

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra městského inženýrství

Bezbariérové užívání – Slezská nemocnice v Opavě
Barrier-free – Silesian Hospital in Opava

Student:

Eva Pavlíková

Vedoucí bakalářské práce:

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ostrava 2016

Zadání diplomové práce

Student: **Bc. Eva Pavlíková**
Studijní program: N3607 Stavební inženýrství
Studijní obor: 3607T013 Městské stavitelství a inženýrství
Téma: **Bezbariérové užívání – Slezská nemocnice v Opavě**
Barrier-free – Silesian Hospital in Opava
Jazyk vypracování: čeština

Zásady pro vypracování:

Předmětem diplomové práce je problematika bezbariérového užívání Slezské nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 86, Opava v návaznosti na opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. Za tímto účelem bude provedena analýza přístupnosti vybraných oddělení nemocnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (v součinnosti s Moravskoslezskou krajskou radou Národní rady osob se zdravotním postižením a krajským úřadem) a navazujících venkovních prostor. Na základě zjištěných nedostatků se provede návrh řešení odstranění bariér, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:

A. Textová část

- a) rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálností řešené problematiky ve vztahu bezbariérového užívání a zdravotnických staveb, akčních plánů;
- b) základní poznatky řešených objektů (oddělení) s průzkumem a rozbořem současného stavu s důrazem na potřebnost bezbariérového prostředí a analýzou stavu bariér, včetně fotodokumentace;
- c) zpracování katalogových listů jednotlivých oddělení s návrhem řešení odstranění bariér – příloha práce ve formátu pdf;
- d) stručné ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu;
- e) dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

B. Výkresová část

- bude zpracována v návaznosti na katalogové listy jednotlivých oddělení s následným vypracováním vybraných detailních částí bezbariérového řešení

Rozsah grafických prací:

- rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu zpracování diplomové práce

Rozsah textové části:

- min.45 stran textu dle Směrnice děkana č.7/2015 „Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry městského inženýrství.

Seznam doporučené odborné literatury:

1. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
2. Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020
3. ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011
4. Kol. autorů: ARJO Průvodce pro architekty a projektanty, ARJO, 2005, 166 s., ISBN 91-975276-0-2
5. Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
6. Vyhláška č.92/2012 Sb., požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
7. ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha
8. Zákony, vyhlášky, ČSN, odborné časopisy atd.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.**

Datum zadání: 29.02.2016

Datum odevzdání: 30.11.2016

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
vedoucí katedry



prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
děkan fakulty

Prohlášení studenta

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostravě dne

.....

podpis studenta

Prohlašuji:

- byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.
- беру на вѣдомі, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.).
- souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.
- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.
- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).
- беру на вѣдомі, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě dne

.....

podpis studenta

Poděkování

Tímto prostřednictvím děkuji paní Ing. Renatě Zdařilové, Ph.D. za odborné vedení mé diplomové práce, věcné připomínky a konzultace získané v průběhu zpracování.

Anotace

PAVLÍKOVÁ, Eva, *Bezbariérové užívání – Slezská nemocnice v Opavě*, diplomová práce, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2016, 116 s.

Diplomová práce se zabývá problematikou bezbariérového užívání Slezské nemocnice v Opavě, p.o. V souvislosti s opatřením Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020 byla provedena analýza přístupnosti areálu nemocnice a vybraných oddělení osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na základě analýzy byly sestaveny obecné návrhy k odstranění bariér. Pro vybrané oddělení byl vytvořen konkrétní návrh úprav, jehož prostřednictvím bude zajištěno bezbariérové užívání, dle platných předpisů. Součástí práce jsou výchozí podkladové formuláře analýzy, fotodokumentace zanesená do výkresové dokumentace a stručné ekonomické zhodnocení části návrhu úprav oddělení.

Klíčová slova: nemocnice, oddělení, bezbariérové užívání, komunikační prostory, hygienické zařízení

Annotation

PAVLÍKOVÁ, Eva, *Barrier-free – Silesian Hospital in Opava*, thesis, Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban Engineering, 2016, 116 s.

The thesis deals with the issue of barrier-free use of the Silesian Hospital in Opava, p.o. In connection with the action plan Moravian Regional Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities for the years 2014 - 2020, an analysis of the accessibility of the hospital complex and selected hospital wards for persons with limited mobility and orientation was performed. Based on the analysis were compiled general proposals to remove barriers. For a selected hospital ward has been created specific design of modifications, whereby barrier-free use will be ensured, according to regulations. The thesis underlying are the default forms of analysis, photographs entered into drawings and brief economic evaluation of the part of proposed modifications of the hospital ward.

Keywords: hospital, hospital ward, barrier-free use, communication facilities, sanitary facilities

Seznam použitých zkratk a symbolů


ČSÚ	Český statistický úřad
DPH	daň z přidané hodnoty
GDO	geriatrické a doléčovací oddělení
HSO	hodnota světelné odrazivosti
HSV	hlavní stavební výroba
HZ	hygienické zařízení
JIP	jednotka intenzivní péče
kg	kilogram; jednotka hmotnosti
km/h	kilometr za hodinu; jednotka rychlosti
m	metr; základní jednotka délky
mm	milimetr; jednotka délky
m ²	metr čtverečný; jednotka obsahu
MDPO, a.s.	Městský dopravní podnik Opava, a.s.
MHD	městská hromadná doprava
MON	montáž
NP	nadzemní podlaží
PVC	polyvinylchlorid
PSV	přidružená stavební výroba
RTG	rentgen; rentgenové zařízení
RZS	rychlá záchranná služba
SONS	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
WC	z <i>angl.</i> water clozet, záchod

Obsah diplomové práce

1	Úvod	12
1.1	Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.....	13
1.2	Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020	13
1.3	Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020	15
1.4	Mapování přístupnosti staveb.....	16
2	Požadavky bezbariérového užívání ve zdravotnických zařízeních	18
2.1	Přístup k areálu	18
2.2	Přístup k budově.....	19
2.3	Vstup do budovy	19
2.4	Komunikační prostory a zařízení	20
2.5	Hygienické zařízení.....	23
2.5.1	Převlékací kabiny	23
2.5.2	Přebalovací kabiny	23
2.5.3	Umývárny	23
2.5.4	Kabinové sprchy	23
2.5.5	Bezbariérové sprchové kouty	24
2.5.6	Záchodové kabiny pro osoby s pohybovým postižením	24
2.5.7	Bezbariérové záchodové kabiny.....	24
2.5.8	Bezbariérové hygienické zařízení pokoje	25
2.5.9	Centrální koupelna	25
2.6	Zdravotnické vybavení	26
2.7	Zdravotnické zařízení	26
3	Analýza bezbariérového užívání nemocnice	28

3.1	Slezská nemocnice v Opavě	28
3.2	Přístup k areálu	28
3.3	Oddělení podrobená analýze	30
3.4	Pavilon F	31
3.4.1	Geriatrické a doléčovací oddělení – GDO – lůžková část, 1.NP	33
3.5	Pavilon H.....	36
3.5.1	Nefrologická ambulance, 1.NP	37
3.5.2	Rehabilitační oddělení, 1. NP.....	40
3.5.3	Hemodialyzační stanice, 2. NP	43
3.6	Pavilon L	47
3.6.1	Geriatrické a doléčovací oddělení – GDO – lůžková část L3, 3.NP	48
3.7	Pavilon M	52
3.7.1	Dětské oddělení – ambulance, 1.NP.....	54
3.7.2	Dětské oddělení – M4 (oddělení větších dětí) – lůžková část, 2.NP.....	56
3.7.3	Dětské oddělení – M2 (oddělení menších dětí) – lůžková část, 3.NP.....	58
3.8	Pavilon N.....	61
3.8.1	Interní oddělení – ambulance, 1. NP	63
3.8.2	Interní oddělení – N2 – lůžková část, 4. NP.....	65
3.9	Pavilon V	69
3.9.1	Ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a dalších oborů, 1.NP	70
3.9.2	Odborné chirurgické ambulance, 2.NP	73
3.9.4	Chirurgie V2 – muži – lůžková část, 2.NP.....	78
3.9.5	Chirurgie V3 – oddělení úrazové a aseptické chirurgie - lůžková část, 3.NP.....	81
3.9.6	Chirurgie V4 – oddělení dětské chirurgie - lůžková část, 3.NP.....	83
3.9.7	Urologie – lůžková část, 2.NP.....	86
3.9.8	Ortopedie – lůžková část, 2.NP	89

3.9.9	Neurologie – lůžková část, 4.NP	90
4	Návrh bezbariérové úpravy vybraného oddělení nemocnice	94
4.1	Stávající stav	94
4.2	Návrhový stav	95
4.2.1	Bezbariérový pokoj	95
4.2.2	Centrální koupelna a ostatní hygienické zařízení oddělení	97
4.2.3	Komunikační prostor oddělení	98
5	Stručné ekonomické zhodnocení části návrhu	102
6	Závěr.....	104
7	Seznam použitých informačních zdrojů	106
8	Seznam obrázků	108
9	Seznam tabulek	110
10	Seznam příloh.....	112
11	Seznam výkresové části	114



1 Úvod

Zdraví lze chápat jako jeden ze základních pilířů lidského rozvoje. Zároveň zabezpečuje sociální, kulturní a hospodářský vývoj člověka. Nemoc, zejména dlouhodobá či trvalá, znemožňuje osobám plnit svou roli v rodině, zaměstnání a společnosti obecně. Odlišujícím znakem zdravých a nemocných osob je rovněž rozdílné chápání, pohled a důraz na prostředí, ve kterém žijí. Z opačné strany pohledu prostředí působí na zdraví, psychiku, jednání, rozhodování či orientaci každého jedince. Základní vizí prostředí, je umožnit naplnění základních práv a svobod všem osobám bez rozdílu. Zejména pro osoby se zdravotním postižením je nutností prostředí, které bude umožňovat pohyb a orientaci bez omezení. Současný stav prostředí zahrnuje řadu architektonických, orientačních a komunikačních bariér, které brání bezkoliznímu užívání prostředí osobami s handicapem. Překážky hmotné i nehmotné představují zásadní problém v integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Začlenění všech věkových skupin osob s nejrůznějšími formami postižení do společnosti je jedním z prioritních cílů soudobého pohledu na fungování společnosti a je tak mu přikládán globální význam.

Z šetření ČSÚ vyplývá, že v ČR žije 10, 2 % populace se zdravotním postižením. S ohledem na bezbariérové užívání prostředí, se ve společnosti nachází právě nejvíce osob s tělesným postižením (v porovnání se sluchovým a zrakovým postižením). Formou užívání prostředí se mimo jiné rozumí zpřístupnění objektů občanské vybavenosti. Do skupiny vyšší občanské vybavenosti lze zařadit i stavby pro zdravotnictví, např. nemocnice. [19]

Diplomová práce je zaměřena na průzkum bezbariérového užívání Slezské nemocnice v Opavě, p.o. se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Podstatou práce je vytvoření analýzy přístupnosti areálu nemocnice a vybraných oddělení (případných pavilónů) z pohledu užívání osob s omezenou schopností orientace a pohybu. Analýzu jednotlivých oddělení doplňuje obecný návrh úprav, přičemž u vybraného oddělení – chirurgie V1 – ženy je vytvořen podrobnější návrh úprav, který by měl umožnit bezbariérové užívání. Návrh zasahující do hygienických zařízení je proveden s ohledem na příslušný legislativní rámec a technické normy. Cíl práce je naplněním cíle stanoveného v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, tj. provedení analýzy přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, která jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví. Zadání diplomové práce je

založeno na spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, jakožto zřizovatelem řešené nemocnice. Cíl provedení analýzy přístupnosti je rovněž jedním z hlavních cílů Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. [13]

Práce je rozložena do šesti částí. V úvodní části jsou popsány dokumenty, z jejichž podstaty vyplývá předmět práce – bezbariérové užívání. V návaznosti na potřeby osob se zdravotním postižením je zařazena druhá část s teoretickými východisky. Třetí, nejrozsáhlejší, část je samotná analýza přístupnosti nemocnice, rozdělená dle pavilónů. Součástí analýzy je přílohová (formuláře a fotografie) a výkresová dokumentace. Čtvrtá pasáž je zaměřena na návrh úprav vybraného oddělení. V předposlední části je znázorněno hrubé ekonomické ocenění navrhovaných úprav vybraného oddělení. V poslední, závěrečné části jsou shrnuty a zhodnoceny cíle diplomové práce

1.1 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Mezinárodní smlouva č. 10/2010 Sb., vyhlášena 12. února 2010, se stala součástí právního řádů ČR. Základním smyslem úmluvy, která je na rozdíl od předešlých mezinárodních dokumentů týkajících se osob se zdravotním postižením závazným předpisem poskytujícím „dostatečnou ochranu“ před diskriminací, je ochrana, podpora a zajištění rovnoprávnosti pro osoby se zdravotním postižením. Rozumí se tím uplatnění všech lidských práv a svobod a podpora integrace osob do života společnosti. Úmluva aplikuje lidská práva na osoby se zdravotním postižením a specifickou situaci, např. přístupnost, nezávislý způsob života a zapojení do společnosti, osobní mobilitu, zdraví apod.

Úmluvou není přímo definován pojem osoby se zdravotním postižením. Je zde uveden výčet postižení osoby dle charakteru, např. „dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatním“. [10], [11]

1.2 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

V ČR bylo v průběhu dřívějších let vypracováno Vládním výborem pro zdravotně postižené občany již několik národních plánů, které se zabývaly politikou státu ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Plány stanovovaly konkrétní opatření vedoucí k zapojení osob do

plnohodnotného života společnosti a odstraňování překážek, které v tom zamezovaly. Cíle těchto plánů spočívající ve zlepšení přístupu státu, podmínek života a integrování osob se zdravotním postižením, následuje i aktuální Národní plán z 25. května 2015. Předmětem plánů je plnění a aplikace článků ustanovených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Skrze Národní plán jsou orgány veřejné správy pověřeny úkolem vytváření podmínek pro naplňování práv osob, zejména těch se zdravotním postižením; a poskytováním služeb veřejnosti.

Zdravotní postižení osob lze rozdělit dle rozlišných možností a potřeb. Zdravotní postižení je podmíněno existencí handicapu, který představuje omezení v porovnání s ostatními členy společnosti. Národní plán se tak definicí a chápáním zdravotního postižení opírá o definici uvedenou v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Definování zdravotního postižení v legislativě ČR se různí dle zájmové oblasti (antidiskriminační zákon, zákon o sociálních službách, o zaměstnanosti, školský zákon, atd.).

Zdravotní postižení má významný vliv nejen na život postižené osoby, ale také na její blízké osoby - rodinu. Postižení se stává omezujícím faktorem pro jejich aktivní a plnohodnotný život. Problémovou stránkou integrace osob se zdravotním postižením však může být i samotné prostředí, které není na přijetí osob s postižením připraveno a je tak bariérové. Účelem Národního plánu je nastavit systém opatření v provázanosti s různými resorty. Cílem plánu je pomocí opatření vytvořit bezbariérové prostředí, které bude podporovat samostatný život, seberealizaci a nezávislost jeho hlavními uživateli - osobám s různými formami postižení i za cenu vysokých finančních nákladů. Plán rovněž uvažuje s širším okruhem uživatelů bezbariérového prostředí, tj. osoby s dočasným zdravotním postižením, senioři či osoby doprovázející dítě v kočárku.

Národní plán je rozdělen do 6 kapitol (1 – Úvod, 2 – Kontext a okolnosti vzniku Národního plánu, 3 – Postup tvorby Národního plánu, 5 - Finanční dosahy realizace jednotlivých opatření Národního plánu, 6 – Seznam použitých zkratk). Čtvrtá, nejobsáhlejší, kapitola je věnovaná Strategickým oblastem podpory osob se zdravotním postižením. Jednotlivé oblasti - podkapitoly (v počtu 18) reagují na články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (vyjma podkapitoly 4.18 - nemá návaznost na článek úmluvy). Ve spojitosti s článkem 9 úmluvy – Přístupnost je vytvořena podkapitola 4.3 Přístupnost staveb, dopravy a komunikací (čtvrtá část Národního plánu). Opatření jsou nastavena s cílem zpřístupnění veřejných budov a umožnění pohybu po komunikacích osobám se zdravotním

postižením. Jedním z cílů uvedeným v podkapitole 3.4 je provedení analýzy přístupnosti zdravotnických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, která jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví. Plán tímto zadává krajským úřadům úkol - pořízení analýz nemocnic, jejichž je zřizovatelem, do konce pololetí 2017.

Analýza přístupu má prokázat, zdali je zdravotnické zařízení přístupné a jakým způsobem. (Bez)bariérový přístup musí být hodnocen s ohledem na odlišné požadavky vyplývající z typu zdravotního postižení – osoby se sníženou schopností pohybu anebo orientace. Na základě výsledku analýzy lze dojít k realizaci následovného cíle 3.5, který pověřuje krajské úřady k vypracování plánu zpřístupňování zdravotnických zařízení. [12]

1.3 Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal v pořadí čtvrtý krajský plán, který je věnován podpoře osob se zdravotním postižením a jejich integraci do společenského života. Krajský plán je založen na třech zásadách:

Zásada meziresortního přístupu

Pro komplexní sestavení plánu a následné plnění cílů byl Krajský plán vytvořen za spolupráce odborníků z různých oblastí, kterých se život osoby se zdravotním postižením jakkoliv dotýká.

Zásada partnerské spolupráce

Do spolupráce s odborníky jsou zapojeny samotné osoby se zdravotním postižením či jejich zástupci (organizace). Přínosným spolupracovníkem při tvorbě plánu je Moravskoslezská krajská rada Národní rady osob se zdravotním postižením a Komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením. Mimo tvorbu plánu, vznášejí připomínky a podílí se na monitoringu stanovených cílů.

Zásada respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka

Aktivita Krajského plánu jsou zaměřeny na všechny skupiny osob se zdravotním postižením s heslem, že odstraňování bariér, má být běžnou součástí společenského života.

Krajský plán je sestaven do devíti oblastí, přičemž u každé z nich jsou stanoveny cíle, kterých má být důsledně dosaženo pomocí opatření, posléze aktivit (oblasti v přesném sledu – Koordinace a monitoring plnění, Přístupnost informací, Přístupnost staveb, Přístupnost dopravy, Oblast vzdělávání, Oblast zaměstnávání, Oblast zdravotnictví, Oblast sociální, Oblast kultury, sportu a volného času). S ohledem na oblast 3. Přístupnost staveb si kraj dává za cíl aktivní podporu zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením a zamezování vzniku nových bariér. V 7. oblasti plánu zabývající se otázkou zdravotnictví je hlavním cílem informovat pacienty o svých právech a povinnostech při poskytování zdravotnických služeb. [13]

1.4 Mapování přístupnosti staveb

Mapováním jsou zkoumány uživatelské hlediska a skutečné podmínky v zájmovém objektu. Výstupem mapování, na základě shromážděných informací, popř. fotografií, je zařazení objektu do kategorie přístupnosti, alternativně návrh odstranění bariér. Shromážděné informace o vstupu, dispozičním uspořádání, hygienickém zařízení či dalším vybavení poskytnou potencionálnímu uživateli – osobě se zdravotním postižením představu o možné míře využití objektu vlastní osobou. Případně jestli bude nutno s přístupem/využitím objektu dopomoci druhá osoba. Označení míry přístupnosti se odvíjí od typu zdravotního postižení, nelze tak použít jednoznačné označení bariérový/bezbariérový objekt. [16]

- *Osoby s tělesným postižením*

Pro osoby s tělesným handicapem má mapování prostředí největší praktický význam. Prostředí je důležité systematicky a rutinně zmapovat. [17]

Metodika kategorizace objektů rozlišuje tři kategorie objektů podle míry přístupnosti. Kategorie mají vždy nastavené limity založené na zkušenostech uživatelů, technických parametrech vozíků a kompenzačních pomůcek. Kategorie jsou odlišeny barevností piktogramů: objekt přístupný - červeně,
objekt částečně přístupný - oranžově,
a objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný – zeleně.



Obr. 1. *Kategorizace přístupnosti objektu: přístupný, částečně přístupný, obtížně přístupný nebo nepřístupný, zdroj: [16]*

Mezi faktory ovlivňující zařazení do jedné z kategorií patří hygienické zařízení (u objektů s předpokládaným delším pobytem), přístupnost části objektu, který plní jeho hlavní funkci nebo okolí objektu. Výstupem mapování je nejen piktoqram, ale i strukturovaný popis objektu, popř. včetně hygienických zařízení. Nepovinným nástrojem mapování jsou formuláře k zaznamenávání hodnot, údajů, popisů a souvislostí. Jejich struktura není striktně stanovena a je možno ji upravovat v závislosti na funkčních specifikách objektu. [16], [17]

- *Osoby se zrakovým postižením*

Pro osoby se zrakovým omezením není samotné mapování přístupnosti příliš transparentní a grafické výstupy postrádají význam. Zásadním problémem, se kterým se osoby potýkají je jak orientace v prostředí, tak získávání informací. Osoby upřednostňují spíše služby navigačního centra (např. služba „vzdáleného asistenta“ centra SONS). Výjimečným případem mohou být i areály nemocnic. Na základě mapování může dojít k odstranění překážek v objektech či na trasách. [17], [18]

- *Osoby se sluchovým postižením*

Pro osoby se sluchovým omezením je klíčové informační a komunikační vybavení staveb. Podstatou jejich orientace je indukční smyčka, tedy součást technického vybavení staveb. [17]

2 Požadavky bezbariérového užívání ve zdravotnických zařízeních

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v rámci definice obecných požadavků na stavby stanovuje mimo požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb.) a technických požadavků na stavby (vyhláška č. 268/2009 Sb.) rovněž obecné technické požadavky na tzv. bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Podstatou vyhlášky je rovněž zabezpečení užívání občanských staveb, zahrnující tedy zdravotnická zařízení – nemocnice, osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bližší specifikace požadavků na bezbariérové prostředí je stanovena normou ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, která vychází z mezinárodní verze. S odkazem na technické požadavky vyhlášky bylo prováděno samotné mapování bezbariérového užívání a následné hodnocení. Pro komplexní bezbariérové užívání nemocnice je nezbytné transparentní zpřístupnění areálu. Významným aspektem je návaznost MHD, pěší přístup k areálu nemocnice nebo existence vyhrazených stání. Pro osoby s omezením je však stěžejní užívání jednotlivých budov areálu, které začíná vstupem a následuje vazbou na vertikální, horizontální komunikace, z nichž jsou pacientům zpřístupňovány mimo jiné ošetrovny, pokoje a hygienická zařízení. Předpokladem bezbariérového užívání je odpovídající informační a orientační systém vnějších i vnitřních prostorů nemocnice. [3], [4], [5], [8]

2.1 Přístup k areálu

Zastávky MHD u řešené nemocnice odbavují vozidla autobusů a trolejbusů. Výška nástupišť musí být 200 mm s důrazem na vytvoření co nejmenšího výškového rozdílu nástupiště s podlahou vozidla. U zastávek výše zmíněné dopravy není potřebné zřizovat hmatové úpravy podél nástupní hrany (signální pás k nástupu do prvních dveří je však samozřejmý). Nezbytné je pouze vizuálně kontrastní vyznačení bezpečnostního odstupu do vzdálenosti 500 mm od hrany, obvykle pásem v šířce ~ 300 mm. Pochozí plocha nástupiště smí s ohledem na využívání osobami se zrakovým omezením obsahovat nejvýše kombinaci tří barev.

Pro zajištění přístupu všem osobám, zejména těm s omezenou schopností pohybu či orientace k nemocnici je potřebné vytvoření pěších tras, které budou splňovat rozměrové, technické parametry a prvky nápomocné pohybu bez možnosti vizuální kontroly. Mezi stěžejní požadavky lze zařadit minimální šířku komunikace pro chodce 1500 mm, výškové

překážky do 20 mm či vedení tras do max. podélného sklonu 8,33 %. Bezbariérové trasy musí být koncipovány pro využití osobami se sníženou orientační schopností. Proto je jejich podstatou existence systém akustických (orientační a informační majáček, signalizace na přechodech pro chodce, atd.) a především hmatových prvků; jakožto přirozených, umělých vodicích linií, vodicích pásů přechodu pro chodce, varovných, signálních a hmatných pásů a další. Do průchodu podél prvků nesmí být kladeny překážky znesnadňující pohyb, v opačném případě musí být důsledně zabezpečeny proti nárazu osob. [1], [4]

2.2 Přístup k budově

Pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené či osoby doprovázející dítě v kočárku je žádoucí umísťovat vyhrazená stání co nejbližší k vstupu do objektu, nejdále 50 m. Stání musí mít šíři alespoň 3500 mm, přičemž zahrnutá manipulační plocha šířky 1200 mm může být společná s vedlejším stáním. Česká technická norma doporučuje zvýšení celkové šířky na 3900 mm. U stání podél chodníku je potřeba vyčlenit vyhrazenému stání délku alespoň 7 000 mm (lépe však 9000 mm). Je nezbytné, aby byla stání bezprostředně napojena na pěší komunikaci ve směru k vchodu do stavby, např. chodníkovým přístupem ve sklonu. Vyhrazená stání musí být vyznačena svislým (informativní značka provozní č. IP 12 doplněná symbolem č. 225, popř. 226) a vodorovným dopravním značením č. V10 f (šířka značení musí být minimálně 1 m) dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. [3], [7], [8]

2.3 Vstup do budovy

Vstup do objektu by měl ideálně navazovat na pěší komunikaci bez nutnosti překonání výškových rozdílů, např. rampou či plošinou. Pokud je nutno k zpřístupnění rampu použít musí být provedena alespoň v šířce 1500 mm, podélném sklonu do 6,25 %, při délce více než 9000 mm s podestou, a to včetně madel. Před vstupem musí být vyhrazen dostatečný manipulační prostor, v závislosti na způsobu otevírání dveří, minimálně však 1500 x 1500 mm. Pro ovládání dveří je nezbytné dodržení volného prostoru 600 – 700 mm na straně přiléhající klice. Vstup musí být alespoň 1250 mm široký; přičemž hlavní křídlo musí dosahovat šířky minimálně 900 mm, být opatřeno vodorovným madlem ze strany opačné k závěsům a chráněno proti poškození stupačkami vozíku. Světlá výška by měla být více než 2000 mm. Vizuální zvýraznění vstupu je potřebným prvkem bezbariérového užívání a musí být nesplývavé s podkladem, okolím a dostatečně zřejmé jak pro různé výškové polohy osob

(značení ve dvou výškových úrovních), tak omezené zorné pole člověka. V souvislosti s vizuálním prostředím je zapotřebí uzpůsobit informace pro orientaci (značky, směrovky, tabule, apod.) všem osobám. Při řešení se musí zohlednit typ, výška, barva, barevný podklad písma sdělovaných informací, včetně „viditelného“ umístění. Zvláštní potřeby jsou kladeny na orientační systémy zrakově postižených, které skýtají akustické a hmatové informace (Braillovo písmo). Nad vstupem, zpravidla ve výšce nad 3 m v ose vstupu, je osazován akustický majáček s trylkem či hlasovou frází, kterým jsou nevidomé osobě předávány informace o stavbě – konkrétně nemocnici (informace vyvolané osobním dálkovým – povelovým ovladačem).

V daných případech, se k vstupům instalují zvonkové panely. Je žádoucí, aby jejich použití - výškové osazení a odsazení od překážky vyhovovalo osobám na vozíku. Tam, kde přístup umožněn přes komunikaci interimem, přidruženého k zvonku, je nutné vybavení elektronického vrátného akustickou, popř. optickou signalizací. [1], [4], [8]


2.4 Komunikační prostory a zařízení

V případech, kdy je součástí nemocniční stavby příjmová recepce, musí umožňovat obsluhu všech osob se specifickými zdravotními nároky. Pro osoby na vozíku je žádoucí snížení „pultu“ na výšku maximálně 700 mm. Vzhledem k častému charakteru hovorového pultu musí být dbáno na vytvoření prostoru pro částečné podjetí vozíkem - stupačkami. Osobám se sluchovým postižením musí být umožněno odezírání a indukční poslech.

Prostorové řešení chodeb nemocnice vychází z manipulačních možností všech jejích uživatelů. S ohledem na bezbariérové užívání musí být zváženo požadavků, které jsou spojeny s osobami pohybujícími se o berlích, holích, s chodítkem, na vozíku či pomocí techniky bílé hole. Požadavky vyplývající z potřebné manipulační plochy pro otočení vozíku, rozměrových parametrů vozíku, dosahové vzdálenosti osoby na vozíku, společně s intenzitou provozu určují šířku komunikace. Vyhláškou č. 398/2009 Sb. je určen minimální prostor 1500 x 1500 mm pro otočení vozíku o 180°, skutečně potřebný prostor jen u mechanického vozíku představuje 1900 x 1500 mm. Vozíky elektrické či s asistencí dosahují daleko větších prostorových nároků. K plynulému míjení 2 osob na vozíku postačuje průchod šířky 1800 mm. Při zvážení, že provoz nemocnice vyžaduje převoz pacientů na lůžkách, je potřebné navrhovat chodby s minimální šířkou 2200 mm. Pro ochranu proti mechanickému poškození

stěn v důsledku manipulace s lehátky, křesly, chodítky atd. je řešením použití ochaných prvků stěn a rohů s přidanou estetickou funkcí. Pro oporu pacientům je vhodné umísťovat po stranách chodeb madla ve výšce 900 mm, popř. v nižších úrovních pro dětské pacienty, které mohou navíc sloužit jako forma vodící linie. Při návrhu komunikací musí být dbáno na výškové osazení vypínačů, požárních hlásičů, zvonků, madel a jiných ovládacích prvků v rozmezí 600 – 1200 mm. Před vizuálně zvýrazněnými prvky musí být vyhrazena dostatečná manipulační plocha pro dosah i bezpečný odstup. Pro osoby se zrakovým postižením je základním předpokladem bezbariérového užívání volný průchod alespoň podél jedné strany chodby v šířce alespoň 1500 mm (technika bílé hole). Dílčí vstupy do místností by měly být opatřeny hmatným orientačním znakem v Braillově písmu upevněným na stěně. Písmo se zarovnává vlevo pod běžným textem. Pro pohyb nevidomých osob je žádoucí řešit jednotlivé vstupy místností značně vizuálně kontrastně vůči stěnám. Osobám se zrakovým omezením je nezbytné vytvářet jasné a přehledné prostředí bez matoucích prvků. Zásadní je tedy barevné odlišení podlah, křídel vůči stěnám, anebo volba povrchových úprav. Matoucím elementem pohybu jsou lesklé plochy, odlesky umělého osvětlení či zrcadla. Z hlediska zajištění bezkolizního průchodu je vhodné, aby nebyla otvíravá směrem do chodby. Požadavek je v rozporu s principem návrhu únikových cest. V případě, že se však jedná o místnosti malých rozměrů (koupelny, záchodové kabiny, atd.) je zásadní otvírání dveří ven z místnosti (případný kolaps osoby).

Interiérový prostor, kde se nachází podchodná výška pod 2100 mm, musí být zabezpečen proti vstupu soklem nebo pevnou zářázkou hmatatelnou bílou holí, včetně vizuálního zvýraznění. Vizuální kontrast je dle mezinárodní normy vyjadřován v hodnotě světelné odrazivosti (HSO), přičemž nejmenší doporučená hodnota činí 30 bodů. Zařízení spuštěné ze stropní konstrukce se musí nacházet nad uvedenou výškou. Případné informační tabule umístěné nad výškou 2100 mm se nachází mimo zorné pole osoby na vozíku. Vhodné je proto zřizovat cedule s informacemi v rozmezí 900 – 1800 mm. Z hlediska volby barevných kontrastů není žádoucí kombinace červené a zelené barvy. Nevýhodou barevných odlišování oddělení a podlaží je aspekt dlouhodobé údržby.

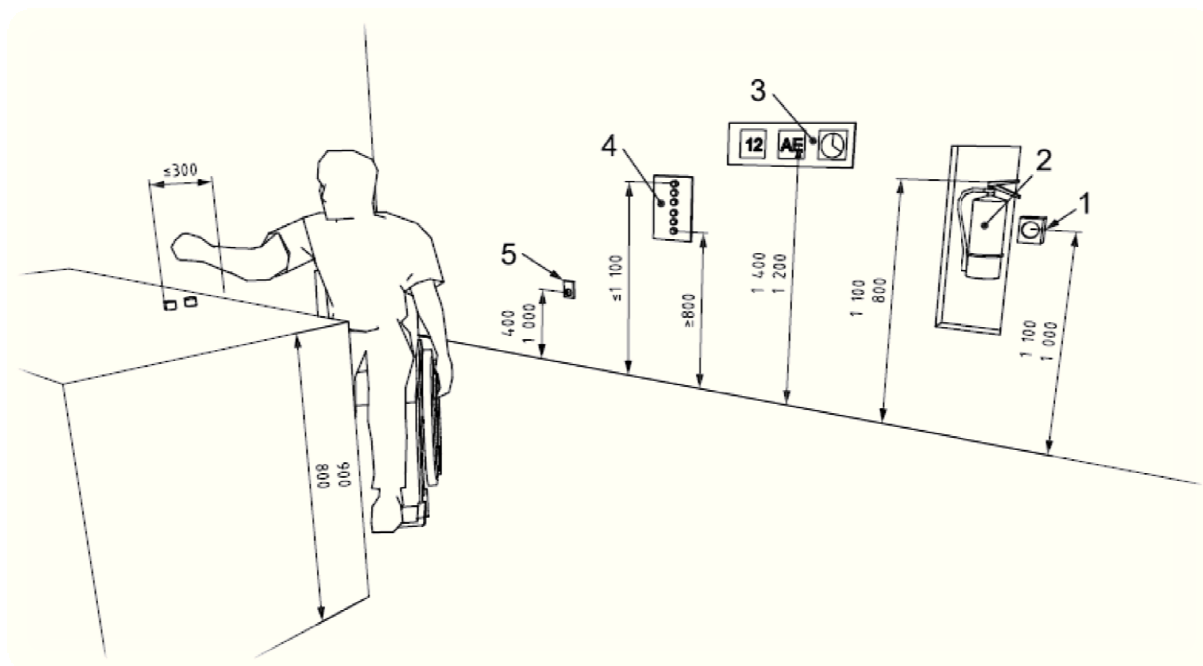

Obr. 2. Vhodné osazení: 1– požárního hlásiče, 2 – hasicího přístroje, 3 – měřiče, 4 – ovladače, 5 - zásuvky, z pohledu osoby na vozíku, zdroj: [8]

Vertikální komunikace v zastoupení výtahů jsou primárním prostředkem pro osoby s pohybovým omezením. Požadované vnitřní míry výtahové kabiny jsou odvíjeny od druhu stavby. Bezbariérový výtah musí disponovat dostatečným manipulačním prostorem před výtahem a rovněž vnitřní plochou o rozměrech alespoň 1100 x 1400 mm. V nemocnicích musí být umístěn alespoň jeden výtah dosahující šířky 1400 x 2300 mm. Na rozdíl od bezbariérového výtahu s potřebnou šířkou vstupu 900 mm, je u těchto výtahů požadován vstup nejméně 1100 mm. Dveře musí být orientovány na kratší straně kabiny. Součástí bezbariérové kabiny musí být sklopné sedátko v dosahu ovladačů, alespoň jedno postranné madlo a u kabin, kde se s vozíkem nelze otočit, zrcadlo. Pro osoby s omezenou schopností orientace, zejména se zrakovým postižením, je důležité označení všech tlačítek panelu, včetně přivolávacího tlačítka, Braillovým písmem a akustickým či optickým hlášením.

Schodišťová ramena šíře alespoň 1500 mm musí být tvořena 3 – 16 stupni ve sklonu do 28°. Kolmá podstupnice smí dosahovat nejvýše 160 mm. Rameno musí být z obou stran opatřeno madly výšky 900 mm z příjemného materiálu, s ergonomickým tvarem, dostatečným odstupem od stěny a bezpečným zakončením. Madlo musí přesahovat první a poslední stupeň ramena o minimálních 150 mm, jakožto podpora i orientační bod. První a poslední stupnice v rameni musí být v celé své ploše vizuálně kontrastní bez jakýchkoliv hmatových úprav.

Dle požadavku stanoveného ve vyhlášce č. 268/2006 Sb. musí komunikační prostor řešené stavby nemocnice umožňovat přepravu předmětu o velikosti 1950 x 1950 x 900 mm. [1], [4], [5], [8]

2.5 Hygienické zařízení

V zařízeních, vyjma převlékací, popř. přebalovací kabiny, je žádoucí opatřit stěny omyvatelným obkladem nejméně do výšky 1800 mm.

2.5.1 Převlékací kabiny

V případech, kde je nezbytné odkládání oděvu před vstupem do vyšetřovny a kabiny tvoří součást provozního řádu (např. před vstupem na RTG), musí být rovněž zřízena bezbariérově upravená kabina o rozměrech alespoň 1500 x 2100 mm s vstupem šířky minimálně 800 mm (dveře otvíravé ven z kabiny). Vybavení kabiny zahrnuje lavičku šířky 600 mm a výšky 460 mm, zrcadlo a háčky na oděvy. [4], [9]

2.5.2 Přebalovací kabiny

Minimální požadovaný rozměr kabiny činí 1600 x 1800 mm. Dveře otvíravé z kabiny musí dosahovat alespoň 900 mm. Do vybavení kabiny musí být zahrnuto umyvadlo a přebalovací pult (pevný či sklopný). Z praktického hlediska je výhodné spojit funkci kabiny se záchodovou mísou. Místnost musí být vyznačena symbolem prostoru s přebalovacím pultem, eventuálně symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dítě v kočárku. [4]

2.5.3 Umývárny

Vztaženo k případům umývání lůžkových oddělení nemocnice, kde je nezbytné zřízení sprch, použitá umyvadla slouží k částečné tělesné očištění. U umyvadla musí být dodržen manipulační prostor šířky alespoň 900 mm a volný prostor 550 mm od čela umyvadla. K zařizovacímu předmětu musí být zavedena i teplá voda regulovatelná mísící baterií. Umyvadla je nutné doplnit dávkovačem mýdla a zásobníkem jednorázových ručníků či osoušečem rukou. [9]

2.5.4 Kabinové sprchy

Kabina, o minimálních rozměrech 900 x 900 mm, smí mít společnou vpust' se sousední sprchou. Zřizují se bez nebo s předsíňkou, hloubky alespoň 750 mm chránící oděvy a

poskytující soukromí. Je nezbytné respektovat manipulační prostor před kabinou, nezasahující do průchozího pásu. [9]

2.5.5 Bezbariérové sprchové kouty

Podlaha koutu o minimálních rozměrech 900 x 900 mm musí být navržena s výškovým rozdílem do 20 mm a nevíš 2% sklonem. Kout musí být přístupný otvorem šířky alespoň 800 mm a oddělen závěsem nebo zástěnou. Vedle koutu musí být vyhrazen prostor 900 x 1200 mm pro odložení vozíku, na který navazuje sklopné sedátko 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. Je 600 mm osově vzdálené od rohu. Na stěně kolmé k sedátku musí být umístěna páková baterie s ruční sprchou a to nejdále 750 mm od rohu. Na téže straně je potřebné umístit vodorovné madlo minimální délky 600 mm s odstupem do 300 mm od rohu a svislé madlo minimální délky 500 mm s odstupem 900 mm od rohu. Mezi sedátko a vozík je nezbytné osazení sklopného madla výšky 800 mm osazeného 300 mm od osy sedátka. V dosahu ze sedátka, ve výšce 600 – 1200 mm, a z podlahy, je třeba umístění ovladače signalizačního systému nouzového volání. [1], [4], [9]

2.5.6 Záchodové kabiny pro osoby s pohybovým postižením

Vzhledem k charakteru stavby – nemocnici je zapotřebí upravit kabiny pro použití osobami pohybujícími se s berlemi. Vhodné je zajistit, aby se dveře kabiny otvíraly směrem ven a před mísou osazenou ve výšce 460 mm byl vyhrazen manipulační prostor 900 x 900 mm. V opačném případě je nutné zajistit odstup křídla od mísy ve velikosti kružnice o průměru 450 mm. Po obou stranách kabiny by měla být připevněna vodorovná madla s přesahem mísy o 200 mm (možno doplnit svislými madly). [1], [9]

2.5.7 Bezbariérové záchodové kabiny

Základní minimální rozměr kabiny je 1800 x 2150 mm. V případě, že potřeby asistence je šířkový rozdíl zvětšen o 400 mm. Vstup musí být řešen v minimální průchodné šířce 800 mm, křídlo musí být otvíravé ven z kabiny, opatřeno vodorovným madlem výšky 800 – 900 mm, na straně opačné k závěsům a zámek musí umožňovat vnější odjištění. Vybavení kabiny zahrnuje mísu, umyvadlo, odpadkový koš a háček na oděvy. Osazení mísy se provádí 450 mm od boční stěny. Mísa musí splňovat odstup od zadní stěny alespoň 700 mm a výškové osazení 460 mm. Po obou stranách mísy, přístupné pouze z jedné strany, musí být v osově vzdálenosti 600 mm připevněno vodorovné madlo – u nepřístupné strany pevné s přesahem mísy o 200 mm a naproti tomu sklopné s přesahem 100 mm. Tlačítko splachování musí být v dosahu osoby sedící na míse, ve výšce do 1200 mm. V dosahu z mísy, popř. ze země musí být

zpřístupněn ovladač signalizačního systému nouzového volání. Volí se např. červená šňůra s úchopy ve dvou výškových úrovních. Umyvadlo musí umožnit podjetí vozíku (horní hrana ve výšce 800 mm) a musí být vybaveno stojánkovou pákovou baterií. Ovládání baterie se musí nacházet nejdále 300 mm od hrany umyvadla. Alespoň na jedné straně umyvadla je žádoucí umístit svislé madlo délky alespoň 500 mm. Pokud je v kabině zřízeno zrcadlo, musí být účelné pro sedící i stojící osoby. Pevné zrcadlo musí být umístěno maximálně od výšky 900 mm do minimální výšky 1800 mm. Ovládání sklopného zrcadla nesmí s ohledem na bezpečnost vyčnívat do prostoru a musí být v dosahu osoby na vozíku. S výhodou se volí doplňkové vybavení typu bezdotykového mýdelníku a koše, ideálně v dosahu mísy. Případný přebalovací pult nesmí omezovat manipulační plochu vyhrazenou záchodu. Místnost takto vybavená musí být označena symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. [1], [4], [8], [9]

2.5.8 Bezbariérové hygienické zařízení pokoje

V rámci lůžkové části oddělení je vhodné, aby jeden z pokojů disponoval vlastní koupelnou, jejíž vybavení bude skýtat umyvadlo, záchodovou mísu a dle preference vanu či sprchu. Základní rozměr osobní bezbariérové koupelny se sprchovým koutem je 2450 x 2300 mm. V tomto případě je mísa přisazena ke stěně a manipulační plocha je tak společná i pro sprchu. Pokud je k tělesné očištění potřebná asistence, musí dojít k zvětšení velikosti místnosti. Z obou stran mísy musí být vyhrazen prostor pro dopomoc. V ojedinělých případech se volí vybavení koupelny u pokoje vanou, rozměry bezbariérové místnosti se odvíjí od 3200 x 2150 mm. [1], [4], [9]

2.5.9 Centrální koupelna

Pacientům oddělení zpravidla slouží k osobní hygieně společné prostory (zvláště muži – ženy), anebo v lepším případě místnosti přidružené k pokojům. Na každém lůžkovém oddělení nemocnice by však měl být vyhrazen oddělený prostor pro očištění imobilních osob. Místnost je využitelná zejména k očištění pacientů na vozíku či lůžku za pomoci personálu. Vybavení se různí od případných individuálních požadavků, může však zahrnovat sprchovací prostor pro lůžko či židli, vanu, umyvadlo, záchodovou mísu a jiné. Dle výbavy je nutno počítat s dostatečnými manipulačními plochami mobilních zařízení. Vhodné je zachovat možnost přístupu personálu k jednotlivým vybavením z co největšího počtu stran. Pro snazší manipulaci s imobilními osobami může být součástí vybavení místnosti např. stropní zvedací systém. Samozřejmostí je odkládací prostor na svršky, pomůcky a potřeby. [2], [9]

2.6 Zdravotnické vybavení

V souvislosti se zmiňovanou centrální koupelnou je zapotřebí jejího vybavení výrobky, které nabídnou pacientům komfortní péči a personálu zároveň potřebnou a bezpečnou podporu výkonu práce. Společnost ArjoHuntleigh s.r.o se již přes půl století zabývá řešením mobility a hygieny osob s tělesným omezením.

Se snahou snižovat množství manuálních přesunů pacientů personálem je vhodné využití zvedacích zařízení. Stropní zvedáky nejsou náročné na prostor, nabízí variabilní vedení trajektorie a přenesou i nepohyblivé pacienty do hmotnosti 272 kg. Mobilní verze jsou daleko praktičtější a lze je využít tam, kde je zapotřebí. Nejen k hygieně, ale i k zvedání, otáčení a úpravám polohy pacientů.

Pro osoby, které jsou vázány na pomoc personálu při sprchování, byla vyvinuta multifunkční hygienická křesla. Mobilní všestranné zařízení umožňuje personálu komplexnější péči o pacienta. Méně propracované vybavení je zastoupeno výškově nastavitelnými hygienickými židlemi a židlemi pro bariatrické pacienty. Pro osobní očistu vleže jsou součástí programu sprchové vozíky, které umožní přímý převoz pacienta z lůžka bez dalších manipulací. Alternativou k sprchování může být vanová lázeň. Vany jsou přizpůsobivé individuálním potřebám pacientů a posléze i obsluhujícímu personálu. V kombinaci s koupelnovým vozíkem, kterým je pacient dopraven k vaně a zabudovaným zvedákem vany je vybavení prostředkem k zefektivnění hygienických úkonů. [20]

2.7 Zdravotnické zařízení

Vyhláška č. 92/2012 Sb. stanovuje, mimo jiné, požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. Zařízení jsou rozdělena dle druhu poskytované péče, např. ambulantní, lůžkové, lékárenské atd. Pro každou péči, posléze odbornost zdravotnické služby, jsou sestaveny specifické seznamy požadavků týkajících se provozní prostorů a vybavení.

Základní provoz lůžkového oddělení je obecně charakterizován pokoji pro pacienty; vyšetřovnou; pracovištěm personálu; WC, sprchou, koupelnou, denní místností, popř. šatnou pacientů. Vedlejší provozní místnosti jsou určeny zejména k zabezpečení chodu oddělení, tudíž personálu. U pokojů je sestaven požadavek na minimální plochu – 8 m² (na 1 lůžku alespoň 5 m²) a vybavenost. Pokoj musí být osvětlen denním světlem, vybaven zdrojem

elektrické energií, osvětlením, komunikačním zařízením s personálem a umyvadlem (alternativně vlastní koupelnou). Uspořádání pokoje musí umožnit pohyb pacientů; činnost personálu a manipulaci s lůžkem a přístroji. Je vhodné zajistit, aby bylo lůžko přístupné z obou stran a aby měl pacient přehled o dění na pokoji. Pokoj upravený pro uživatele s tělesným omezením, zvláště osoby na vozíku, je potřebné navrhnout s dostatečnými manipulačními prostory a přizpůsobením se k omezeným uživatelským schopnostem (dosah ovladačů, zásuvek, polic, podjezd stolu, výhled z okna, přístup na lodžii, apod.). [1], [2], [6]

3 Analýza bezbariérového užívání nemocnice

Analýza byla vytvořena na základě podnětu Moravskoslezského krajského úřadu, který vytipoval seznam oddělení požadovaných k průzkumu bezbariérového užívání. Pro vytvoření ucelené představy o bezbariérovém užívání daných oddělení bylo do průzkumu zahrnuto i zhodnocení širších přístupů, tj. od zastávek MHD k areálu nemocnice a zájmovým pavilónům.

Analyzovaný stav byl v průběhu průzkumu zaznamenáván pomocí formulářů, které jsou obsaženy v přílohové části práce. Fotografie stávajícího stavu jsou promítnuty v přílohové a zejména ve výkresové části. Na základě získaných údajů došlo k porovnání s předepsanými požadavky na bezbariérové užívání a zhodnocení v rámci obecného návrhu úprav vedoucích k zpřístupnění. Nedílnou součástí analýzy tvoří analytická a návrhová výkresová část.

3.1 Slezská nemocnice v Opavě

Nemocnice v Opavě, jejímž zřizovatelem je od roku 2003 po současnost Moravskoslezský kraj, se rozkládá při západním okraji města, při jedné z páteřních komunikací – ulici Olomoucká. Zdejší nemocnice poskytuje ve spolupráci se Sdruženým zdravotnickým zařízením Krnov zdravotnickou a lékařskou péči pro téměř 250 000 obyvatel, což je množství srovnatelné s 1/5 obyvatel Moravskoslezského kraje. Zařízení skýtá celkem 24 oddělení a 30 odborných ambulancí. Stávající lůžková kapacita nemocnice převyšuje 650 míst.

Budování areálu nemocnice, pro jejíž účely byly vybrány sousední pozemky léčebny duševně chorých, bylo započato již v roce 1989. Postupným vývojem docházelo k realizaci propojeného komplexu budov – pavilónů zasvěcených jednotlivým specializovaným oddělením. Soudobý areál zahrnuje 17 plně, popř. částečně využívaných pavilónů k poskytování širokého spektra medicínální péče. Dalšími budovami jsou například středisko záchranné zdravotnické služby, zařízení péče o děti předškolního věku a další. [14], [15]

3.2 Přístup k areálu

Hlavní vstup do areálu – pro pěší návštěvníky nemocnice je orientován z ulice Olomoucká. Do vzdálenosti 200 m od vstupu jsou rozmístěny 2 zastávky MHD, pro návštěvníky přijíždějící ve směru či od centra města. Zastávky s názvem „Nemocnice“ odbavují odděleně

trolejbusy a příměstské či dálkové autobusy. Jejich poloha je zaznamenána na výkrese č. 1. MDPO, a.s. disponuje nízkopodlažními autobusy i trolejbusy, které umožňují nástup osoby na vozíku skrze plošinu. Veškerý vozový park je vybaven akustickým hlášením. Společným znakem zastávek je jejich řešení v rámci pěšího komunikačního prostoru – chodníku. Zastávky jsou blíže zdokumentovány, včetně problémových míst, ve výkresech č. 2 a 3. Ve výkrese č. 4 jsou znázorněny dvě základní trasy přístupu od zastávek k hlavnímu vstupu nemocnice. Součástí fotografií je zhodnocení stavu komunikací a prvků zabezpečujících případné bezbariérové využívání tras osobami s omezenou schopností pohybu a významně osob se zrakovým postižením.



Obr. 3 a 4. *Hlavní vstup do nemocnice; informační tabule o areálu nemocnice,*
zdroj: vlastní fotografie

Hlavní vjezd do areálu nemocnice z ulice Rybová slouží přednostně, jak již z názvu vyplývá, pro přístup motorových vozidel. Před zabezpečeným vjezdem s vrátnicí je zřízeno parkoviště pro návštěvníky s návrhovou kapacitou 94 stání. S ohledem na princip přímé návaznosti vyhrazeného stání na vstup do objektu zde není bezbariérové stání řešeno. Případná trasa vedoucí od zastávek MHD k hlavnímu vjezdu není uvažována jako nejkratší a nejvhodnější přístup k areálu, tudíž není předmětem průzkumu.


Průzkum pohybu po areálu je zaměřen na trasy směřující k bezbariérovým vstupům do pavilónů. Pohyb je vyznačen ve výkresech č. 5 a 6, kde jsou skrze doloženou fotodokumentaci zhodnoceny stávající podmínky (bez)bariérového užívání prostředí. Areál je protkán komunikacemi pro motorová vozidla (s maximální povolenou rychlostí 20 km/h) lemovanými komunikacemi pro pěší. S výjimkou pár přechodů pro chodce (na trase příjezdu vozidel RZP k pavilónu N) jsou řešena zvláště místa pro přecházení. Zásadním problémem pohybu po areálu je nevyhovující stav krytu pěších tras – chodníků a většinová absence hmatných či vizuálních prvků napomáhající osobám s omezenou schopností orientace. Prostor areálu nemá definovány žádné bezbariérové trasy k jednotlivým pavilónům a pohyb nevidomých osob je stěží uskutečnitelný navigačním systémem.

3.3 Oddělení podrobená analýze

Oproti původnímu seznamu vytipovaných oddělení bylo k průzkumu, na základě vlastního uvážení, přivzato lůžkové oddělení GDO nacházející se v pavilónu L. Oddělení tvoří součást vybraného oddělení GDO v pavilónu F.

- *Pavilon F* - Geriatrické a doléčovací oddělení, 1. NP
- *Pavilon H* - Nefrologická ambulance, 1. NP
 - Rehabilitační oddělení, 1. NP
 - Hemodialyzační stanice, 2. NP
- *Pavilon L* - Geriatrické a doléčovací oddělení, 3. NP
- *Pavilon M* - Dětské oddělení – ambulance, 1. NP
 - Dětské oddělení - M4, 2.NP
 - Dětské oddělení - M2, 3.NP
- *Pavilon N* - Interní oddělení – ambulance, 1. NP
 - Interní oddělení – N2, 4.NP
- *Pavilon V* - Ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a dalších oborů, 1. NP

- Odborné chirurgické ambulance, 2.NP
- Chirurgie V1, 1. NP
- Chirurgie V2, 2. NP
- Chirurgie V3, 3. NP
- Chirurgie V4, 4. NP
- Urologie, 2. NP
- Ortopedie, 2. NP
- Neurologie, 4. NP

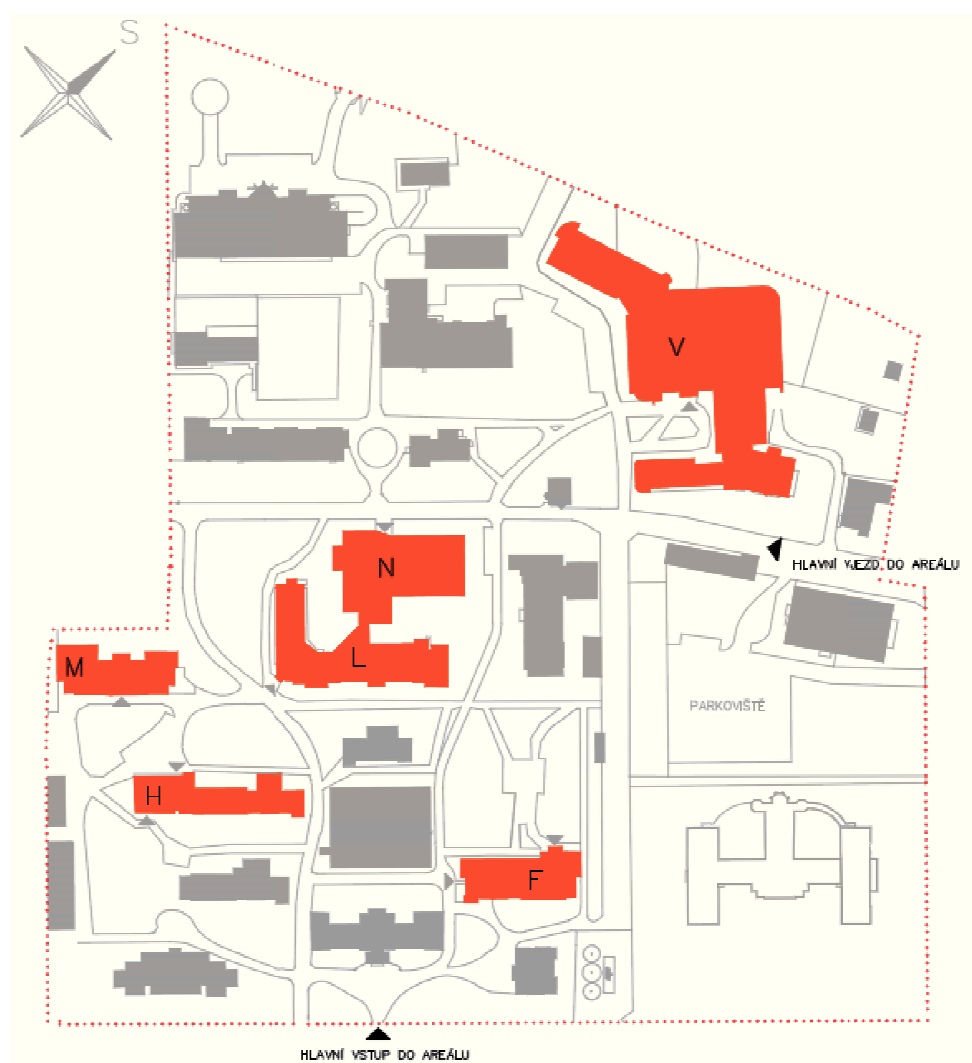

Obr. 5 Mapa areálu s vyznačením řešených pavilonů; zdroj: vlastní nákres

3.4 Pavilon F

Vstup

Vstup do pavilonu F, resp. přízemí zahrnující GDO a ambulance, je orientován ze západní strany. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku. Přístup

k objektu je zajištěn protažením chodníku s živičným krytem. Plocha klesá ve směru ke vstupu, je nerovná, avšak nepřekračuje 2 %. Vstup do pavilonu je řešen předloženým zádveřím o rozměrech 2740 x 1900 mm. Velikost zádveří umožní eventuální manipulaci osoby na vozíku. V zádveří je umístěna zapuštěná roštová čistící zóna, překrytá kobercem. Přejít z exteriéru do zádveří je proveden s výškovým rozdílem 10 mm (bezbariérový rozdíl je do výše max. 20 mm). Prostup z exteriéru do zádveří je řešen mechanicky otevíravými dvoukřídlými dveřmi. Šířka hlavního křídla je 740 mm, spolu s vedlejším křídlem je průchod roven 1480 mm. Hlavní křídlo nesplňuje minimální stanovený požadavek na 900 mm. Hlavní křídlo propojující zádveří s halou dosahuje širě pouhých 625 mm, spolu s vedlejším křídlem je prostup na minimální stanovené hranici 1250 mm. Zasklení těchto dveří je doplněno vizuálně kontrastními šedými pruhy značek širě 50 mm vedeným ve výšce 1000 a 1100 mm. Otvíravé části obou dveří nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Křídla rovněž nesou opatřeny žádnými madly, která by umožňovala osobě na vozíku manipulaci s dveřmi. Vlevo od vstupu na ostění je umístěno zvonkové tlačítko ve výšce 1180 mm s odstupem od pevné překážky 370 mm (potřeba 500 mm). Tlačítko není dostatečně kontrastně zvýrazněno vůči podkladu. Orientační majáček pro osoby se zrakovým postižením není nad vstupem do pavilonu řešen. Prosklená plocha vstupu společně s rámováním působí dostatečně vizuálně kontrastně vůči okolí.

Popisovaný vstup je oficiálním přístupem k šetřenému oddělení a ambulancím. Není však označen jako bezbariérový a ani nesplňuje nároky na takovýto vstup. Za zádveřím výše specifikovaného vstupu se v přízemí objektu nachází komunikační hala se schodištěm vyhrazeným personálu očního oddělení v 2.NP objektu. Z haly se pak odehrává vstup k ambulancím a k GDO.

Parkování

V areálu nemocnice - v blízkosti pavilonu F je zřízeno parkoviště pro pacienty a zaměstnance. Parkoviště je tvořeno kolmými stáními. Žádné z míst není vyhrazeno pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené.

Návrh úprav

S ohledem na stávající stav je potřeba upravit přístupovou komunikaci k vstupu (upravit povrch, sklon a odtokové poměry). Dále je nezbytné provést výměnu dveří. Dveře musí dosahovat min. šířky 1250 mm, přičemž šířka hlavního křídla musí dosahovat min. 900 mm. Křídla musí být, na straně opačné vůči závěsům, opatřena na celou svou šířku vodorovnými

madly ve výšce 800 - 900 mm. Případné zasklení je vhodné řešit od výšky 400 mm. V případě kontrastně nevýrazného vstupu vůči okolí (např. velké skleněné plochy) je žádoucí opatřit zasklení vizuálně kontrastními pruhy ve výškách 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm. Z hlediska potřeb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientačním majáčkem. Stávající zvonkové tlačítko by mělo být odsazeno min. 500 mm od pevné překážky - dveří.

V rámci parkovacích míst (eventuálně v prostoru před vstupem na oční oddělení) by mělo být vyhrazeno alespoň 1 bezbariérové stání. Stání musí splňovat min. šířku 3500 mm (v případě podélného stání musí být min. délka 7000 mm). Zároveň musí být dodrženy maximální sklony - pro podélný 2 % a příčný 2,5 %. Důležitým předpokladem pro bezbariérové využívání stání je napojení na komunikaci pro chodce, anebo přímo na vstup.

3.4.1 Geriatrické a doléčovací oddělení – GDO – lůžková část, 1.NP

Lůžkové geriatricko - doléčovací oddělení (GDO) se nachází jak v pavilonu F, tak v nedalekém pavilonu L3. Oddělení v pavilonu F se rozkládá po části 1. nadzemního podlaží. Společně s lůžkovým oddělením se v přízemí objektu nachází dvě ambulantní části, které nesou předmětem bezbariérového šetření. Ambulance disponují vlastními vstupy, nezávisle na lůžkovém oddělení. Oddělení jsou věnovány výkresy č. 7 a 8.

Přístup k oddělení

Komunikace pacientů a návštěvníků GDO se odehrává v rámci 1. nadzemního podlaží objektu. Podlaha oddělení a vstupní haly se nachází ve stejné výškové úrovni. Není tedy nutnost překonávat žádné výškové rozdíly.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z vstupní haly pavilonu F. Z haly se zároveň vchází do interní a osteologické ambulance, která není předmětem šetření. V rámci haly je řešeno i personální schodiště vystupující do 2. nadzemního podlaží (oční ambulance). Vstup na oddělení GDO je řešen dvoukřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje nedostatečné průchozí šířky 750 mm. Vedlejší křídlo má totožnou šířku (dohromady tedy 1500 mm). Vstup tak není uzpůsoben pro bezbariérové užívání s min. požadovanou průchozí šířkou 900 mm. Křídlo rovněž není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled dveřních křídel vstupu je dostatečně vizuálně kontrastní vůči bílému podkladu stěn. Vpravo od dveří je ve výšce 1240 mm nad podlahou

osazeno zvonkové tlačítko, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Malé bílé tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno, ba opatřeno popisem v Braillově písmu. Přístup k tlačítku omezuje na podlaze umístěný květináč. Před a za dveřmi se nachází dostačující manipulační prostor (kruh o min. průměru 1500 mm) potřebný pro eventuální potřebu osoby na vozíku.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2420 mm. Vedlejší chodba vedoucí ke koupelně a WC pacientů je navržena na šířku 1720 mm. Chodba je po stranách lemována dřevěnými madly umístěnými ve výšce 1100 mm (odsazenými 95 mm od stěny). Vizualně kontrastní tmavá madla zároveň slouží jako vodící linie. Otvíravé dveře pokojů, jídelny, rehabilitace, vyšetřovny a koupelny pacientů jsou řešeny v minimální průchozí šířce 1100 mm. WC pacientů má průchozí šířku 900 mm. Žádná z křídel nejsou, na straně opačné vůči závěsům, opatřena vodorovnými madly ve výšce 800 - 900 mm. Žádné z dveří nejsou rovněž označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Bílá křídla nevytváří dostatečný vizuální kontrast vůči zvolené světlé výmalbě. Samotná barva podlahy na chodbě oddělení není dostatečně vizuálně kontrastní a osobám se zrakovým omezením může splynout se stěnami (vodorovné lemování podlahy u stěny není dostatečně vizuálně kontrastní). Kontrast umocňují lemující modré pásy nad úrovní podlahy. Průchozí šířka je v části chodby výrazně (někdy i oboustranně) omezena ustaveným mobiliářem (lavičkami, skříňkami, odkládacími vozíky a cvičnou rampou). Překážky tak brání využití pomocných madel, posléze madel, jakožto vodících linií. PVC krytina způsobuje v kombinaci umělého i přirozeného osvětlení matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení - GDO není vybaveno žádným bezbariérově upraveným hygienickým zařízením pro pacienty. V rámci oddělení jsou řešeny místnosti - koupelna a WC sloužící k hygieně společně všem pacientům. Oddělení nedisponuje pokoji s vlastním hygienickým zařízením. Koupelna je vybavena záchodem a sprchovacím místem pro lůžko. Její vybavení odpovídá pouze očištění pacienta za pomoci personálu. WC místnost zahrnuje předsíň a 2 záchodové kabiny, které neumožňují bezbariérové použití.

Do místnosti s WC kabinami se vchází z vedlejší chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 900 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (kruh o minimálním

poloměru 1500 mm). Překážkou při otevírání dveří však může být hluboké ostění. Křídlo není z vnitřní strany opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dveře taktéž nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost zahrnuje předsíň o minimální šířce 1030 mm, nedosahuje tak minimálních rozměrů, které by umožňovaly otočení vozíku o 180° před jednotlivými (2) kabinami. Vstup do kabiny o rozměrech 770 x 1050 mm je řešen křídlem šířky 700 mm. Případné použití kabiny osobou na vozíku není možné (vstup, manipulace s vozíkem, odložení vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena na přibližný střed kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny nedosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 410 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně (ve výšce 1280 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je umístěn v dosahu ze sedátka. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 1120 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po straně mísy nejsou řešena žádná madla. V předsíni WC místnosti je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana nedosahuje potřebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito nástěnné pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístěno ani jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Mýdelník i zásobník ručníků se nacházejí v dosahu do 1200 mm. U umyvadla je řešeno nevyhovující pevné zrcadlo. Jeho osazení ve výšce více jak 900 mm není případnou osobou na vozíku využitelné. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x světle modrý obklad).

Místnost s označením koupelna dosahuje rozměrů 1770 x 3520 mm. V lázni se nachází sprchová baterie ve výšce 1160 mm, nedisponuje však vyhovujícími pomocnými madly či sedátkem. Vodorovné madlo délky 300 mm osazené ve výšce 1060 mm lze využít pouze jako dopomoc pacienta ležícího na lůžku. Primární využití sprchy je pro očistu pacienta na sprchovacím lůžku či židli personálem (židle i lůžka jsou součástí vybavení). Hygienická místnost zahrnuje i záchod. Mísa neumožňuje bezbariérové použití. Chybí zde vodorovné madla, zásobník toaletního papíru, atd. Věšáky a odkládací drátěné police nevyhoví potřebám osoby na vozíku (osazení nad 1200 mm).

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm, jeho zvýraznění a zpřístupnění (přemístění květináče). Vstupní křídlo by mělo být

nahrazeno křídlem, jehož minimální průchozí šířka dosáhne 900 mm. Současně by mělo na dveřích dojít k připevnění vodorovného madla, na straně opačné vůči závěsům. V rámci pohybu osob po oddělení by mělo dojít k alespoň jednostrannému uvolnění průchodu podél vodicí linie - stěny - madla. Pro bezbariérové užívání by mělo dojít k snížení úrovně madla na 900 mm. Pro osoby se zrakovým postižením by bylo přínosné doplnit podlahu o umělou vodicí linii, která by osobu nasměrovala z hlavní chodby oddělení k WC a koupelně. Zároveň by mělo dojít k vytvoření většího vizuálního kontrastu mezi podlahou a stěnami (např. výrazným lemováním podlahy) a mezi dveřmi a stěnou (např. barvou stěn). Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Přínosem může být i výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddělení disponovalo alespoň jedním bezbariérovým zařízením - místností zahrnující WC, umyvadlo a sprchu, která bude vyhovující pro osobu s omezením pohybu. K vytvoření takovéto bezbariérové místnosti bude nezbytné uvolnění/omezení některé z provozních místností.

3.5 Pavilon H

Vstup

Vstup do pavilonu H je orientován ze severozápadní strany. Před i za vstupními dveřmi se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku. Sklon přístupové komunikace s živičným krytem nepřekračuje 2 %. Prostup z exteriéru do komunikační haly je řešen bez výškového rozdílu přes automaticky posuvné dvoukřídle dveře. Šířka průchodu je rovna 1380 mm. U prosklení, pevných i otvíravých částí, není zajištěna do výšky 400 mm ochrana proti mechanickému poškození vozíkem. Vyložený vstup do objektu je dostatečně vizuálně kontrastní vůči pozadí. Zasklení je ve výšce 1450 mm doplněno vizuálně kontrastním pruhem značek šíře 50 mm. Exteriér vstupu není doplněn zvonkem, ani orientačním majáčkem pro nevidomé osoby.

Popisovaný vstup je oficiálním možným bezbariérovým přístupem k šetřenému rehabilitačnímu oddělení, nefrologické ambulanci v přízemí pavilonu a dále pak hemodialyzační stanici v 2. NP. Za výše popisovaným vstupem se nachází komunikační hala,

jejíž součástí je osobní výtah a schodiště. Vertikální komunikace jsou blíže popsány v přístupu k vyšetřovanému oddělení/stanici/ambulancím.

Parkování

V přímé návaznosti na pavilon H jsou řešeny parkovací místa pro pacienty - návštěvníky dialýzy. Nejbližší vyhrazené stání se nachází před nedalekým pavilonem M (dětské oddělení), které splňuje nároky na bezbariérové užívání.

Návrh úprav

Vzhledem k zasklení zasahujícího níže než 800 mm by bylo vhodné doplnit vizuálně kontrastní pruh značek i do výšky 800 - 1000 mm, čímž dojde k podpoření kontrastu. Z hlediska potřeb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientačním majákem.

3.5.1 Nefrologická ambulance, 1.NP

Vstup

Ambulance je z bezbariérového hlediska zpřístupněna z komunikační haly v přízemí pavilonu H. Bariérový vstup k ambulancím je řešen s jižní strany objektu. Hala zpřístupňuje zároveň rehabilitační oddělení. Komunikace v hale dále pokračuje skrze schodiště vystupující do 3. nadzemního podlaží (v 2. NP se nachází hemodialyzační stanice). Bezbariérový vstup je řešen dvoukřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje dostatečné průchozí šířky 1000 mm. Vedlejší křídlo má šířku 600 mm (dohromady tedy 1600 mm). Vstupní dveře, jejich zasklení, není chráněno do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Křídlo rovněž není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled dveřních křídel vstupu je dostatečně vizuálně kontrastní vůči bílému podkladu stěn. Vpravo od dveří je ve výšce 1400 mm nad podlahou osazeno zvonkové tlačítko, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno, ba opatřeno popisem v Braillově písmu. Před a za dveřmi se nachází dostačující manipulační prostor (kruh o min. průměru 1500 mm) potřebný pro osobu na vozíku (viz výkres č. 9)

Komunikační prostor

Chodba spojující halu s čekárnou ambulancí dosahuje dostatečné průchozí šířky 2500 mm. Před vstupy do místností se tak nachází dostatečný manipulační prostor. Po straně chodby je umístěna lavice. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí

šířce od 800 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly a vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči výmalbě. Celistvá šedá PVC podlaha chodby je řešena dostatečně vizuálně kontrastně.

Šířka hlavního křídla průchodu do čekárny je 1000 mm. Křídlo není opatřeno, na straně opačné vůči závěsům, vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Rovněž nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Rám prostupu vytváří dostatečný kontrast vůči pozadí (je zde použito kontrastního pruhu v jedné výškové úrovni 1400 mm). Sedací nábytek je situován podél stěn po obvodu čekárny. Rozmístění tak může bránit průchodu nevidomých osob podél přirozených vodicích linií - stěn. Umělé vodicí linie (na podlaze) nejsou zřízeny. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 900 mm. Dveřní křídla místností přístupných pacientům, s výjimkou bezbariérových WC, nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Bílá křídla představují dostatečný vizuální kontrastní vůči výmalbě. Taktéž celistvá PVC podlaha chodby je řešena dostatečně vizuálně kontrastně.

Hygienické zařízení

Nefrologické oddělení zahrnuje dvě samostatné bezbariérové WC kabiny - pro ženy a pro muže přístupné z prostoru čekárny. Kabiny jsou znázorněny na výkrese č. 10.

Do kabin s WC se vstupuje přes otvíravá křídla šířky 900 mm. Křídla jsou na straně opačné vůči závěsům (z vnitřní strany) opatřena vodorovnými madly ve vyhovující výšce. Místnosti jsou označeny symbolem vozíčkáře, požadovaných rozměrů 100 x 100 mm. Na žádném z křídel se nenachází štítek s informací v Braillově písmu.

Před vstupem do kabiny vyhrazené pro muže je manipulační prostor pro vozík omezen pilířem. Vyhrazená kabina má rozměry 1750 mm x 2380 mm (není splněn šířkový požadavek na min. 1800 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje potřebných 700 mm. Výškové osazení mísy je vyřešeno výše (520 mm) než daných 460 mm. Splachování WC je řešeno z boku - na stěně, v dosahu ze sedátka (ve výšce 970 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko je zde umístěno ve výšce 1000 mm, nesplňuje však požadavek zohledňující případné použití osobou ležící na zemi (šňůra v max. výšce 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena v osově vzdálenosti 610 mm madla (předepsáno 600 mm). Jejich osazení je provedeno ve výšce přesahující 800 mm. U sklopného madla není

splněn požadavek na přesah mísy o 100 mm, u pevného madla přesah o 200 mm. V kabině je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 810 mm (předepsáno 800 mm). Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie na místo stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo min. délky 500 mm. Mýdelník se nachází v dosahu osoby na vozíku, avšak zásobník ručníků je osazen vysoko ve výšce 1250 mm. U umyvadla je řešeno sklopné zrcadlo, které však není ovladatelné osobou na vozíku (výška páky 1500 mm). Páka vystupující do prostoru není bezpečným řešením. Místnost je vybavena odpadkovým košem, věšák chybí. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x modrý obklad).

Kabina vyhrazená pro ženy má rozměry 1710 mm x 2260 mm (není splněn šířkový požadavek na min. 1800 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k pravému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje potřebných 700 mm. Výškové osazení mísy je vyřešeno výše (530 mm) než daných 460 mm. Splachování WC je řešeno z boku - na stěně, v dosahu ze sedátka (ve výšce 1000 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko je zde umístěno ve výšce 1020 mm, nesplňuje však požadavek zohledňující případné použití osobou ležící na zemi (šňůra v max. výšce 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena v osově vzdálenosti 620 mm madla (předepsáno 600 mm). Jejich osazení je provedeno ve vhodné výšce 800 mm. U sklopného madla není splněn požadavek na přesah mísy o 100 mm, u pevného madla přesah o 200 mm. V kabině je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 810 mm (předepsáno 800 mm). Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie na místo stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo min. délky 500 mm. Mimo to je u umyvadla umístěno ve výšce 820 mm vodorovné madlo délky 400 mm. Mýdelník i zásobník ručníků se nachází v dosahu osoby na vozíku. U umyvadla je řešeno sklopné zrcadlo, které však není ovladatelné osobou na vozíku (výška páky 1490 mm). Páka vystupující do prostoru není bezpečným řešením. Místnost je vybavena odpadkovým košem a věšákem v nevhodné výšce 1480 mm. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x oranžový obklad).

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm a jeho zvýraznění. Na hlavním křídle vstupních dveří by mělo dojít k připevnění vodorovného madla, na straně opačné vůči závěsům. Rovněž je žádoucí chránit zasklení dveří

do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob by bylo vhodné udržení volného průchodu podél přirozené vodící linie - stěny (přemístění sedátek v čekárně). Dveře hygienického zařízení a šaten by bylo vhodné doplnit o štítek s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům.

Bezbariérové kabiny nesplňují minimální šířkový požadavek. V kabině vyhrazené pro muže je třeba upravit výškové osazení umyvadla, mýdelníku, mísy a madel. Madla u mísy musí splňovat výše uvedené přesahy. Je žádoucí připevnit k umyvadlu alespoň 1 svislé madlo délky min. 500 mm. Stěnová páková baterie by měla být nahrazena stojánkovou a zrcadlo, resp. jeho ovládání nesmí vystupovat do prostoru a musí být v dosahu osoby na vozíku - do 1200 mm. Z hlediska bezpečnosti by mělo být v kabině zřízeno signalizační nouzové tlačítko přístupné z podlahy. Kabina by měla být doplněna o možnost odložení svrchního oděvu - věšák.

V kabině vyhrazené pro ženy je nutno upravit výškové osazení umyvadla a mísy. Madla u mísy musí splňovat výše uvedené přesahy. Je žádoucí připevnit k umyvadlu alespoň 1 svislé madlo délky min. 500 mm. Stěnová páková baterie by měla být nahrazena stojánkovou a zrcadlo, resp. jeho ovládání nesmí vystupovat do prostoru a musí být v dosahu osoby na vozíku - do 1200 mm. Z hlediska bezpečnosti by mělo být v kabině zřízeno signalizační nouzové tlačítko přístupné z podlahy.

3.5.2 Rehabilitační oddělení, 1. NP

Rehabilitační oddělení je umístěno v části 1. nadzemního podlaží pavilonu H. Oddělení sestává z místností pro rehabilitaci bez lůžkových pokojů. Oddělení je tak využíváno k ambulantní léčbě, popř. rehabilitaci hospitalizovaných pacientů nemocnice. Léčebné zařízení oddělení nezahrnuje vodoléčbu. Popis oddělení je doplněn výkresy č. 11 a 12.

Přístup k oddělení

Komunikace pacientů a návštěvníků rehabilitačního oddělení se odehrává v rámci 1. nadzemního podlaží objektu. Podlaha oddělení a komunikační haly se nachází ve stejné výškové úrovni. Není tedy nutnost překonávat žádné výškové rozdíly.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly pavilonu H. Z haly se zároveň vchází do nefrologické ambulance. Hala zahrnuje schodiště vystupující do 3. nadzemního podlaží (v 2. NP se nachází hemodialyzační stanice). Vstup na oddělení je řešen dvoukřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje dostatečné průchozí šířky 1200 mm. Vedlejší křídlo má šířku 400 mm (dohromady tedy 1600 mm). Vstupní dveře, jejich zasklení, není chráněno do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Křídlo rovněž není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled dveřních křídel vstupu je dostatečně vizuálně kontrastní vůči bílému podkladu stěn. Vlevo od dveří je ve výšce 1400 mm nad podlahou osazeno zvonkové tlačítko, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Malé bílé tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno, ba opatřeno popisem v Braillově písmu. Před dveřmi se nachází dostačující manipulační prostor (kruh o min. průměru 1500 mm) potřebný pro osobu na vozíku. V prostoru za dveřmi je manipulace s vozíkem omezena mobiliářem a vzrostlou rostlinou.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2350 mm. Vedlejší chodba vedoucí k WC pacientů dosahuje rovněž dostatečné šířky 1700 mm. Chodba je na straně vstupů do rehabilitačních místností lemována vizuálně kontrastními madly, která zabezpečují podporu při pohybu pacientů, ale slouží zároveň jako přirozená vodící linie pro osoby se zrakovým omezením. Dřevěná madla jsou umístěna v nevhodné výšce 1000 mm (dáno 900 mm) a s odstupem od stěny 85 mm. Opačná strana chodby je vyhrazena pro sedací mobiliář. V druhá polovina chodby je částečně otevřená a propojená s prostory s lehkými. Otvíravé dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny vždy alespoň v minimální průchozí šířce 800 mm. Označení dveří (dle terapií/procedur) není dostatečně kontrastní. U dveří místností, jejichž klika umožňuje otevření z chodby, může značná hloubka ostění představovat bariéru při otevírání osobou na vozíku. Žádné z dveřních křídel není na straně opačné vůči závěsům, opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dveře hygienických zařízení nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Bílá křídla nevytváří dostatečný vizuální kontrast vůči zvolené světlé oranžové/zelené výmalbě. Kontrastně jsou, nevyhovující osobám se zrakovým omezením, řešeny dvířka vestavných a jiných skříní technického charakteru. Barva podlahy na chodbě oddělení není dostatečně vizuálně kontrastní. Průchod podél vodící linie znesnadňuje odložená obuv pacientů před vstupy do místností. Chodba oddělení je pokryta PVC, které ve vedlejší chodbě

způsobuje v kombinaci umělého i přirozeného osvětlení matoucí odlesky ztěžující pohyb osoby se zrakovým omezením.

Hygienické zařízení na oddělení

Rehabilitační oddělení není vybaveno šatnou či WC, které by splňovaly parametry bezbariérovosti. Pacienti jsou v případě nutnosti odkazováni personálem oddělení k použití bezbariérových WC nacházejících se v nefrologické ambulanci. Tito pacienti mají oprávnění využít zadní vstup k ambulanci (nachází se naproti vstupu na rehabilitační oddělení). Stávající stav oddělení zahrnuje místnost s WC kabinami a místnost k odkládání oděvů. Místnost - šatna pacientů nebyla zpřístupněna. Místnost s označením "koupelna" naproti WC pacientů již není dle informací k očištění pacientů používána.

K místnosti s WC je z hlavní chodby vedena chodba vedlejší. Do místnosti WC pacientů se vchází otvíravými dveřmi s průchozí šířkou 900 mm. Dveře nejsou opatřeny jak vodorovným madlem, tak označením s informací v Braillově písmu. Šířkové parametry vedlejší chodby umožňují eventuální manipulaci osoby na vozíku. Bariérou při otevírání dveří může být hluboké ostění. Místnost se skládá z předsíně, ze které jsou pacientům přes dveře šířky 800 mm zpřístupněny 2 záchodové kabiny o rozměrech 920 x 1520 mm. Křídla do kabin nejsou z vnitřní strany opatřena vodorovným madlem. Kabina ve výšce 800 - 900 mm. Dveře taktéž nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Případné použití kabiny osobou na vozíku není možné (z hlediska manipulace s vozíkem a jeho odložení). Záchodová mísa je osazena na střed kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 420 mm nesplňuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je vhodně řešeno na boční stěně (ve výšce 1100 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je umístěn taktéž v dosahu ze sedátka. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 1250 mm) se nenachází v dosahu mísy. Tlačítko tak nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách kabiny jsou připevněna šikmá madla délky 400 mm. V předsíni s rozměry 2930 x 1920 mm se nachází eventuálně dostatečný manipulační prostor pro otočení vozíku o 180°. Je zde umístěno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje potřebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla však neumožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito nástěnné pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístěno ani jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Mýdelník je na rozdíl od zásobníku ručníků osazen v eventuálním dosahu osoby na vozíku (do 1200 mm). U umyvadla není řešeno žádné zrcadlo. Místnost je

vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující (bílá sanita x bílo-růžový obklad).

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm a jeho zvýraznění. Na hlavním křídle vstupních dveří by mělo dojít k připevnění vodorovného madla, na straně opačné vůči závěsům. Rovněž je žádoucí chránit zasklení dveří do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Prostor za vstupem by měl umožňovat manipulaci osoby na vozíku, min. 1500 x 1500 mm (posunutí lavice, odstranění vzrostlé rostliny, ...). V rámci pohybu osob po oddělení by bylo vhodné udržení volného průchodu podél přirozené vodící linie - stěny. Pro odkládání obuvi by měl být vyhrazen prostor mimo průchozí prostor podél madel. Dveře hygienického zařízení by bylo vhodné doplnit o štítek s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Přínosem pro osoby se zrakovým handicapem by bylo, aby dveře jednotlivých místností byly jedinými vizuálně kontrastními prvky podél vodící linie. Respektive, aby došlo k sjednocení barvy stěn s dvířky vestavných či jiných skříní technického vybavení, které nejsou pro pacienty významné. Zároveň by mělo dojít k zvýraznění cedulek s popisy procedur na jednotlivých dveřích.

Z hlediska hygienických zařízení je nezbytné, aby oddělení disponovalo vlastním bezbariérovým WC a šatnou upravenou dle požadavků vycházejících z potřeb osoby na vozíku. Dle zvážení potřeby by v rámci takového WC mohla být řešena i sprcha. Obě zařízení by měly být přístupné z hlavní chodby oddělení.

3.5.3 Hemodialyzační stanice, 2. NP

Hemodialyzační stanice, jakožto součást hemodialyzačního oddělení, se rozkládá na části 2. nadzemního podlaží pavilonu H a navazuje tak na ambulance umístěné v 1. NP objektu. Oddělení je rozebráno ve výkresech č. 13 a 14.

Přístup k oddělení

Komunikaci pacientů a návštěvníků v pavilonu H zajišťuje 1 osobní výtah a dvouramenné symetrické schodiště. Schodiště s průchozí šířkou 1300 mm má v nástupním a výstupním

rameni 18 schodů, přičemž nejvyšší počet stupňů smí být 16. Schody dosahují výšky 130 mm a hloubky 310 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou po okrajích vizuálně kontrastně vyznačeny. Žlutá značka nevhodně zasahuje na plochu podstupnice, která se neoznačuje. U schodiště dané šíře má být vizuální kontrast proveden na celé ploše stupnice nástup/výstupního schodu. Mezipodesty nejsou řešeny vizuálně kontrastně vůči rameni. Náslapný povrch schodiště tvoří lité Teraco, bez jakýchkoliv protiskluzových úprav. Madlo ve výšce 920 mm přesahuje danou výšku 900 mm a je umístěno pouze při vnitřní straně schodiště (u zrcadla). Vzhledem k předpokládanému výstupu nevidomého člověka při pravém okraji schodiště je absence madla nevhodná. Madlo nesplňuje požadavek na přesah prvního a posledního stupně - 150 mm. 3 podlaží pavilonu H jsou zpřístupněna 1 osobním výtahem (s pracovním označením V1). Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splněn. Vpravo od dveří výtahu (na rámu výtahu) je osazeno ve výšce 920 mm nad podlahou (v dosahu osoby na vozíku) přivolávací tlačítko. Vedle tlačítka se nachází příslušné označení Braillovým znakem. Na téže straně je při horní části umístěno digitální zobrazení polohy (patra). Zařízení není doplněno o fonetickou signalizaci, užitečnou pro osoby se zrakovým omezením. Výtah o rozměrech 1250 x 2620 mm nedosahuje daného minimálního šířkového rozměru nemocničního výtahu 1400 mm. Průchozí výtah je přístupný přes mechanicky posuvné (do stran) dvoukřídlé dveře šířky 1080 mm. Klec je vybavena sedátkem o rozměrech 400 x 400 mm a ve výšce 510 mm. Není tak splněn požadavek na minimální rozměry 450 x 450 mm a výškové osazení v úrovni 460 mm. Součástí vybavení výtahu je jednostranné madlo a zrcadlo umístěné u sedátka. Madlo je osazeno nad vhodnou výškovou úrovní 900 mm, avšak s dostatečným odstupem od stěny výtahu. Ovládací panel se nachází v dosahu sedátka, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1270 mm (nad dosahem osoby na vozíku). Vedle tlačítek jsou umístěna vystouplá označení v Braillově písmu. Výtah disponuje jak akustickým tak fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly pavilonu. Vstup je řešen dvoukřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje průchozí šířky 1000 mm. Vedlejším křídlem lze průchod rozšířit o 600 mm. Křídlo není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vstup tvořený skleněnými neprůhlednými plochami v kovovém rámu je dostatečně vizuálně kontrastní. Dveře nesou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Vpravo od dveří je v

odstupu 190 mm od dveří umístěn ve výšce 1380 mm zvonek. Tlačítko není dostatečně zvýrazněno, ani opatřeno Braillovým znakem. Použití tlačítka osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. Vstup na oddělení je umožněn po zazvonění na personál oddělení. Před vstupními dveřmi se nachází dostatečný manipulační prostor.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2500 mm. Vedlejší chodba vedoucí k bezbariérovému WC pacientů nedosahuje na minimální šířku 1500 mm, potřebnou pro manipulaci vozíku. Chodba není podél stěn lemována žádnými madly, která by zabezpečila podporu při pohybu pacientů. V druhá polovina chodby je částečně otevřená a propojená s prostory s lehátky. Otvíravé dveře do chodby vedoucí mimo jiné k WC pacientů jsou řešeny v minimální průchozí šířce 800 mm. WC pacientů má tutéž průchozí šířku. Žádné dveřní křídlo (s výjimkou přímých dveří do WC) není na straně opačné vůči závěsům, opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Žádné z dveří nejsou rovněž označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Bílá křídla v šedé zárubni vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči zvolené světlé oranžové výmalbě. Barva podlahy na chodbě oddělení je dostatečně vizuálně kontrastní vzhledem ke stěnám, kontrastu napomáhá odlišné barevné lemování podlahy u stěn. Průchozí šířka chodby je omezena odloženým mobiliářem (odkládacími vozíky). Překážky tak brání využití stěn, jakožto vodících linií. PVC krytina způsobuje v kombinaci umělého i přirozeného osvětlení matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.

Hygienické zařízení na oddělení

Hemodialyzační stanice má pro všechny pacienty zřízeno WC, které je dle označení na dveřích, symbolem vozíčkáře, i bezbariérové. Místnost je vybavena záchodovou mísou, umyvadlem a pomocnými doplňky.

K místnosti s WC je z hlavní chodby vedena vedlejší chodba. Chodby jsou propojeny otvíravými dveřmi s průchozí šířkou 800 mm. Dveře nejsou opatřeny jak vodorovným madlem, tak označením s informací v Braillově písmu. Vedlejší chodba nedosahuje min. šířky 1500 mm, resp. nelze zde umístit kružnici o min. průměru 1500 mm, která je nezbytná pro manipulaci s vozíkem (např. při otvírání dveří). Z vedlejší chodby se vchází do místnosti s WC, a to přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Křídlo je z vnitřní strany vhodně opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dveře nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost dosahuje rozměrů 1450 x 2160 mm,

čímž rovněž neumožňuje otočení vozíku o 180°. Případné použití kabiny osobou na vozíku je značně bariérové (z hlediska manipulace s vozíkem a jeho odložení). Záchodová mísa je osazena k levé straně místnosti, prostor vedle mísy však nepostačuje pro odložení vozíku (dáno min. 900 mm). Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je vhodně řešeno na boční stěně (ve výšce 950 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je umístěn taktéž v dosahu ze sedátka. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 580 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou v osově vzdálenosti 610 mm řešena vodorovná madla. Madla jsou osazena v dané výškové úrovni, tedy 800 mm. Délka pevného madla však nepřesahuje mísu o potřebných 200 mm a sklopné madlo naopak dosahuje přesahu většího, než je daných 100 mm. Záchod je doplněn o umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje potřebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito nástěnné pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístěno ani jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Pro podporu je zde zřízeno pouze vodorovné madlo délky 400 mm. Mýdelník i zásobník ručníků se nacházejí v dosahu do 1200 mm. U umyvadla je řešeno polohovatelné zrcadlo. Ovládací páka nevhodně vystupuje do prostoru a její výška (1350 mm) není v dosahu osoby na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x oranžovo-šedý obklad).

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm a jeho zvýraznění. Na hlavním křídle vstupních dveří by mělo dojít k připevnění vodorovného madla, na straně opačné vůči závěsům. Rovněž je žádoucí chránit zasklení dveří do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob po oddělení by bylo vhodné udržení volného průchodu podél přirozené vodící linie - stěny. Přínosné může být připevnění podpůrných madel podél stěn ve výšce 900 mm. Dveře hygienického zařízení by bylo vhodné doplnit o štítek s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby bylo výše popisované WC zpřístupněno i osobě na vozíku, které musí být vyhrazeny větší plochy pro manipulaci (rozšíření chodby na minimálních 1500 mm. Dále je potřebné, aby

místnost s WC splňovala alespoň šířkové rozměry 1600 mm (pro změny dokončených staveb). Ideálně pak šířku 1800 mm.

3.6 Pavilon L

Vstup

Vstup do pavilonu L je orientován z jižní strany. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku. Přístup k objektu je zajištěn protažením chodníku s rovinným živičným krytem. Sklon od objektu nepřekračuje 2 %. Prostup z exteriéru do zádveří je řešen mechanicky otevíravými dvoukřídlými dveřmi. Šířka hlavního křídla je 620 mm, spolu s vedlejším křídlem je průchod roven 1240 mm. U dveří je zajištěna do výšky 400 mm ochrana proti mechanickému poškození vozíkem. Hlavní křídlo nesplňuje minimální stanovený požadavek na 900 mm. Za vstupem se nachází zádveří zúžené v přední části průjezdem šířky 1300 mm. Vzhledem k rozdílné výškové úrovni exteriéru a interiéru je v zádveří zřízena rampa šířky 1500 mm. Přejechod povrchu rampy s podlahou zádveří je proveden bez rozdílu. Šířka je ovšem snížena zábradlím s madly a tím nevyhoví na požadavek bezbariérové rampy šířky 1500 mm. Rampa se sklonem 11 % v délce 3115 mm již není bezbariérová. Po stranách rampy je umístěno zábradlí s madly ve výškových úrovních 890 a 1070 mm (žádoucí je madlo ve výšce 900 mm, popř. další madlo ve výšce 750 mm). Rampa nedisponuje žádnou zarážkou pro hůl ve výšce 100 - 250 mm a je ukončena před automaticky posuvnými dvoukřídlými dveřmi s průchozí šířkou 1350 mm. Exteriér vstupu není doplněn zvonkem, ani orientačním majáčkem pro nevidomé osoby.

Popisovaný vstup je označen jako bezbariérový, avšak požadavky na bezbariérové užívání nejsou splněny. Řešené lůžkové oddělení (GDO ve 3. NP) v pavilonu L je tímto vstupem nepřístupné. Hlavní podesta, na kterou je možnost dopravy za pomoci výtahu, se nachází v rozdílné výškové úrovni než GDO. Rozdíl je možno překonat přes schodiště. K zpřístupnění oddělení osobám na vozíku je možno využít provozního výtahu, který slouží k přepravě osob s personálem. Tento výtah je umístěn v návaznosti na vstup ze severovýchodního rohu objektu. Vstup není určen veřejnosti, tudíž jeho použití není bez domluvy s personálem možné.

Za zádveřím výše specifikovaného vstupu se v přízemí objektu nachází komunikační hala s vertikální komunikací - schodištěm a osobním výtahem. Z haly přízemí se pak odehrává vstup k ambulancím, které nejsou předmětem řešení.

Parkování

V přímé návaznosti na pavilon L nejsou řešeny žádné parkovací místa pro pacienty, jejich doprovod či návštěvu. Nejbližší vyhrazené stání se nachází před nedalekým pavilonem M (dětské oddělení), které splňuje nároky na bezbariérové užívání. Další možností (blíže k neveřejnému vstupu) jsou dvě vyhrazená stání u pavilonu N.

Návrh úprav

K zpřístupnění GDO je potřeba vyhradit a upravit neveřejný vstup k bezbariérovému užívání. Je zapotřebí, aby byla informace o existenci této bezbariérové cesty k oddělení sdělena již u hlavního vstupu do objektu. Současně zde musí být vyznačena trasa k bezbariérovému vstupu. Kromě úpravy stávajícího výtahu je nezbytné provést výměnu vstupních dveří. Dveře musí dosahovat min. šířky 1250 mm, přičemž šířka hlavního křídla musí dosahovat min. 900 mm. Křídla musí být, na straně opačné vůči závěsům, opatřena na celou svou šířku vodorovnými madly ve výšce 800 - 900 mm. Případné zasklení je vhodné řešit od výšky 400 mm. V případě kontrastně nevýrazného vstupu vůči okolí (např. velké skleněné plochy) je žádoucí opatřit zasklení vizuálně kontrastními pruhy ve výškách 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm. Z hlediska potřeb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientačním majáčkem. Stávající zvonkové tlačítko by mělo být odsazeno min. 500 mm od pevné překážky - dveří. Před vstupem se musí nacházet prostor o minimálních rozměrech 1500 x 1500 mm.

Osobám s tělesným postižením by mohlo být umožněno parkovat poblíž "nového" vstupu. Vyhrazené stání by omezilo parkovací plochy pro sanitní vozidla.

3.6.1 Geriatrické a doléčovací oddělení – GDO – lůžková část L3, 3.NP

Oddělení je řešeno ve výkresech č. 15, 16, 17 a 18.

Přístup k oddělení

Komunikaci pacientů a návštěvníků v pavilonu L zajišťuje 1 osobní výtah a tříramenné symetrické schodiště (výtah umístěn v jeho zrcadle). Schodiště s průchozí šířkou 1380 mm má v nástupním a výstupním rameni 9 schodů a mezilehlém rameni 7. Schody dosahují výšky 156 mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou po okrajích vizuálně kontrastně vyznačeny. Žlutá značka nevhodně zasahuje na plochu podstupnice, která se neoznačuje. U schodiště dané šíře má být vizuální kontrast proveden na celé ploše stupnice nástup/výstupního schodu. Mezipodesty nejsou řešeny vizuálně kontrastně vůči ramení.

Nášlapný povrch schodiště tvoří lité Teraco, bez jakýchkoliv protiskluzových úprav. Madlo ve výšce 860 mm nedosahuje na danou výšku 900 mm a je umístěno pouze při vnitřní straně schodiště (u zrcadla). Vzhledem k předpokládanému výstupu nevidomého člověka při pravém okraji schodiště je absence madla nevhodná. Madlo nesplňuje požadavek na přesah prvního a posledního stupně - 150 mm. Dřevěná madla jsou vhodně zvolena s dostatečným odstupem od stěny. Podlaží pavilonu L jsou zpřístupněna 1 osobním výtahem (s pracovním označením V1). Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splněn. Vpravo od dveří výtahu je osazen panel s přivolávacím tlačítkem umístěným 1370 mm nad podlahou, mimo dosah osoby na vozíku. Vedle tlačítka chybí označení Braillovým znakem. Výtah o rozměrech 1400 x 2115 mm nedosahuje daného minimálního délkového rozměru nemocničního výtahu 2300 mm. Výtah je přístupný přes mechanicky otvíravé dvoukřídlé dveře šířky 1150 mm. Klec není vybavena sedátkem, madlem, ani zrcadlem. Vedle tlačítka ovladače uvnitř klece jsou vyrytá příslušná označení, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1600 mm (mimo dosah osoby na vozíku). Vpravo od tlačítek chybí označení v Braillově písmu. Výtah nedisponuje akustickým či fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly pavilonu. Hala není vybavena jednoznačnou vodící linií ke vstupu na oddělení (podél stěn - přirozených vodících linií je nevhodně rozmístěn sedací mobiliář). Vstup je řešen jednokřídlými mechanicky otvíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje průchozí šířky 1150 mm. Křídlo není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vstup tvořený skleněnými neprůhlednými plochami v kovovém rámu je dostatečně vizuálně kontrastní. Dveře nesou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Vpravo od dveří je v odstupech 160 mm od dveří umístěn ve výšce 1600 mm zvonek s interkomem. Tlačítko není dostatečně zvýrazněno, ani opatřeno Braillovým znakem. Použití tlačítka osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. Vstup na oddělení - odemčení dveří je umožněno po domluvě přes interkom. Před vstupními dveřmi se nachází dostatečný manipulační prostor.

Za vstupními dveřmi se nachází vyrovnávací schodiště. Podlaha oddělení je umístěna výše než jeho vstup. Oddělení není touto cestou zpřístupněno bezbariérově. Osoba na vozíku je nucena využít osobní výtah ležící u vstupu na druhém konci křídla. Výtah s pracovním označením V2 spojuje přízemí objektu s úrovní podlahy oddělení a slouží k převážení

pacientů na lůžku. Jedná se o vstup neveřejný, sloužící personálu. Vstup, resp. výtah není vyznačen jako bezbariérový. Zároveň pacient/návštěvník není informován u hlavního vstupu do objektu L o možné bezbariérové trase k GDO. Trasa je sdělena až při kontaktu s personálem u výše specifikovaného vstupu na oddělení. K pohybu osoby na vozíku po pavilonu je však zapotřebí dopomoc další osoby (přivolání a ovládání výtahu, otevření dveří).

Komunikační prostor na oddělení

Vyrovňovací přímé schodiště dosahuje šířky 1200 mm a skládá se z 2 ramen po 7 a 8 schodech. Schody o výšce 150 mm a hloubce 300 mm jsou pokryty litým Teracem. Nástupní a výstupní stupeň je řešen vizuálně kontrastně shodně s hlavním (popisovaným) schodištěm. Výška madla nedosahuje předepsané úrovně 900 mm. Rovněž jeho přesah přes nástup(výstup)ní stupeň nesplňuje požadovaných 150 mm. Madlo je umístěno pouze po jedné straně ramen.

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2350 mm. Vedlejší chodba vedoucí k WC pacientů je navržena na šířku 1670 mm. Průchod je však vzhledem k ustaveným skříním snížen na 1080 mm. Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami, podél kterých je ve výšce 950 mm umístěno dřevěné madlo (odsazené 55 mm od stěny). Vizuálně kontrastní zábrany a madla zároveň slouží jako vodící linie. Průchod podél vodících linií znesnadňuje mobiliář a odkládací vozíky. Otvíravé dveře pokojů, jídelny, rehabilitace a vyšetřovny jsou řešeny v minimální průchozí šířce 1100 mm. Žádné z křídel není na straně opačné vůči závěsům, opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Stejně tak nejsou dveře označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Bílá křídla nevytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči zvolené světlé výmalbě. Samotná barva podlahy na chodbě oddělení není dostatečně vizuálně kontrastní a není výrazně vizuálně odlišena od stěn. Celistvá PVC krytina způsobuje na podlaze matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení je vybaveno místností označenou jako koupelna a místností - WC pacientů. V rámci WC pacientů jsou z Předsíně 2 zpřístupněny 2 kabiny. WC pacientů není uzpůsobeno k bezbariérovému užívání. V koupelně, která rovněž není řešena bezbariérově se nachází 4 sprchovací místa a 2 umyvadla. Místnost je velikostně určena i k očištění pacienta na lůžku s asistencí personálu. V rámci jednotlivých lůžkových pokojů pro pacienty není řešeno hygienické zařízení.

Do místnosti - WC pacientů se vchází z vedlejší chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před vstupem se nenachází dostatečný manipulační prostor (kruh o minimálním poloměru 1500 mm). Křídlo není z vnitřní strany opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dveře taktéž nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost zahrnuje Předsíň 1 o šířce 1330 mm a délce 2750 mm. Z první předsíně se vchází přes otvor šířky 720 mm do Předsíně 2 (není splněn požadavek na min. 800 mm). Předsíň s umyvadlem rozměrů 1490 x 2230 mm, ze které se vchází do WC kabin, neumožňuje otočení vozíku o 180°. Vstup do kabiny o rozměrech 1000 x 870 mm je řešen křídlem šířky 600 mm. Případné použití kabiny osobou na vozíku není možné (vstup, manipulace s vozíkem, odložení vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena na stěnu kolmou ke vstupu do kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny nedosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 400 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně (ve výšce 1100 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je umístěn v dosahu ze sedátka. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 1020 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po straně mísy je řešeno šikmé madlo. V předsíni WC místnosti je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana nedosahuje potřebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito nástěnné pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístěno ani jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Mýdelník se nachází v dosahu do 1200 mm (zásobník ručníků ve výšce 1500 mm). Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x světle zelený obklad).

Místnost s označením koupelna dosahuje rozměrů 5030 x 2700 mm. Nachází se zde 3 sprchovací místa pro eventuální sprchování na židli (bez/s doprovodem). Baterie jsou umístěny ve výšce 1270 (nad dosahem osoby na vozíku). U každé z těchto sprch je umístěno ve výšce 1100 mm (dána výška 900 mm) vodorovné madlo délky 600 mm. Sprchy nedisponují sklopným sedátkem ani svislým madlem. Signalizační nouzové tlačítko je umístěno ve výšce 1250 mm nad podlahou, nesplní tak požadavek na max. vzdálenost 150 mm od podlahy. Primární využití 4. sprchy je pro očistu pacienta na sprchovacím lůžku či židli personálem (židle i lůžka jsou součástí vybavení). Baterie s ruční sprchou je upevněna ve výšce 830 mm. Sklon spádových ploch k vpusti nepřesahuje hranici 2 %. Hygienická místnost zahrnuje i 2 umyvadla osazené do vhodné výškové úrovně 800 mm. Neumožňují však podjetí

vozíku. Chybí zde svislé madla a osobou na vozíku polohovatelné zrcadla. Použití umyvadel je omezeno odstavenými sprchovacími lůžky.

Návrh úprav

Z hlediska přístupnosti oddělení osobám na vozíku je žádoucí, aby byl personální vstup upraven jako bezbariérový vstup na GDO. Je nezbytné, aby byl výtah V2 upraven dle požadavků na bezbariérové užívání. Zároveň musí dojít k sdělení informace o bezbariérovém vstupu na GDO při hlavním vstupu do pavilonu. Současně zde musí být vyznačena trasa k bezbariérovému vstupu. Nový vstup na oddělení bude vyžadovat úpravu stávajícího provozu. Běžné dveře k východu k výtahu V2 (bráno z oddělení) by měly být nahrazeny vstupními dveřmi, jehož hlavní křídlo bude mít minimální průchozí šířku 900 mm. Současně by mělo být křídlo opatřeno vodorovným madlem (ve výšce 800 - 900 mm), na straně opačné vůči závěsům. V rámci pohybu osob po oddělení by mělo dojít k alespoň jednostrannému uvolnění průchodu podél vodící linie - stěny - madla. Pro bezbariérové užívání by mělo dojít k snížení úrovně madla na 900 mm. Pro osoby se zrakovým postižením by bylo přínosné doplnit podlahu o umělou vodící linii, která by osobu nasměrovala z hlavní chodby oddělení k WC. Zároveň by mělo dojít k vytvoření většího vizuálního kontrastu mezi podlahou a stěnami (např. výrazným lemováním podlahy) a mezi dveřmi a stěnou (např. barvou stěn). Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Přínosem může být i výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddělení disponovalo alespoň jedním bezbariérovým zařízením - místností zahrnující WC, umyvadlo a sprchu, která bude vyhovující pro osobu s omezením pohybu. K vytvoření takovéto bezbariérové místnosti bude nezbytné uvolnění/omezení některé z provozních místností.

3.7 Pavilon M

Vstup

Bezbariérový vstup do pavilonu M je orientován z jihovýchodní strany. K vstupu je vedena stoupající přímá komunikace min. šířky 4850 mm. Dlážděná plocha ve sklonu 7 % je tak uzpůsobena pro příjezd vozidel k samotnému vstupu do pavilonu. Sklon betonového

dlážděného povrchu je před vstupem navržen v jednom směru a nepřekračuje 2 %. Vstup do pavilonu je řešen v nische o rozměrech 1800 x 1500 mm. Manipulační prostor pro vozík (zejména při otevírání křídla) je však omezen malým odstupem křídla od ostění. Prostor před nikou je opatřen pryžovou čistící zónou. Přejít mezi exteriérem a interiérem je řešen bez výškového rozdílu. Vstup do objektu je navržen se zádveřím o rozměrech 1920 x 2560 mm. Dispozičně zádveří splňuje potřebnou manipulační plochu pro osobu na vozíku. Prostup zádveří je z exteriéru a stejně tak i do interiéru řešen mechanicky otvíravými jednokřídlými dveřmi. Šířka prostupů je 1100 mm, čímž není zabezpečen minimální stanovený požadavek na 1250 mm. Vnější křídlo je z obou stran dopatřeno vodorovnými madly ve výšce 880 mm. Dveře zádveří madlem nedisponují. Otvírává křídla jsou vhodně chráněna do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Na levém ostění niky je ve výšce 1500 mm umístěn zvonkový panel s interkomen. Všechna tlačítka tak nejsou zpřístupněna osobě na vozíku (do výšky 1200 mm). Blízké odsazení od dveří znemožňuje přístup osoby ke zvonku (dán odstup min. 500 mm). Vstup není vybaven orientačním majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. Vstup je řešen dostatečně vizuálně kontrastně vůči okolí.

Popisovaný vstup, vstup k lůžkové části, je jediným možným bezbariérovým přístupem jak k šetřeným lůžkovým oddělením tak ambulancím v pavilonu M. V prostoru za zádveřím se v přízemí objektu rozkládá komunikační hala zahrnující vertikální komunikace - tříramenné schodiště a osobní výtah, dále vstup do ambulantní části a provozní části vyhrazené zaměstnancům. Schodiště a výtah jsou blíže popsány v rámci popisu přístupu k jednotlivým oddělením.

Parkování

V areálu nemocnice - před pavilonem M a H je zřízeno parkoviště pro pacienty a zaměstnance. Parkoviště je tvořeno kolmými stánky, v jehož čele se nachází vyhrazené parkovací místo pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené. Místo splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm a je vyznačeno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. Stání je umístěno na zdánlivé rovině, maximální sklon v příčném (2,5 %) a podélném směru (2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v bezprostřední blízkosti vstupu, avšak nejbližší ze všech parkovacích ploch.

Návrh úprav

Z hlediska zpřístupnění pavilonu osobám na vozíku je žádoucí snížení zvonkového panelu pod hraniční úroveň 1200 mm. Tlačítko by rovněž mělo být přesunuto ve směru vodorovném

tak, aby byl zajištěn odstup od dveří min. 500 mm. S ohledem na pacienty a návštěvníky se zrakovým omezením by měla být tlačítka doplněna o popis v Braillově písmu. Rovněž by bylo vhodné umístit nad vstupní dveře orientační majáček. Při otvírání vstupního křídla musí být vyhrazen osobě na vozíku dostatečný manipulační prostor. Úprava by vyžadovala posunutí dveřního křídla do vzdálenosti dosažení odstupe min. 500 mm od ostění. Otvíravé dveře zádveří by měly být doplněny o vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm na straně opačné než jsou závěsy.

3.7.1 Dětské oddělení – ambulance, 1.NP

Vstup

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly pavilonu M (viz výkres č. 19). Vstup je řešen dvoukřídlými mechanicky otvíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje požadovaných průchozích 900 mm. Vedlejší křídlo má šířku 600 mm. Vstup je dostatečně kontrastně řešen vůči okolí (členitý rám). Dveře jsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Součástí dveří nejsou vodorovná madla (na straně opačné vůči závěsům) Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi.

Komunikační prostor

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2050 mm (zúžení ve středové části chodby). Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami, nikoliv madly. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Po straně chodby je rozmístěn sedací nábytek, který brání průchodu podél přirozené vodící linie - stěny. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 800 mm. Křídla, s výjimkou bezbariérového WC, nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Bílé křídla vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči zelené výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu stěn. Celistvá PVC podlaha způsobuje odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. Dveře bezbariérového WC nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení

Ambulantní část je vybavena bezbariérovým WC. Místnost je označena symbolem vozíčkáře, avšak nesplňuje veškeré kladené požadavky na bezbariérovost.

Do místnosti s WC se vchází z chodby/čekárny před ambulancemi přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Samotná místnost dosahuje šířkových rozměrů, které umožňují otočení vozíku o 180°. Na dveřích ze strany opačné, než jsou závěsy je ve vyhovující výšce připevněno madlo délky 700 mm. Na dveřích chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vyhrazená kabina má rozměry 2380 x 1960 mm, čímž je omezeně zabezpečen manipulační prostor pro vozík (minimální požadované rozměry kabiny jsou 1800 x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny nedosahuje potřebných 700 mm, čímž nevyhoví. Výškové osazení mísy 480 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko zde není řešeno. Po stranách mísy jsou řešena madla. Délka pevného madla však nepřesahuje mísu o daných 200 mm a sklopné madlo mísu přesahuje o více jak daných 100mm. Osová vzdálenost těchto madel splňuje předepsaných 600 mm. V kabině s WC je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana mírně přesahuje potřebnou výšku 800 mm. Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není řešeno zrcadlo, které by bylo použitelné osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující (bílá sanita x bílý obklad s barevnými detaily).

Návrh úprav

Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dveře, posléze místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo přínosné ponechání alespoň po jedné straně chodby volný průchod podél vodicí linie. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou).

Z hlediska bezbariérového WC je potřebná úprava odsazení mísy od zadní stěny. Stávající madla nejsou schopna splnit požadované přesahy. Dále je žádoucí úprava výškového osazení madel na 800 mm a mísy na 460 mm. I přes předpoklad využívání WC dítětem s

doprovodem je žádoucí zřízení signalizačního nouzového tlačítka u mísy (šňůra max. 150 mm nad podlahou). Po straně umyvadla by mělo dojít k připevnění svislého madla délky 500 mm. Stávající pevné zrcadlo by mělo být nahrazeno zrcadlem osazeným od výšky 900 mm (alternativně sklopným zrcadlem s ovládáním).

3.7.2 Dětské oddělení – M4 (oddělení větších dětí) – lůžková část, 2.NP

Součástí oddělení M4 je oddělení JIP, která nebylo zpřístupněno a není tudíž předmětem šetření. Oddělení je předmětem řešení výkresů č. 20 a 21.

Přístup na oddělení M4 a M2

Komunikaci pacientů a návštěvníků v pavilonu M zajišťuje 1 osobní výtah a tříramenné symetrické schodiště (výtah umístěn v zrcadle). Schodiště s průchozí šířkou 1420 mm má v nástupním a výstupním rameni 11 schodů a mezilehlém rameni 6. Schody dosahují výšky 155 mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen nejsou vizuálně kontrastní vůči podestám (schodišťový prostor je řešen v jedné - modré barvě podlahy). Šedé lemování hran schodů, zejména u nástupního a výstupního schodu nelze považovat za dostatečný vizuální kontrast. Náslapný povrch schodiště tvoří celistvá PVC krytina. Po stranách ramene jsou ke zdi upevněna madla ve dvou výškových úrovních, ve výšce 1020 a 630 mm, přičemž jejich přesah prvního a posledního stupně nesplňuje minimální požadavek 150 mm. Výše položené madlo převyšuje předepsanou výšku 900 mm. Dřevěná madla jsou vhodně zvolena s dostatečným odstupem od stěny. 3 podlaží pavilonu M jsou zpřístupněna 1 osobním výtahem. Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splněn. Přivolávací tlačítko výtahu je umístěno ve výšce 1100 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní značení na tlačítku je vystouplé, avšak chybí příslušný Braillov znak, vpravo od tlačítka. Výtah o minimálních rozměrech 1400 x 2400 mm je přístupný přes automaticky otvíravé dveře šířky 1280 mm (jednokřídlé, posuvné). Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem a madlem ve výšce přesahující 900 mm. Tlačítka ovladače uvnitř klece jsou s vystouplým značením, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1070 mm. Na tlačítku se nachází rovněž označení v Braillově písmu. Znak není umístěn vpravo, ale pod číselným značením tlačítka. Výtah nedisponuje akustickým či fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.

Vstup na oddělení

Oddělení (včetně JIP) je zpřístupněno z hlavní podesty schodišťového prostoru. Vstup je řešen dvoukřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla nedosahuje požadovaných průchozích 900 mm. Křídla mají společně 2 x 870 mm. Vstup je dostatečně kontrastně řešen vůči okolí (členitý rám + výzdoba). Dveře jsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Součástí dveří nejsou vodorovná madla (na straně opačné vůči závěsům) Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi. Vpravo od hlavního křídla dveří (na rámu vedlejšího křídla) je umístěn ve výšce 1490 mm nad podlahou zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku je dostatečně vyznačeno (kontrastní modré podsvícení). Přístup na oddělení - odemčení dveří je podmíněno zazvoněním na personál oddělení. Při odchodu z oddělení je potřeba odemčení dveří tlačítkem, které se nachází z "bezpečnostních" důvodů mimo dosah dětského pacienta a rovněž osoby na vozíku (nad 1200 mm)

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2200 mm (zúžení ve středové části chodby). Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami ve výšce 920 mm. Nelze je však považovat za madla. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Střídavě po stranách chodby je rozmístěn sedací nábytek a stojací věšáky, které výrazně omezují průchod podél vodící linie. Dveře pokojů, denních místností a ošetřovny jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 800 mm. Dveře do předsíně hygienického zařízení pro pacienty dosahují minimálních 900 mm, avšak další místnosti přístupné z předsíně mají průchozí šířku 700 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Bílé křídla s kruhovými otvory vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči zvolené výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu stěn. Podlaha je po stranách lemována barevně odlišujícími pásy - vodícími liniemi. Celistvá PVC podlaha způsobuje odleskům, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení není vybaveno žádným hygienickým zařízením vyhrazeným pro bezbariérové užívání. Oddělení disponuje hygienickým zázemím, které začíná předsíní přístupnou z hlavní chodby. Předsíň je brána jako umývárna s umyvadly. Z této místnosti se odděleně

vchází do místností se sprchami (odděleně pro chlapce a dívky) a do místností se záchodovými kabinami (rovněž odděleně).

Návrh úprav

Pro komfortnější využívání schodiště by mohlo být přínosné umístění další linie madel ve výškové úrovni např. 450 mm, která bude sloužit menším pacientům.

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm (myšleno tlačítko z vnější strany oddělení). Vysoké umístění tlačítka pro otevření dveří z vnitřní strany má své významné opodstatnění, díky kterému lze od umístění do nižší úrovně odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznění tlačítka zvonku. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo přínosné ponechání alespoň po jedné straně chodby volný průchod podél vodicí linie.

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddělení disponovalo alespoň jednou bezbariérovou kabinou, která by skýtala sprchu a WC vyhovující osobě s omezením pohybu, posléze zraku. Tento stavební zásah by vyžadoval uvolnění některých z provozních místností. Stávající logické řešení sprch a záchodů (odděleně pro chlapce a dívky) by nebylo narušeno.

3.7.3 Dětské oddělení – M2 (oddělení menších dětí) – lůžková část, 3.NP

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z hlavní podesty schodišťového prostoru (viz výkres č. 22). Vstup je řešen dvoukřídlými mechanicky otvíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla nedosahuje požadovaných průchozích 900 mm. Křídla mají společně 2 x 870 mm. Vstup je dostatečně kontrastně řešen vůči okolí (členitý rám + výzdoba). Dveře jsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Součástí dveří nejsou vodorovná madla (na straně opačné vůči závěsům) Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi. Vpravo od dveří je umístěn ve výšce 1470 mm nad podlahou zvonek, nachází se však

nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno. Přístup na oddělení - odemčení dveří je podmíněno zazvoněním na personál oddělení. Při odchodu z oddělení je potřeba odemčení dveří tlačítkem, které se nachází z "bezpečnostních" důvodů mimo dosah dětského pacienta a osoby na vozíku (nad 1200 mm).

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2200 mm (zúžení ve středové části chodby). Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábrany ve výšce 920 mm. Nelze je však považovat za madla. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Střídavě po stranách chodby je rozmístěn sedací nábytek a stojací věšáky, které výrazně omezují průchod podél vodící linie. Dveře pokojů, místnosti se sprchami a WC a ošetřovny jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 900 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Bílé křídla s kruhovými otvory vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči zvolené výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu stěn. Podlaha je po stranách lemována barevně odlišujícími pásy - vodícími liniemi. Celistvá PVC podlaha způsobuje odleskům, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. U některých vstupů do místností přístupných pacientům (sprcha, ...) není dostatečný manipulační prostor pro vozík. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení oddělení

Oddělení skýtá samostatnou místnost s vyhrazeným WC a dále pak vyhrazenou místnost se sprchovým koutem. Zařízení slouží pacientům i jejich případnému doprovodu. WC je dle označení vyhrazeno i pro osoby s pohybovým omezením. Jeho řešení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. Místnost se sprchou, rovněž označena symbolem vozíčkáře, neumožňuje její využití (přístup do sprchy) osobou na vozíku. Zařízení je zobrazeno ve výkresu č. 23.

Do místnosti s WC se vchází z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Samotná místnost nedosahuje šířkových rozměrů, které by umožňovaly otočení vozíku o 180°. Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo (madlo je připevněno na straně závěsů). Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vyhrazená kabina má rozměry 1370 x 1180 mm, čímž není zabezpečen

manipulační prostor pro vozík. Použití kabiny osobou na vozíku není téměř možné (manipulace s vozíkem, odložené vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny nedosahuje alespoň potřebných 700 mm, čímž nevyhoví. Výškové osazení mísy 470 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru i signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 800 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou vhodně řešena madla. Délka pevného madla však přesahuje mísu o více jak daných 200 mm a sklopné madlo o více jak 100mm. Osová vzdálenost těchto madel překračuje předepsaných 600 mm. V kabině s WC je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana nedosahuje potřebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla také neumožňuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatečnou manipulační plochou vyhovující osobě na vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není řešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizualní kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující (bílá sanita x bílý obklad).

Místnost se sprchou se skládá z předsíně a sprchového koutu. Do předsíně se vchází z úžné chodby přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před dveřmi není zajištěn dostatečný manipulační prostor pro vozík. Na dveřích není připevněno ve výšce 800 - 900 mm madlo, dlouhé na celou šířku křídla. Chybí také 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Předsín s umyvadlem dosahuje rozměrů 1640 x 1760 mm. Sprchový kout má rozměry 1720 x 1760 mm. Úzký průchod (730 mm) ke sprchám neumožní její použití osobou na vozíku. Podlaha sprchového koutu je řešena 100 mm nad úroveň místnosti. Spádování dna boxů je bezpečné a nepřekračuje dovolené 2 %. Kout je vybaven dvěma pákovými bateriemi ve výškách 800 a 1100 mm s ruční sprchou. U levé baterie je umístěno sklopné sedátko, Jeho rozměry a výškové osazení nesplňují požadavek na minimální rozměry 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. Dalším vybavením sprchy je svislé a vodorovné madlo (spojené v jeden kus). Vodorovné madlo nemá dostačující minimální délku 600 mm ani vhodné výškové osazení ve výšce 800 mm. Svislé madlo splňuje minimální délku 500 mm, ale není umístěno ve vzdálenosti 900 mm od rohu. Součástí sprchy je signalizační nouzové tlačítko umístěné 550 mm nad podlahou, tlačítko však není možné použít ze sedátka či ze země (šňůra smí být umístěná nevyšší 150 mm nad podlahou. V předsíni se nachází umyvadlo osazené do

nevyhovující výšky 820 mm, jehož typ neumožňuje podjetí vozíku. Vhodným řešením je stojánková baterie. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Z příslušenství zde chybí mýdelník a ručník. Pevné zrcadlo, neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena také odpadkovým košem.

Návrh úprav

Pro komfortnější využívání schodiště by mohlo být přínosné umístění další linie madel ve výškové úrovni např. 450 mm, která bude sloužit menším pacientům.

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm (myšleno tlačítko z vnější strany oddělení). Vysoké umístění tlačítka pro otevření dveří z vnitřní strany má své významné opodstatnění, díky kterému lze od umístění do nižší úrovně odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznění tlačítka zvonku. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo přínosné ponechání alespoň po jedné straně chodby volný průchod podél vodicí linie.

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddělení disponovalo alespoň jednou bezbariérovou sprchou a WC vyhovující osobě s omezením pohybu, posléze zraku. Stávající sprcha by mohla být transformována na prostornou bezbariérovou kabinu se sprchou a WC za předpokladu stavebních úprav včetně odstranění předělující příčky mezi předsíní a sprchovým koutem.

3.8 Pavilon N

Vstup

Bezbariérový vstup do pavilonu N je orientován ze severozápadní strany. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku. Sklon betonového dlážděného povrchu je navržen v jednom směru a nepřekračuje 2 %. Vstup do pavilonu je řešen v nesymetrické nische hluboké 1000 - 2000 mm a široké 4800 mm. Exteriér a interiér je oddělen s pomocí nerovnostranného zádveří v šířce od 4800 do 3900 mm a hloubce 3200 mm. V

zádveří je umístěna kobercová čistící zóna. Přejít je proveden bez výškového rozdílu. Prostup zádveří je z exteriéru a do interiéru řešen automaticky posuvnými dvoukřídlými dveřmi. Šířka prostupu dosahuje 1620 mm, čímž bezpečně splňuje minimální stanovený požadavek na 1250 mm. Prosklený vstup - otvíravé i pevné části nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. V zádveří napravo od dveří je umístěno zvonkové tlačítko ve výšce 1180 mm. Tlačítko není dostatečně kontrastně zvýrazněno vůči podkladu. Orientační majáček pro osoby se zrakovým postižením není nad vstupem do pavilonu řešen. Prosklená plocha vstupu společně s rámováním působí dostatečně vizuálně kontrastně vůči okolí. Naopak zvýraznění samotných dveří vůči prosklení není dostatečně zajištěno a slabozrakým osobám může činit problém. Zasklení je doplněno vizuálně kontrastním šedým pruhem značek šíře 50 mm vedeným ve výšce 1600 mm.

Popisovaný vstup je oficiálním možným bezbariérovým přístupem k šetřenému oddělení a ambulancím. Pro výjimečné případy existuje možnost využití vstupu vyhrazeného pro pacienty dopravované sanitními vozidly. Vstup nebyl podroben šetření. Za zádveřím výše specifikovaného vstupu se v přízemí objektu nachází komunikační hala s recepcí. Z haly jsou pak směřovány vstupy do ambulantních částí a do schodišťového prostoru přístupného veřejnosti. Vertikální komunikaci zajišťuje osobní výtah a tříramenné schodiště, které jsou blíže popsány v přístupu k vyšetřovanému lůžkovému oddělení N2.

Parkování

V areálu nemocnice - před pavilonem N je zřízeno parkoviště pro pacienty. Parkoviště je tvořeno kolmými stánky, v jehož čele se nachází 2 vyhrazené parkovací místa pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené. Každé z míst splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm (každé s vlastní manipulační plochou) a je vyznačeno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. Stání je umístěno na zdánlivě rovině, maximální sklon v příčném (2,5 %) a podélném směru (2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v bezprostřední blízkosti vstupu, avšak nejbližší ze všech parkovacích ploch.

Návrh úprav

Vzhledem k pohybu osob se zrakovým postižením je vhodné umístit nad vstupem do pavilonu orientační majáček. Vizuálně kontrastní pruh ve výšce 1600 mm by měl být doplněn i ve výškové úrovni 800 - 1000 mm. Vhodnou úpravou může být vizuální zvýraznění samotných dveří vůči zbytku prosklených ploch a rovněž zvýraznění (označení) zvonkového tlačítka v zádveří objektu.

3.8.1 Interní oddělení – ambulance, 1. NP

Vstup

Ambulance jsou zpřístupněny z komunikační haly v přízemí pavilonu N (viz výkres č. 24). V hale je zřízena umělá vodicí linie, která slouží k navedení nevidomé osoby k recepci. Recepce, respektive žádná z jejích příjmových přepážek není zcela uzpůsobena pro osoby na vozíku. Výška horního "pultu" přesahuje maximálních 800 mm (950 mm). Nižší pult na odložení zavazadla ve výšce 620 mm a šířce 200 mm neumožňuje podjetí vozíku. Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby byla ponechána volná plocha do výšky min. 700 mm s předsazením o min. 250 mm umožňující podjetí vozíku, včetně stupaček. Samotné vstupy z haly k ambulancím jsou řešeny dvoukřídlými automaticky posuvnými dveřmi. Požadavek na min. šířku průchodu 900 mm je s velkou rezervou splněn. Vstupy jsou dostatečně kontrastně řešeny vůči okolní světlé výmalbě (prosklení v tmavém rámu). Dveře nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi.

Komunikační prostor

Hlavní komunikační prostor ambulantní části - chodba a čekárna dosahuje dostatečné šířky. Chodba je po stranách lemována zábrany, jakožto ochrana před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodicí linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Po jedné straně chodby je ustaven sedací nábytek, na straně opačné je průchod podél přirozené vodicí linie - stěny volný. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 800 mm. Křídla, s výjimkou bezbariérového WC, nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Křídla nevytváří dostatečný vizuální kontrast vůči bílé výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu stěn. Celistvá PVC podlaha však způsobuje odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. Dveře bezbariérového WC nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení

Ambulantní část je vybavena bezbariérovými WC zvláště pro muže a ženy. Pro průzkum bylo vybráno vyhrazené WC pro muže. WC pro ženy je řešeno totožně. Místnost je označena symbolem vozíčkáře, avšak nesplňuje veškeré kladené požadavky na bezbariérovost.

Do místnosti s WC se vchází z chodby/čekárny před ambulancemi přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, je ve vyhovující výšce připevněno vodorovné madlo. Na dveřích chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Samotná místnost nedosahuje minimálních šířkových rozměrů 1800 mm. Vyhrazená kabina má rozměry 1750 mm x 2150 mm. Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje potřebných 700 mm. Výškové osazení mísy je vyřešeno ve správných 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko je zde umístěno ve výšce 920 mm, nesplňuje však požadavek zohledňující případné použití osobou ležící na zemi (šňůra v max. výšce 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena v osově vzdálenosti 620 mm madla (předepsáno 600 mm). Jejich osazení je provedeno v dané výšce 800 mm. Vzhledem k způsobu nástupu na mísu není potřebné, aby madlo blíže u stěny bylo sklopné. U sklopného madla je tak splněn požadavek na přesah mísy o 100 mm, u pevného madla je poté stanoven přesah o 200 mm. V kabině s WC je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 870 mm (předepsáno 800 mm). Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je vhodně použito stojánkové pákové baterie. U umyvadla je vhodně umístěno jedno svislé madlo délky 800 mm. Mýdelník se nachází v dosahu osoby na vozíku, avšak zásobník ručníků je osazen vysoko ve výšce 1350 mm. U umyvadla není řešeno zrcadlo, které by bylo použitelné - ovladatelné osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem, věšák chybí. Není řešen vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu (bílá sanita x bílý obklad).

Návrh úprav

V rámci bezbariérového zpřístupnění recepce, by bylo vhodné upravit jednu z přepážek s ohledem na manipulační možnosti osoby na vozíku (dle výše uvedených parametrů). Pro snazší orientaci nevidomých osob by mohlo být přínosné doplnění umělé vodící linie - odbočeními ze stávajícího vedení ve směru ke vstupům do prostorů chodeb/čekáren. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dveře, posléze místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné kontrastní zvýraznění křídel vůči stěnám. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou).

Z hlediska bezbariérového WC je potřebná úprava výšky umyvadla - 800 mm. Dále je potřebné snížit umístění zásobníku na ručníky nejvýše 1200 mm nad podlahou. Stávající zrcadlo nelze polohovat osobou na vozíku a z jejího pohledu nemusí být dané sklopení vyhovující. U mísy je žádoucí zřídit takové signalizační nouzové tlačítko, které bude umožňovat osobě ležící na zemi přivolání pomoci (šňůra max. 150 mm nad podlahou). Kabina by měla být doplněna alespoň jedním háčkem na oděvy.

3.8.2 Interní oddělení – N2 – lůžková část, 4. NP

Současně s oddělením N2 se v objektu nachází lůžkové interní oddělení N1 (3. NP), N3 (5. NP) a JIP pro interní obory v 2. NP. Pro účely šetření bylo zpřístupněno oddělení N2, které se od oddělení N1 a N3 odlišuje vybavením lázně oddělení - vanou. Výkresy č. 25, 26 a 27 se věnují dané problematice oddělení N2.

Přístup k oddělení

Komunikaci pacientů a návštěvníků v pavilonu N zajišťuje 1 osobní výtah a tříramenné symetrické schodiště (výtah umístěn v zrcadle). Schodiště s průchozí šířkou 1540 mm má v nástupním a výstupním rameni 9 schodů a mezilehlém rameni 5. Schody dosahují výšky 150 mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou na celou šířku stupnice vizuálně kontrastní vůči podestám a zbytku ramene. Náslapný povrch schodiště tvoří keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Po stranách ramene jsou ke zdi upevněna madla ve výšce 950 mm, přičemž jejich přesah prvního a posledního stupně vždy splňuje minimální požadavek 150 mm. Madlo převyšuje předepsanou výšku 900 mm. Dřevěná madla jsou vhodně zvolena s dostatečným odstupem od stěny (110 mm). Podlaží pavilonu N jsou zpřístupněna 1 osobním výtahem. Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splněn. Vpravo od dveří výtahu je osazen panel s přivolávacím tlačítkem., jehož součástí je podsvícené digitální zobrazení polohy výtahu (v rámci pater). Pro osoby se zrakovým postižením není informace sdělována - chybí hlasová fráze. Tlačítko výtahu je umístěno ve výšce 1100 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Pod reliéfním značením na tlačítku se nachází příslušný Braillov znak. Výtah o rozměrech 1060 x 1380 mm (měřeno ve výšce podlahy) nedosahuje na minimálních 1100 x 1400 mm a je přístupný přes automaticky posuvné dveře šířky 900 mm. Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem (nedostačuje šířkový rozměr a nevyhovuje výškové osazení), madlem ve výšce 900 mm a zrcadlem na čelní stěně. Tlačítka ovladače uvnitř klece jsou s vystouplým značením, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1200

mm. Na tlačítku se nachází rovněž označení v Braillově písmu. Znak však není umístěn vpravo, ale pod číselným značením tlačítka. Ovládání výtahu se nachází v dosahu sedátka. Výtah disponuje akustickým i fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z hlavní podesty schodišťového prostoru. Vstup je řešen jednokřídlými mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla dosahuje průchozí šířky 1150 mm. Křídlo není opatřeno na straně opačné vůči závěsům vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Dveře jsou pravou částí výplně tvořené šedým rámem a zasklením. Samotné šedé dveře jsou zasazeny do šedého rámu. Před skleněným průchodem na oddělení je umístěn sedací mobiliář, který vytváří bariéru proti nežádoucímu nárazu do zasklení (výplň nemá vizuálně kontrastní značení vůči pozadí). Mobiliář částečně brání v manipulačním prostoru před dveřmi - jejich otevíráním. Vstup vzhledem k jednolitě šedé ploše není dostatečně kontrastně vyznačen. Za vstupními dveřmi se nachází dostatečný manipulační prostor. Na levém rámu vstupních dveří je nad elektronickým zámekem na čipové karty umístěn ve výšce 1350 mm nad podlahou zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2950 mm (chodbový prostor je rozdělen dvoukřídlými otevíravými dveřmi šířky 2400 mm). Vedlejší chodba vedoucí k lázni a bezbariérové WC kabině je navržena na šířku 1550 mm. Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami, podél kterých je ve výšce 910 mm umístěno kovové madlo (odsazené 90 mm od stěny). Vizuálně kontrastní zábrany zároveň slouží jako vodící linie. Otvíravé dveře pokojů, jídelny, rehabilitace a vyšetřovny jsou řešeny v minimální průchozí šířce 1100 mm. Křídla nejsou s výjimkou bezbariérové WC kabiny, na straně opačné vůči závěsům, opatřeny vodorovnými madly. Posuvné dveře lázně dosahují průchozí šířky 1300 mm. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Modrá křídla vytváří dostatečný vizuální kontrast vůči zvolené světlé výmalbě. Samotná barva podlahy na chodbě oddělení není dostatečně vizuálně kontrastní, kontrast umocňují lemuující modré pásy nad úrovní podlahy. Celistvá PVC krytina způsobuje v kombinaci umělého i přirozeného osvětlení matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení je vybaveno 1 bezbariérovou WC kabinou. WC je dle označení vyhrazeno osobám s pohybovým omezením. Řešení kabiny však nesplňuje hlavní požadavek na bezbariérové užívání - minimální rozměry místnosti. V blízkosti této kabiny se nachází místnost s označením lázeň. Zařízení místnosti skýtající vanu, sprchovací prostor a záchod je přizpůsobeno předpokladu využívání s asistencí personálu. Vana ani záchod zcela neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání. V rámci jednotlivých lůžkových pokojů pro pacienty je řešeno hygienické zařízení. Místnost je vybavena záchodem, umyvadlem a sprchovacím boxem. Žádné z těchto hygienických zařízení není navrženo pro bezbariérové užívání, resp. žádný s pokojů nenabízí případnému pacientovi s pohybovým omezením vlastní místnost pro očistu, která by vyhovovala jeho potřebám. Pacient je tak nucen využít bezbariérovou WC kabinu přístupnou z chodby a sprchu v místnosti s lázní.

Do místnosti s bezbariérovým WC se vchází z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Křídlo je z vnitřní strany opatřeno vodorovným madlem ve vyhovující výšce. Dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost nedosahuje minimálních rozměrů 1800 x 2150, které by umožňovaly otočení vozíku o 180°. Vyhrazená kabina má rozměry 1750 x 1880 mm. Použití kabiny osobou na vozíku není téměř možné (manipulace s vozíkem, odložené vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 450 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně (ve výšce 1000 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru není vhodně umístěn a není v dosahu ze sedátka. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 900 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po straně mísy je řešeno pouze sklopné madlo. Délka sklopného madla přesahuje mísu o daných 100 mm, avšak výška umístění madla nedosahuje předepsaných 800 mm. Na straně opačné v osově vzdálenosti 600 mm chybí pevné madlo délky přesahující mísu o 200 mm. Pevné šikmé madlo ukotvené do stěny nelze považovat za jeho dostatečnou náhradu. V kabině s WC je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana přesahuje potřebnou výšku 840 mm. Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je vhodně použito stojánkové pákové baterie. U umyvadla je umístěno jedno svislé madlo délky 500 mm. Mýdelník se nachází v dosahu do 1200 mm. Zásobník na ručníky je umístěn nad dosahem - 1200 mm. U umyvadla není řešeno

zrcadlo, které by bylo polohovatelné osobou na vozíku. Jeho osazení ve výšce 1330 mm není přípustné. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující (bílá sanita x bílý obklad).

Místnost s názvem lázeň dosahuje rozměrů 3030 x 3660 mm. Součástí vybavení je vana dlouhá 1670 mm. Před vanou se nachází dostatečný manipulační prostor pro vozík. Hrana vany převyšuje daných 500 mm (o 45 mm). Při podélné straně je dodržen dostatečný odstup od stěny 220 mm (min. 100 mm). V záhlaví vany však není dodržen odsup 400 mm (přizdívka pro posazení pacienta). Páková baterie je umístěna na nežádoucí straně (je dáno umístění na podélné straně vany). Současně zde chybí vodorovné madlo (min. délky 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany) a svislé madlo (min. délky 500 mm). Vedle vany je umístěno umyvadlo, které umožňuje podjetí vozíkem. Umyvadlo je vybaveno stojánkovou pákovou baterií a doplněno mýdelníkem a desinfekcí v dosahu 1200 mm. Zásobník ručníků je umístěn mimo dosah osoby na vozíku. Pevné zrcadlo umístěné od výšky 1200 mm (dáno od výšky 900 mm) rovněž nevyhovuje požadavkům na bezbariérové užívání. V lázni se nachází 2 sprchové baterie ve výšce 1100 mm. Žádná z nich nedisponuje pomocnými madly či sedátkem. Jejich primární využití je pro očistu pacienta na sprchovacím lůžku či židli personálem. Hygienická místnost zahrnuje, mimo vanu, umyvadlo a sprchovací místo, záchod. Mísa neumožňuje úplné bezbariérové použití. Chybí zde pevné vodorovné madlo a zásobník toaletního papíru není v dosahu ze sedátka.

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm a jeho zvýraznění. Vstupní křídlo by mělo být kontrastněji vyznačeno (barvou, značením, ...). Současně by mělo dojít k připevnění vodorovného madla na křídlo, na straně opačné vůči závěsům. Vzhledem k potřebné manipulační ploše při otvírání vstupních dveří je nezbytné omezit sedací mobiliář. Alternativně jej odstranit a opatřit skleněnou část výplně vizuálně kontrastními pruhy šířky 50 mm ve dvou výškových úrovních 800 - 1000mm a 1200-1400 mm, čímž dojde k jejímu zvýraznění oproti pozadí. V tomto případě je nezbytné chránit zasklení do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob se zrakovým postižením po oddělení by bylo přínosné doplnit podlahu o umělé vodící linie, které by osobu nasměrovaly od vstupu k chodbě vpravo a z hlavní chodby oddělení k bezbariérovému WC). Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by

bylo žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddělení disponovalo alespoň jedním pokojem, jehož hygienické zařízení bude vyhovující pro osobu s omezením pohybu, posléze zraku. Zařízení by skýtalo umyvadlo, sprchu a WC za předpokladu dostatečného manipulačního a odkládacího prostoru pro vozík a pomocných model a doplňků.

3.9 Pavilon V

Vstup

Bezbariérový vstup do pavilonu V je orientován z jihovýchodní strany. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku. Sklon betonového dlážděného povrchu je navržen v jednom směru a nepřekračuje 2 %. Vstup do pavilonu, resp. části V/A, je řešen pomocí zádveří o rozměrech 6500 x 2150 mm. V zádveří i v následné komunikační hale přízemí pavilonu je umístěna kobercová čistící zóna. Mezi plochou před vstupem a zádveřím je výškový rozdíl 10 mm (bezbariérový výškový rozdíl je 20 mm). Prostup zádveří je z exteriéru a symetricky i do interiéru řešen dvěma vstupy - automaticky posuvnými dvoukřídlými dveřmi. Šířka každého ze čtyř prostupů je 1480 mm, čímž bezpečně splňuje minimální stanovený požadavek na 1250 mm. Prosklený vstup - otvíravé i pevné části nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Na středovém panelu mezi vstupy je z vnější strany zádveří umístěno zvonkové tlačítko ve výšce 1200 mm. Tlačítko je samotné nevýrazné a upozorňuje na něj značka s šipkou na prosklení. Nad pravým vstupem je umístěn na osu dveří orientační majáček pro osoby se zrakovým postižením. Vyložené zádveří v kombinaci s prosklením v bílém rámu působí dostatečně vizuálně kontrastně vůči okolí. Naopak zvýraznění samotných prostupů vůči prosklení není dostatečně zajištěno a slabozrakým osobám může činit problém. Zasklení je doplněno vizuálně kontrastním šedým pruhem šíře 50 mm vedeným ve výšce 1500 mm. Před vstupy do zádveří jsou umístěny zapuštěny čistící rošty o velikostech 600 x 2000 mm, přičemž jeho mezery ve směru chůze přesahují 15 mm. Při tomto řešení může dojít k zapadnutí hole nevidomé osoby (a nejen hole) do mezery roštu.

Popisovaný vstup je jediným možným bezbariérovým přístupem k šetřeným oddělením a ambulancím v návazných částech pavilonu V - V/A, V/B a V/C. Za zádveřím se nachází komunikační hala s recepcí (příjmem pacientů). V přízemí je hala napojena na řešené části pavilonu. Vertikální komunikace v řešených částech je popsána v rámci přístupu k jednotlivým oddělením.

Parkování

V areálu nemocnice - před pavilonem V je zřízeno parkoviště pro pacienty a zaměstnance. Parkoviště je tvořeno kolmými stáními, v jehož čele se nachází vyhrazené parkovací místo pro vozidla převážející osoby těžce pohybově postižené. Místo splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm a je vyznačeno jak svislým, tak vodorovným dopravním značením. Stání je umístěno na zdánlivé rovině, maximální sklon v příčném (2,5 %) a podélném směru (2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v bezprostřední blízkosti vstupu, avšak nejbližší ze všech parkovacích ploch.

Návrh úprav

Významná úprava vstupu se týká požadavků vyplývajících s pohybu osob se zrakovým postižením. Čistící rošt před vstupem je žádoucí zaměnit za rošt s velikostí mezer do 15 mm. Dále je žádoucí doplnit ve výšce 800 - 1000 mm další vizuálně kontrastní pruh. Přínosnou úpravou by mohlo být zvýraznění samotných prostupů vůči zbytku prosklení.

3.9.1 Ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a dalších oborů, 1.NP

Vstup

Ve vstupní hale v přízemí pavilonu V/A se nachází recepce s příjmem pacientů (ohlašování pacientů do elektronického systému). Žádná z příjmových přepážek není uzpůsobena pro osoby na vozíku. Výška horního "pultu" přesahuje maximálních 800 mm. Nižší pult na odložení zavazadla neumožňuje podjetí vozíku. Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby byla ponechána volná plocha do výšky min. 700 mm s předsazením o min. 250 mm umožňující podjetí vozíku a stupaček. Ze vstupní haly pavilonu V/A, případně z chodby z ní vedené jsou řešeny vstupy do čekáren (zároveň komunikačních prostorů ambulance) před vyšetřovny. Dispozice je znázorněna ve výkresu č. 28. Vstupy jsou řešeny dvěma způsoby: dvoukřídlými otvíravými dveřmi, přičemž šířka hlavního křídla dosahuje šířky 1100 mm, anebo jednokřídlými automaticky posuvnými dveřmi dostatečné šířky. U otvíravých křídel není řešeno vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm (na straně opačné vůči závěsům) a

některá křídla nejsou do výšky 400 mm chráněna proti mechanickému poškození vozíkem. Jednotlivé vstupy jsou dostatečně vizuálně kontrastně řešeny vůči stěnám. Prostory před a za dveřmi poskytují dostatečné manipulační plochy pro vozík.

Komunikační prostor

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje dostatečné průchozí šířky. Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami, nikoliv madly. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Vzhledem k dalšímu významu chodeb, sloužících rovněž jako čekárny, jsou ve většině z případů umístěny po obou stranách chodby lavice. Nábytek tak znemožňuje nevidomým osobám volný průchod podél přirozených vodících linií - stěn. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 800 mm. Křídla samotných vyšetřoven dosahují běžně 1100 mm. Křídla, s výjimkou bezbariérových WC, nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Povrch křídel v dekoru dřeva vytváří dostatečný vizuální kontrastní vůči světlejší výmalbě. Podlaha chodeb, dlážděná velkoformátovými dlaždicemi, je řešena vizuálně kontrastně vzhledem k povrchu stěn a nezpůsobuje odlesky. Dveře bezbariérových WC nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení

Ambulantní část pavilonu V/A je vybavena dvěma bezbariérovými WC (viz výkres 29). Místnosti jsou označeny symbolem vozíčkáře, avšak nesplňují veškeré kladené požadavky na bezbariérovost.

Do místnosti s bezbariérovým WC, které je zobrazeno na Detailu 1, se vchází z chodby/čekárny před chirurgickými ambulancemi přes otvíravé dveře šířky 900 mm. Manipulační prostor před vstupem, potřebný k otevření dveří osobou na vozíku, omezuje lavice (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Na dveřích jsou po obou stranách ve vyhovující výšce připevněna madla délky 600 mm. Chybí však 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vyhrazená kabina má rozměry 2100 x 1870 mm, čímž je omezeně zabezpečen manipulační prostor pro vozík (minimální požadované rozměry kabiny jsou 1800 x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena k pravému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny přesahuje daných minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 520 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko

zde řešeno na boční stěně ve výšce 900 mm. Tlačítko však není použitelné osobou ležící na zemi (je potřeba šňůry ukončené max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena madla. Délka pevného madla u stěny však nepřesahuje mísu o daných 200 mm a sklopné madlo mísu přesahuje o více jak daných 100mm. Výškové osazení pevného madla neodpovídá předepsaným 800 mm (bylo připevněno "vzhůru nohama"). Osová vzdálenost madel splňuje požadavek 600 mm. V místnosti je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana přesahuje potřebnou výšku 800 mm (o 70 mm). Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Zásobník ručníků se nachází v dosahu do 1200 mm. Mýdelník či zrcadlo zde není řešeno. Místnost je vybavena odpadkovým košem, věšák chybí. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x oranžový obklad).

Místnosti s bezbariérovým WC, které je zobrazeno na Detailu 2, se vchází z komunikačního prostoru pavilonu V/A chodby přes otvíravé dveře šířky 900 mm. Křídlo je doplněno o informaci "ŽENY", avšak žádné další bezbariérové WC vyhrazené mužům se v podlaží objektu nenachází. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor pro osobu na vozíku (chodba šíře více jak 1500 mm). Na dveřích jsou po obou stranách ve vyhovující výšce připevněna madla délky 600 mm. Předepsané madlo, na straně opačné než jsou závěsy, musí být v délce shodné s šířkou křídla. Dveře nejsou 200 mm nad klikou opatřeny štítkem s informací v Braillově písmu. Vyhrazená kabina má rozměry 1830 x 2040 mm, čímž je omezeně zabezpečen manipulační prostor pro vozík (minimální požadované rozměry kabiny jsou 1800 x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena při levém okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny nedosahuje daných minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na stěně, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko zde řešeno na boční stěně ve výšce 900 mm. Tlačítko však není použitelné osobou ležící na zemi (je potřeba šňůry ukončené max. 150 mm nad podlahou). Po straně mísy (u stěny) je řešeno pevné madlo. Délka madla nepřesahuje mísu o daných 200 mm, ale výškové osazení odpovídá 800 mm. V osově vzdálenosti 600 mm schází dané sklopné madlo (bylo odstraněno). V místnosti je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana přesahuje potřebnou výšku 800 mm (o 70 mm). Zvolený typ umyvadla umožňuje podjetí vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo délky minimálně 500 mm. Zásobník ručníků i mýdelník se nachází v dosahu osoby na vozíku, do 1200 mm. Zrcadlo ani věšák nejsou součástí kabiny. Místnost je vybavena

odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu je dostačující (bílá sanita x oranžový obklad).

Návrh úprav

Vzhledem k nutnosti ohlášení příchozích pacientů na recepci je nezbytné, aby alespoň jedna z přepážek umožňovala přístup osobě na vozíku (viz výše uvedené požadavky). Osobám se zrakovým omezením musí být umožněn pohyb po chodbách a zvláště pak čekárnách (oboustranně ustavený nábytek) podél vodicích linií. Řešením může být zprůchodnění jedné ze stran chodby - vodicí linie. Anebo v případě, kdy omezení sedacích míst podél jedné ze stran není žádoucí, je nasnadě zřízení umělé vodicí linie vedené středem komunikačního prostoru s odbočkami k vyšetřovně, hygienickým zařízením či dalším potřebným místům dle uvážení. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dveře, posléze místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům. U některých z prosklených dveří je nutno zajistit jejich ochranu proti poškození, a to do výšky 400 mm. Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou).

Z hlediska bezbariérových WC je potřebná úprava rozměrů místností alespoň dle minimálních požadavků. V místnostech je potřeba upravit výškové osazení zařizovacích předmětů (umyvadlo, mísa, madlo). Madla u mísy musí rovněž splňovat dané přesahy. U umyvadla musí být připevněno alespoň jedno svislé madlo. Pro osobu na vozíku je významné výškové osazení pákové baterie, proto je vhodnějším řešením baterie stojánková. Dále je vhodné zde umístit mýdelník (v místnosti z Detailu 1), zrcadlo a věšák (v obou místnostech). Místnost z Detailu 2 je potřebné doplnit o sklopné madlo u mísy. Nouzové signalizační tlačítko musí umožňovat použití osobou ležící na zemi (šňůra max. 150 mm nad podlahou).

3.9.2 Odborné chirurgické ambulance, 2.NP

Vstup

Ambulantní blok z výkresu č. 30 je zpřístupněn z komunikační haly v 2. nadzemním podlaží pavilonu V/D, společně pro lůžkovou část chirurgie V2 (přístup k ambulancím je tak shodný s popisovaným lůžkovým oddělením V2). Vzhledem k rozdílné výškové úrovni ambulancí a haly je k vstupním dveřím vybudována rampa. Její šířka přesahuje stanovených minimálních

1500 mm. Sklon nepřesahuje daných 6,25 %. Přejechod mezi podlahou haly a rampou je proveden bez rozdílu, z celistvého PVC. Rampa je po straně opatřena madlem, které není umístěno ve výšce 900 mm. Přesah madla o hranu rampy - 150 mm není dodržen. Druhé madlo doporučené madlo ve výšce 750 mm není řešeno. Madlo není vedeno podél celé délky rampy (+ přerušení pilířem). Samotný vstup je řešen dvoukřídlými automaticky posuvnými dveřmi. Průchozí šířka vstupních dveří činí maximálně 1180 mm. Vstup je dostatečně kontrastně řešen vůči okolí. Dveře nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. K zvýraznění dveří napomáhají šikmé úchopy - madla křídel. Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi.

Komunikační prostor

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje dostatečné průchozí šířky. Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami, nikoliv madly. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Chodba slouží zároveň jako čekárna. Po obou stranách rozmístěný sedací nábytek znemožňuje nevidomým osobám volný průchod podél přirozených vodících linií - stěn. Dveře místností přístupných pacientům jsou řešeny v minimální průchozí šířce od 800 mm. Křídla samotných vyšetřoven dosahují běžně 1100 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena vodorovnými madly. Bílá křídla nejsou dostatečně vizuálně kontrastní vůči výmalbě. Celistvá PVC podlaha chodby není řešena dostatečně vizuálně kontrastně a v kombinaci přirozeného a umělého osvětlení způsobuje odlesky (matoucí pro slabozraké osoby).

Hygienické zařízení

U odborných chirurgických ambulancí není řešeno žádné bezbariérové WC. Hygienické zařízení na oddělení zahrnuje místnost s WC, která sestává z Předsíně 1 a 2 běžných, bezbariérově neupravených, kabin.

Do místnosti s WC se vchází z chodby/čekárny před chirurgickými ambulancemi přes otvíravé dveře šířky 900 mm. Manipulační prostor před vstupem, eventuálně potřebný k otevření dveří osobou na vozíku, omezuje hloubka ostění. Křídlo není opatřeno madlem ani štítkem s informací v Braillově písmu. V předsíni, která dosahuje rozměrů 2020 x 1280 mm, je umístěno umyvadlo. Výška jeho umístění téměř dosahuje 800 mm. Umyvadlo však neumožňuje eventuální podjetí vozíku. Výtok vody je řešen přes stěnovou pákovou baterii. Umyvadlo je doplněno pevným zrcadlem (od výšky 1420 mm), zásobníkem ručníků (1380 mm) a mýdelníkem (900 mm). Z předsíně sou zpřístupněny 2 záchodové kabiny, a to přes

dveře šířky 600 mm. Rozměry zaměřené kabiny jsou 980 x 1200 mm. Mísa je osazena na střed kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje 620 mm. Výškové osazení mísy je 420 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko zde není umístěno. Po stranách mísy jsou na stěnách připevněna šikmá madla. Madla sou 300 mm dlouhá a umístěná ve výšce 720-850 mm. Místnost je vybavena odpadkovým košem, věšák chybí. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující (bílá sanita x bílý obklad).

Návrh úprav

Z hlediska bezbariérového zpřístupnění ambulancí je žádoucí provést úpravy spojené s rampou. Madlo umístěné ve výšce 900 mm by mělo být vedeno podél celé délky rampy. Madlo musí přesahovat hranu přechodu - rampa/podesta o minimálních 150 mm. Je doporučeno umístit další madlo ve výšce 750 mm. Z hlediska bezpečnosti by bylo žádoucí označit, zvýraznit sklonitou plochu rampy oproti podestě.

V rámci pohybu osob se zrakovým postižením je žádoucí, aby byl umožněn volný průchod podél jedné z přirozených vodicích linií - stěn. Přínosem pro osoby slabozraké je zvýšení kontrastu mezi podlahou a stěnami, resp. mezi dveřními křídly a stěnami. Pomocníkem při orientaci osob může být označení hygienických zařízení za pomoci symbolů a značek na podlaze/stěně/dveřích. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro snazší pohyb osob na vozíku je žádoucí, aby místnosti přístupné pacientům - jejich otvíravé dveře byly opatřeny vodorovnými madly (v délce šířky křídla a výšce 800-900 mm) vždy na straně opačné vůči závěsům.

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby ambulance disponovaly alespoň jednou bezbariérovou kabinou s WC. S ohledem na kapacitní a dispoziční možnosti by mohlo dojít k přestavbě stávajícího hygienického zařízení na bezbariérové WC, které bude vyhovovat osobám na vozíku, ale zároveň sloužit všem pacientům ambulance. Stavební úprava bude vyžadovat (vzhledem k stanoveným minimálním rozměrům kabiny) zábor vedlejších místností.

3.9.3 Chirurgie V1 – ženy – lůžková část, 1.NP

Lůžkové oddělení chirurgie V1 se nachází v pavilonu V ve křídle s označením V/D. Oddělení je řešeno ve výkresech č. 31 a 32.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly společné pro ambulanci ORL. Vstup je řešen dvoukřídlými automaticky posuvnými dveřmi. Průchozí šířka vstupních dveří činí maximálně 1180 mm. Vstup není dostatečně kontrastně řešen vůči okolí (světlý rám + mléčné zasklení splývají s barevným podkladem stěn). K zvýraznění dveří slouží šikmé úchopy - madla křídel. Dveře nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi. Vlevo od dveří je umístěn ve výšce 1400 mm nad podlahou zvonek s interkomem, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku není dostatečně vyznačeno.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2200 mm. Část chodby za vstupem (podél oken) je rozšířena a jsou zde umístěn sedací nábytek, popř. jsou zde odloženy lůžka či vozíky. Chodba je po stranách (mimo místa k sezení a odkládání) lemována madly ve výšce 830 mm s odsazením 65 mm od stěny (včetně madla). Vzhledem k malému odsazení vizuálně kontrastních madel od stěny není jejich používání příliš možné. Madla plní ze všeho nejvíce funkci vodicích linií a zábran proti mechanickému poškození stěn. Dveře pokojů, místností se sprchami a WC a ošetřovny jsou řešeny v dostatečné průchozí šířce 1100 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena madly. Bílé křídla zavěšené do barevně výraznějších rámců jsou dostatečně vizuálně kontrastní vůči zvolené výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu nedochází k matoucím odleskům. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení skýtá samostatné místnosti s WC a sprchami, které slouží všem pacientům. V rámci samostatných pokojů je řešeno vždy umyvadlo s doplňkovým příslušenstvím. V místnosti s WC je vyhrazena 1 kabina pro osoby s pohybovým omezením. Její řešení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. Sousední

místnost se samostatným vstupem je vybavena 3 sprchovacími místy. Žádné z nich není bezbariérovému užívání uzpůsobeno.

Do místnosti s WC - její předsíně se vchází přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Předsíní dosahuje nedostačujících šířkových rozměrů 1400 mm, které neumožní otočení vozíku o 180° (otevření dveří kabiny). Prostor dlouhý 3080 mm, na jehož konci je osazeno umyvadlo zužuje odkládací police. Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Na dveřích kabiny se nachází symbol stylizující osobu na vozíku. Jeho rozměr nedosahuje požadovaných minimálních rozměrů 100 x 100 mm. Vypínač osvětlení je umístěn zvláště v předsíni a jednotlivých kabinách ve výšce 1400 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozměry 1380 x 1620 mm, čímž není zabezpečen dostatečný manipulační prostor pro vozík. Použití kabiny je omezeně možné pouze za předpokladu čelního nástupu. Záchodová mísa je osazena na přibližný střed šířky kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny téměř splňuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm převyšuje požadavek na 460 mm Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 970 mm) se nachází rovněž v dosahu sedátka, avšak nesplňuje požadavek na případné využití osoby ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena pevná madla délky 1000 mm (výšky 770 mm). Jejich výška (méně než požadovaných 800 mm), délka přesahující mísu o 300 mm a osová vzdálenost větší než 600 mm znesnadňuje použití toalety (zejména příjezd k míse a použití madel). Horní hrana umyvadla v předsíni se nachází ve výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatečnou manipulační plochou vyhovující osobě na vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1480 mm neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Místnost se sprchami je přístupná z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor (kruh o minimálním průměru 1500 mm). Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Místnost se třemi sprchami dosahuje

rozměrů 2310 x 3130 mm. Příčka odděluje 1 sprchovací místo od 2 společných. Žádná ze sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dělicí příčka je dlouhá 900 mm. Podlaha sprchových míst je řešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnosti, se spádováním k vpustem. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1060 mm s ruční sprchou. Na příčné zástěně je ve výšce 1120 nevhodně připevněno vodorovné madlo délky 300 mm. Madlo tak nedosahuje požadované délky 500 mm a přesahuje výškové osazení v 800 mm. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientům je umožněno využití sprchovací židle. Součástí sprchy je závěs a signalizační nouzové tlačítko umístěné 200 mm nad podlahou (nejvýše smí být šňůra 150 mm nad podlahou). Místnost je doplněna umyvadlem osazeným do výšky 820 mm, jehož typ však neumožňuje podjetí vozíku. Nevyhovujícím řešením je stěnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník se nachází v dosahu do 1200 mm. Ručník není součástí vybavení. Pevné zrcadlo, neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznění tlačítka zvonku. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích.

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddělení disponovalo alespoň jednou bezbariérovou koupelnou, ve které bude umístěno WC, umyvadlo a sprcha vyhovující osobě s omezením pohybu, posléze zraku. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí opatřit otvíravé dveře (místností přístupných pacientovi na vozíku) madly na celou šířku křídla ve výšce 800-900 mm (na straně opačné vůči závěsům).

3.9.4 Chirurgie V2 – muži – lůžková část, 2.NP

Přístup k oddělení

Komunikaci pacientů a návštěvníků v křídle V/D zajišťují 1 osobní výtah a dvouramenné asymetrické schodiště se zrcadlem. Schodiště s průchozí šířkou 1700 mm má v každém rameni 12 schodů o výšce 155 mm a hloubce 335 mm. Nástupní a výstupní schod je vizuálně kontrastní díky žlutému postrannímu značení. Kontrastní značka zasahující na podstupnici není žádoucí. Nášlapný povrch schodiště tvoří lité Teraco. Po straně ramene je ke zdi

upevněno madlo ve výšce 930 mm, přičemž jeho přesah prvního a posledního stupně splňuje minimální požadavek 150 mm. Po obvodu zrcadla se nachází zábradlí ukončené madlem ve stejné výšce. Podlaží křídla pavilonu V/D jsou zpřístupněna 1 osobním výtahem s označení B1, společným pro křídlo V/B. Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou splněn. Přivolávací tlačítko výtahu je umístěno ve výšce 1140 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní značení na tlačítku je vystouplé, avšak chybí příslušný Braillov znak, vpravo od tlačítka. Výtah B1 s klecí o rozměrech 1300 x 2500 mm je přístupný přes automaticky otvíravé dveře šířky 1280 mm. Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem. Tlačítka ovladače uvnitř klece jsou s vystouplým značením, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1100 mm. Na tlačítku se nachází rovněž označení v Braillově písmu. Výtah disponuje akustickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.

Vstup na oddělení

Řešení vstupu odpovídá popisu uvedenému pro oddělení V1. Pro oddělení V2 jsou vytvořeny výkresy č. 33 a 34.

Komunikační prostor na oddělení

Chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2200 mm. Popis uvedený pro komunikační prostor oddělení V1 je shodný s řešeným oddělením, s výjimkou výškového osazení madel ve výšce 830 mm a odsazením 45 mm od stěny (včetně madla).

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení je řešeno dispozičně shodně s oddělením V1 s drobnými rozměrovými rozdíly.

Do místnosti s WC - její předsíně se vchází přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Předsíně dosahuje nedostačujících šířkových rozměrů 1360 mm, které neumožní otočení vozíku o 180° (otevření dveří kabiny). Délka předsíně je 3120 mm. Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn zvláště v předsíni a jednotlivých kabinách ve výšce 1450 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozměry 1440 x 1680 mm, čímž však není zabezpečen dostatečný manipulační prostor pro vozík. Použití kabiny je omezeně možné pouze za předpokladu čelního nástupu. Záchodová mísa je osazena na přibližný střed šířky kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje minimálních

700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 1020 mm) se nachází rovněž v dosahu sedátka, avšak nesplňuje požadavek na případné využití osoby ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena pevná madla délky 1000 mm (výšky 770 mm). Jejich výška (méně než požadovaných 800 mm) a délka přesahující mísu o 300 mm znesnadňuje použití toalety (zejména příjezd k míse). Nevyhovujícím je i osová vzdálenost madel po stranách mísy, která je o 180 mm více než předepsaných 600 mm. Horní hrana umyvadla v předsíni se nachází ve výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatečnou manipulační plochou vyhovující osobě na vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není řešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Místnost se sprchami je přístupná z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor (kruh o minimálním průměru 1500 mm). Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Místnost se třemi sprchami dosahuje rozměrů 2300 x 3180 mm. Příčka odděluje 1 sprchovací místo od 2 společných. Žádná ze sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dělicí příčka je dlouhá 900 mm. Podlaha sprchových míst je řešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnosti, se spádováním k vpustem. Spádování je u některých ze sprch nebezpečné a překračuje dovolené 2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1140 mm s ruční sprchou. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientům je umožněno využití sprchovací židle. Chybějícím vybavením sprchy je vodorovné a svislé madlo. Součástí sprchy je závěs a signalizační nouzové tlačítko umístěné 100 mm nad podlahou (vhodnou úpravou by bylo opatření konce šňůry uchopitelným zakončením). Místnost je doplněna umyvadlem osazeným do výšky 800 mm, jehož typ však neumožňuje podjetí vozíku. Nevyhovujícím řešením je stěnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník ani ručník není součástí vybavení. Použití desinfekce osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. Pevné zrcadlo, neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.

Návrh úprav

Vzhledem k totožným problémům vyskytujícím se v oddělení V1 a V2, je návrh úprav pro obě oddělení stejný.

3.9.5 Chirurgie V3 – oddělení úrazové a aseptické chirurgie - lůžková část, 3.NP

Vstup na oddělení

Vstup na oddělení V3 je řešen totožně jako vstupy na oddělení V1 a V2. Oddělení V3 jsou věnovány výkresy č. 35 a 36.

Komunikační prostory oddělení

Odlišujícím prvkem chodby oddělení V3 je výškové osazení madel - 1010 mm s odsazením 80 mm od stěny (včetně madla).

Hygienické zařízení na oddělení

Dispoziční řešení oddělení se neliší od oddělení V1 a V2, rozdílné jsou pouze rozměrové parametry.

Do místnosti s WC - její předsíně se vchází přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Předsíně nedosahuje šířkových rozměrů, které by umožnily otočení vozíku o 180° (otevření dveří kabiny). Délka předsíně je 3160 mm. Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn zvláště v předsíni a jednotlivých kabinách ve výšce 1500 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozměry 1480 x 1580 mm, čímž však není zabezpečen dostatečný manipulační prostor pro vozík. Použití kabiny je omezeně možné pouze za předpokladu čelního nástupu. Záchodová mísa je osazena na přibližný střed šířky kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 520 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 950 mm) se nachází rovněž v dosahu sedátka, avšak nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou řešena pevná madla délky 1000 mm (výšky 770 mm). Jejich výška (méně než požadovaných 800 mm) a délka přesahující mísu o 300 mm znesnadňuje použití toalety (zejména příjezd k míse). Nevyhovujícím je i osová vzdálenost madel po stranách mísy, která

je o 170 mm více než předepsaných 600 mm. Horní hrana umyvadla v předsíni se nachází ve výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatečnou manipulační plochou vyhovující osobě na vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není řešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Místnost se sprchami je přístupná z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před i za dveřmi je dostatečný manipulační prostor (kruh o minimálním průměru 1500 mm). Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Místnost se třemi sprchami dosahuje rozměrů 2300 x 3200 mm. Příčka odděluje 1 sprchovací místo od 2 společných. Žádná ze sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dělicí příčka je dlouhá 900 mm. Podlaha sprchových míst je řešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnost, se spádováním k vpustem. Spádování je u některých ze sprch nebezpečné a překračuje dovolené 2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1200 mm s ruční sprchou. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientům je umožněno využití sprchovací židle. Chybějícím vybavením sprchy je vodorovné a svislé madlo. Umístěné vodorovné madlo nemůže plnit funkci předepsaného vodorovného madla tak, jak je dáno. Součástí sprchy je závěs a signalizační nouzové tlačítko umístěné 140 mm nad podlahou. Místnost je doplněna umyvadlem osazeným do výšky 800 mm, jehož typ však neumožňuje podjetí vozíku. Nevyhovujícím řešením je stěnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Jako příslušenství je zde použito desinfekce (umístěno do výšky 1200 mm), ručník není součástí vybavení. Použití desinfekce osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. Pevné zrcadlo, neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.

Návrh úprav

Návrh je totožný s úpravami vhodnými pro oddělení V1 a V3.

3.9.6 Chirurgie V4 – oddělení dětské chirurgie - lůžková část, 3.NP

Přístup k oddělení

Oddělení je vzhledem k výškovému převýšení vůči komunikační hale zpřístupněno předloženým schodištěm a svislou plošinou po jeho straně (viz výkres č. 37). Převýšení úrovní podlaží činí 960 mm a je překonáno 6 schody. Průchozí šířka ramene schodiště není méně než 900 mm. Schody dosahují výšky 160 mm a hloubky 290 mm. Lemování nástupního a výstupního schodu je řešeno vizuálně kontrastní barvou vůči podestám. Schodiště je pokryto celistvým PVC v barvě shodné s povrchem komunikační haly. Po straně přilehlé k plošině je umístěno zábradlí zakončené madlem v nevyhovující výšce (přesahuje předepsaných 900 mm). Na straně opačné je madlo ukotveno do zdi, rovněž v nevyhovující výšce. Vzhledem k věku pacientů oddělení by bylo vhodné umístění madel ve 2 dalších výškových úrovních. Přesah madla přes první a poslední stupeň nesplňuje minimálních 150 mm. Nalevo od schodiště (při pohledu z haly) je umístěna uzavřená plošina o rozměrech 1200 x 2500 mm. Průjezdná plošina s přímou dráhou je volně přístupná přes dvířka s průchozí šířkou 1200 mm. Ohraničení plošiny dosahuje výšky 1100 mm. Ovládací panel se nachází vně (z komunikační haly) i uvnitř plošiny. Nástupní i výstupní plocha je dostačující k otočení vozíku o 180°.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly společné pro lůžkové oddělení úrazové a aseptické chirurgie. Vstup je řešen jednokřídlými automaticky posuvnými dveřmi. Průchozí šířka vstupních dveří činí maximálně 1100 mm. Vstup je dostatečně kontrastně řešen vůči okolí. Dveře nejsou do výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Součástí dveří jsou šikmé úchopy - madla křídel. Vstup disponuje dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi. Vlevo od dveří je umístěn ve výšce 1750 mm nad podlahou zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlačítko zvonku není odlišeno od světelného vypínače ani kontrastně odlišeno od barvy podkladu. Symetricky ke dveřím je z vnitřní strany oddělení umístěno taktéž tlačítko, které umožňuje otevření - posunutí dveří (výška tlačítka je zvolena z "bezpečnostních" důvodů, mimo dosah dětského pacienta).

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje minimální průchozí šířky 2420 mm. Chodba je po stranách lemována dřevěnými zábranami ve výšce 910 mm. Nelze je však

považovat za madla. Slouží k ochraně před mechanickým poškozením, eventuálně jako vodící linie (barevně kontrastní vůči stěnám). Střídavě po stranách chodby je rozmístěn úložný mobiliář, který výrazně omezuje průchod podél vodící linie. Dveře pokojů, místnosti se sprchami a WC a ošetřovny jsou řešeny v dostatečné průchozí šířce 900 - 1100 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena madly. Bílé křídla v barevně odlišném rámu jsou dostatečně vizuálně kontrastní vůči zvolené výmalbě. Podlaha na chodbě oddělení je řešena vizuálně kontrastně a vzhledem k povrchu stěn, avšak dochází k matoucím odleskům. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení skýtá samostatnou místnost s vyhrazeným WC a místnost se sprchami. Zařízení slouží pacientům i jejich případnému doprovodu. WC je dle označení vyhrazeno i pro osoby s pohybovým omezením. Jeho řešení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. V místnosti se sprchovacími boxy není bezbariérové řešení uvažováno. Zařízení je předmětem výkresu č. 38.

Do místnosti s WC - její předsíně se vchází z chodby oddělení přes otvíravé dveře šířky 1100 mm. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Předsíní dosahuje šířkových rozměrů, které umožňují otočení vozíku o 180° (otevření dveří kabiny). Na dveřích, ze strany opačné než jsou závěsy, není připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn zvláště v předsíni a WC kabině ve výšce 1460 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozměry 1350 x 1500 mm, čímž však není zabezpečen dostatečný manipulační prostor pro vozík. Použití kabiny je omezeně možné pouze za předpokladu čelního nástupu. Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny dosahuje 760 mm, čímž vyhoví. Výškové osazení mísy 510 mm převyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru i signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 950 mm) se nenachází v dosahu mísy. Tlačítko nesplňuje požadavek na případné využití osobou ležící na zemi (šňůra ukončená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy nejsou řešena žádná z nutných madel. Šikmé madlo u tlačítka postrádá význam. V místnosti s WC je umístěno umyvadlo, jehož horní hrana je ve výšce 820 mm. Zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatečnou manipulační plochou vyhovující osobě na vozíku. Je nevhodně použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň

jedno svislé madlo. Mýdelník či ručník se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není řešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem i věšákem (avšak nad dosahem osoby na vozíku). Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Místnost se sprchami je přístupná z výše zmíněné předsíně přes posuvné dveře šířky 900 mm. Dveře nedisponují dostatečným manipulačním prostorem (kruh o minimálním průměru 1500 mm). Na dveřích je vhodně připevněno ve výšce 900 mm madlo. Chybí však 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Místnost se dvěma sprchovacími boxy a umyvadlem dosahuje rozměrů 2950 x 2070 mm. Žádná ze sprch není určena ani vybavena pro bezbariérové užívání. Boxy mají rozměry 920 x 830 mm. Podlaha sprchových boxů je řešena 260 mm nad úrovní místnosti. Spádování dna boxů je bezpečné a nepřekračuje dovolené 2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1020 mm s ruční sprchou. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientům je umožněno využití sprchovací židle. Dalším chybějícím vybavením sprchy je svislé madlo. Vodorovné madlo nemá dostatečnou minimální délku 500 mm ani vhodné výškové osazení. Boxy jsou uzavíratelné posuvnými dveřmi s průchozí šířkou 630 mm. Součástí sprchy je signalizační nouzové tlačítko umístěné 160 mm nad podlahou. Místnost je doplněna koutem s umyvadlem osazeným do nevyhovující výšky 820 mm, jehož typ neumožňuje podjetí vozíku. Nevyhovujícím řešením je stěnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo. Jako příslušenství zde použito desinfekce, mýdelníku (umístěno do výšky 1200 mm) a ručníku (mimo dosah osoby na vozíku). Pevné zrcadlo, neumožňuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.

Návrh úprav

V rámci vstupu by mělo dojít k snížení zvonkového tlačítka do výškové úrovně max. 1200 mm (myšleno tlačítko z vnější strany oddělení). Vysoké umístění tlačítka pro otevření dveří z vnitřní strany má své významné opodstatnění, díky kterému lze od umístění do nižší úrovně odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznění tlačítka zvonku. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro osoby se zrakovým omezením může být přínosné výraznější označení hygienických místností za pomoci symbolů, či značek na podlaze/stěně/dveřích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo přínosné ponechání alespoň po jedné straně chodby volný průchod podél vodicí linie. Stávající mobiliář má zakomponován nebezpečné prvky

(úchyty), které mohou pacienty zranit. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí opatřit otvíravé dveře (místností přístupných pacientovi na vozíku) madly na celou šířku křídla ve výšce 800-900 mm (na straně opačné vůči závěsům).

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddělení disponovalo alespoň jednou bezbariérovou koupelnou, ve které bude umístěno WC, umyvadlo a sprcha vyhovující osobě s omezením pohybu, posléze zraku.

3.9.7 Urologie – lůžková část, 2.NP

Lůžkové oddělení urologie se nachází v jižním křídle pavilonu V s označením V/C a je znázorněno ve výkresech č. 39 a 40.

Přístup k oddělení

Komunikaci pacientů a návštěvníků v křídle V/C zajišťují 2 osobní výtahy a dvouramenné schodiště se zrcadlem. Schodiště s průchozí šířkou 1200 mm má v každém rameni 12 schodů o výšce 150 mm a hloubce 295 mm. Nástupní a výstupní schod je vizuálně kontrastní. Kontrastní obklad podstupnice není žádoucí. Nášlapný povrch schodiště je proveden dlažbou s protiskluzovou úpravou. Po obou stranách ramene je upevněno madlo ve výšce 930 mm, přičemž jejich přesah prvního a posledního stupně splňuje minimální požadavek 150 mm. Křídlo pavilonu je vybaveno 2 osobními výtahy. Minimální požadavek na manipulační prostor před nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou splněn. Přivolávací tlačítko výtahů je umístěno ve výšce 1180 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní značení na tlačítku je vystouplé, avšak chybí příslušný Braillov znak, vpravo od tlačítka. Výtah C1 s klecí o rozměrech 1100 x 1400 mm je přístupný přes automaticky otvíravé dveře šířky 800 mm. Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem. Tlačítka ovladače uvnitř klece jsou s vystouplým značením, přičemž poloha nejvyššího tlačítka je ve výšce 1100 mm. Na tlačítku se nachází rovněž označení v Braillově písmu. Výtah nedisponuje akustickým či fonetickým hlášením. Výtah C2 s klecí o rozměrech 1300 x 2420 mm je přístupný rovněž přes automaticky otvíravé dveře šířky 1300 mm. Klec výtahu je vybavena madlem, zrcadlem a sklopným sedátkem, které není umístěno v dosahu ovládacího panelu. Tlačítka ovladače (nejvyšší tlačítko ve výšce 1100 mm) uvnitř klece jsou s vystouplým značením. Na tlačítku se nachází rovněž označení v Braillově písmu. Výtah nedisponuje akustickým či fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahů je bez rozdílů.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly společné pro lůžkovou část ortopedie. Vstup je řešen dvoukřídlymi mechanicky otevíravými dveřmi. Šířka hlavního křídla 1100 mm je doplněna o vedlejší křídlo šířky 500 mm. Křídlo není ze strany opačné vůči závěsům opatřeno vodorovným madlem. Vstup je řešen kontrastně vůči okolí (rám + zasklení) a s dostatečným manipulačním prostorem před a za dveřmi. Vpravo od dveří je umístěn ve výšce 760 mm nad podlahou zvonek. Tlačítko zvonku není dostatečně kontrastní vůči pozadí. Ve výšce 1420 mm nad úrovní podlahy (mimo dosah osob na vozíku) je umístěn zvonek s interkomem.

Komunikační prostor na oddělení

Hlavní komunikační prostor oddělení - chodba dosahuje šířky 2750 mm. V místě výklenku ošetřovny je průchod snížen na šířku 2250 mm. Chodba je po obou stranách lemována madly ve výšce 1000 mm s odsazením 100 mm od stěny. Dveře pokojů a vyšetřovny jsou řešeny v průchozí šířce 1100 mm. Křídla nejsou na straně opačné vůči závěsům opatřena madly. Dveře jsou vizuálně kontrastní vůči stěnám. Podlaha na oddělení je doplněna pruhy a značkami zlepšující orientaci slabozrakých osob. Žádné z dveří nejsou označeny štítkem s informací v Braillově písmu, 200 mm nad klikou.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení nedisponuje žádným hygienickým zařízením, které by splňovalo požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. Devět pokojů disponuje vlastním hygienickým zařízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. Na oddělení se nenachází koupelna, která by sloužila k hygienické očištění pacientů za asistence personálu.

Hygienické zařízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šířky 2030 x 1970 mm (rozměry vztaženy k jednomu vybranému HZ; u ostatních pokojů se vyskytují mírné rozměrové odchylky). Do místnosti se vchází z úžné zádvevní části pokoje přes otevíravé dveře šířky 800 mm. Před dveřmi otevíravými do pokoje je dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Na dveřích ze strany opačné, než jsou závěsy je ve výšce 960 mm připevněno madlo délky 700 mm. Na dveřích však chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn uvnitř kabiny ve výšce 1250 mm. Součástí HZ je sprchový kout bez stavebního oddělení příčkou či soklem. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1080 mm s ruční sprchou a vodorovným madlem délky 800 mm (umístění ve výšce 1020 mm není vhodné - max. 800 mm). Chybí však svislé madlo o min. délce 500 mm. Kout je vybaven sklopným sedátkem, které není osazeno v osové vzdálenosti 600 mm od rohu a

nesplňuje požadavek na rozměry a výškové osazení (460 mm). Baterie je umístěna v dosahové vzdálenosti ze sedátka. Sprchový kout není možno oddělit závěsem a signalizační nouzové tlačítko (šňůra) umístěné 230 mm nad podlahou nesplňuje výškové osazení nejvýše 150 mm nad podlahou. Záchodová mísa je dostatečně odsazena od boční stěny o 250 mm. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny splňuje minimálních 700 mm. Mezi mísou a sprchovým sedátkem zbývá prostor šířky 700 mm, který nepostačuje pro odložení vozíku (minimálně 900 mm). Výškové osazení mísy splňuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru i signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 680 mm) se nacházejí v dosahu sedátka. Tlačítko však neumožňuje dosah z podlahy (lépe šňůra umístěná nejvýše 150 mm nad podlahou). Z boční nástupní strany mísy je řešeno sklopné madlo délky 830 mm (výšky 800 mm). Na opačné straně mísy, v nevyhovující osově vzdálenosti 580 mm, se nachází pevné madlo délky 820 mm (výšky 800 mm). Madlo nepřesahuje mísu o požadovaných 200 mm. Horní hrana umyvadla se nachází v nevyhovující výšce 830 mm (ideálně 800 mm). Použité umyvadlo umožňuje podjetí vozíku. Nevhodně je použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo, mýdelník či ručník. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1370 mm neumožňuje použití osobou na vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a věšák na oděvy je umístěn v dosahu osoby na vozíku (1180 mm). Místnost není zcela uzpůsobena k použití osobou s omezenou schopností pohybu. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Návrh úprav

Pro snazší orientaci osob se zrakovým postižením by bylo vhodné doplnit komunikační halu o umělou vodicí linii, která by spojovala schodiště/výtahy se vstupy na oddělení urologie a ortopedie. Žádoucí úpravou by mohlo být zvýraznění tlačítka zvonku vůči podkladu. Dveře hygienických zařízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillově písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí opatřit otvíravé dveře madly na celou šířku křídla ve výšce 800-900 mm (na straně opačné vůči závěsům).

Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddělení disponovalo alespoň jedním pokojem, kterému bude náležet upravená místnost s WC a sprchou použitelnými osobou s omezením pohybu. Pro případy imobilních pacientů odkázaných na očistu personálem by bylo vhodné vyčlenit prostor pro centrální koupelnu oddělení.

3.9.8 Ortopedie – lůžková část, 2.NP

Lůžkové oddělení ortopedie se nachází v severním křídle V/C, pavilonu V. Problematika oddělení je řešena ve výkresech 41 a 42.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly společné pro lůžkovou část urologického oddělení. Vstupní dveře mají shodné parametry s dveřmi na urologii (zrcadlově obrácené). Vlevo od dveří je umístěn ve výšce 740 mm nad podlahou zvonek. Tlačítko zvonku není dostatečně kontrastní vůči pozadí. Nad tlačítkem ve výšce 1350 mm od podlahy (mimo dosah osob na vozíku) je umístěn zvonek s interkomem.

Komunikační prostor na oddělení

Parametry chodby jsou stejné s oddělením urologie. Chodba je po obou stranách lemována madly ve výšce 1100 mm s odsazením 100 mm od stěny. Bližší popis prostoru odpovídá popisu urologického oddělení.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení nedisponuje žádným hygienickým zařízením, které by splňovalo požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. Všechny pokoje disponují vlastním hygienickým zařízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. Na oddělení je vyhrazena koupelna sloužící k hygienické očištění pacientů za asistence personálu. Místnost je v důsledku nedostatečného úložného prostoru na oddělení využívána jako provozní místnost k odkládání potřeb.

Hygienické zařízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šířky 2190 x 2130 mm (rozměry vztaženy k jednomu vybranému HZ; u ostatních pokojů se vyskytují mírné rozměrové odchylky). Do místnosti se vchází z úžné zadveřní části pokoje přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před dveřmi otvíravými do pokoje je dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Ze strany, opačné než jsou závěsy, není na dveřích připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn uvnitř kabiny ve výšce 1250 mm. Součástí HZ je sprchový kout o rozměrech 900 x 890 mm, ohraničený soklem šířky 90 mm a výšky 85 mm. Výšková bariéra více jak 20 mm neumožňuje použití koutu osobou na vozíku. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1070 mm s ruční sprchou a svislým madlem délky 300 mm (od výšky 920 mm). Madlo nesplňuje

požadovanou min. délku 500 mm. Na příčné zástěně je ve výšce 1010 nevhodně připevněno vodorovné madlo délky 400 mm. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientům je umožněno využití sprchovací židle, která však prostorově omezuje užívání HZ. Součástí sprchy je závěs a signalizační nouzové tlačítko umístěné 180 mm nad podlahou (nejvýše smí být 150 mm nad podlahou). Záchodová mísa je dostatečně odsazena od boční stěny o 220 mm. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny splňuje minimálních 700 mm. Mezi mísou a soklem sprchy zbývá prostor šířky 530 mm, který nepostačuje pro odložení vozíku (minimálně 900 mm). Výška mísy (400 mm bez nástavce) nesplňuje požadavek na 460 mm, s nástavcem převyšuje požadavek. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru zde není zřízen. Signalizační nouzové tlačítko (ve výšce 660 mm) se nachází v dosahu sedátka, avšak nesplňuje požadavek na případné využití osoby ležící na zemi (šňůra max. 150 mm nad podlahou). Po straně mísy je řešeno pouze jedno sklopné madlo délky 820 mm (výšky 800 mm). Na opačné straně mísy schází pevné madlo. Jeho význam nenahrazuje ani svisle připevněné madlo délky 300 mm při levé stěně. Horní hrana umyvadla se nachází ve výšce 820 mm a zvolený typ umyvadla neumožňuje podjetí vozíku. Nevhodně je použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespoň jedno svislé madlo, mýdelník či ručník. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1360 mm neumožňuje použití osobou na vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a věšák na oděvy je umístěn mimo dosah osoby na vozíku (1820 mm). Místnost není uzpůsobena k použití osobou s omezenou schopností pohybu. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není dostačující.

Na oddělení se nachází koupelnová místnost o rozměrech 3350 x 4400 mm. Místnost je zpřístupněna dveřmi šířky 1100 mm. Vybavení zahrnuje umyvadlo a sprchu určenou především k obsluze personálu. Pacienti jsou umýváni na sprchovací židli či lůžku.

Návrh úprav

Vhodné úpravy oddělení jsou totožné s úpravami uvedenými pro oddělení urologie s jediným rozdílem: oddělení disponuje centrální koupelnou.

3.9.9 Neurologie – lůžková část, 4.NP

Lůžkové oddělení neurologie, znázorněné ve výkresech č. 43 a 44, se rozkládá v jižním křídle V/C, pavilonu V.

Vstup na oddělení

Oddělení je zpřístupněno z komunikační haly společné pro lůžkovou část ORL. Vstup dveře odpovídají popisu vstupu na urologické oddělení. Vpravo od dveří je umístěn ve výšce 740 mm nad podlahou zvonek. Tlačítko zvonku není dostatečně kontrastní vůči pozadí. Ve výšce 1370 mm (mimo dosah osob na vozíku) je umístěn zvonek s interkomem.

Komunikační prostor na oddělení

Prostor je řešen obdobně jako u oddělení urologie a ortopedie. Liší se pouze osazením madla do výšky 1020 mm s odsazením 100 mm od stěny.

Hygienické zařízení na oddělení

Oddělení taktéž nedisponuje žádným hygienickým zařízením, které by splňovalo požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu či orientace. Osm z devíti pokojů disponuje vlastním hygienickým zařízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. Na oddělení se nachází koupelna, která slouží k hygienické očištění pacientů za asistence personálu.

Hygienické zařízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šířky 2140 x 2150 mm (rozměry vztaženy k jednomu vybranému HZ; u ostatních pokojů se vyskytují mírné rozměrové odchylky). Do místnosti se vchází z úžené zadveřní části pokoje přes otvíravé dveře šířky 800 mm. Před dveřmi otvíravými do pokoje je dostatečný manipulační prostor (minimálně kruh o poloměru 1500 mm). Ze strany, opačné než jsou závěsy, není na dveřích připevněno madlo. Stejně tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillově písmu. Vypínač osvětlení je umístěn uvnitř kabiny ve výšce 1250 mm. Součástí HZ je sprchový kout o rozměrech 880 x 900 mm (není splněno min. 900 x 900 mm), ohraničený soklem šířky 100 mm a výšky 40 mm. Sokl převyšující 20 mm znemožňuje bezbariérové užívání. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1100 mm s ruční sprchou a vodorovným madlem nevyhovující délky 400 mm i výšky 980 mm. Kout není vybaven svislým madlem min. délky 500 mm, ani sklopným sedátkem. Pacientům je pouze umožněno využití sprchovací židle. Součástí sprchy je závěs a signalizační nouzové tlačítko umístěné 200 mm nad podlahou (ukončení šňůry smí však být nejvýše 150 mm nad podlahou). Záchodová mísa je dostatečně odsazena od boční stěny o 230 mm. Vzdálenost čela mísy od zadní stěny splňuje minimálních 700 mm. Mezi mísou a soklem sprchy zbývá prostor šířky 630 mm, který nepostačuje pro odložení vozíku (minimálně 900 mm). Výškové osazení mísy (400 mm) nesplňuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je řešeno vzadu - na nádržce. Splachování, zásobník toaletního papíru i signalizační nouzové

tlačítko (ve výšce 700 mm) se nacházejí v dosahu sedátka. Při nástupní straně mísy je řešeno sklopné madlo délky 830 mm (výšky 800 mm). Na opačné straně schází pevné madlo ve výšce 800 mm a přesahující mísu o 200 mm. Horní hrana umyvadla se nachází ve vyhovující výšce 800 mm, avšak použité umyvadlo neumožňuje podjetí vozíku. Nevhodně je použito stěnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí svislé madlo, mýdelník či ručník. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1370 mm neumožňuje použití osobou na vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a věšák na oděvy je umístěn mimo dosah osoby na vozíku (1740 mm). Místnost není zcela uzpůsobena k použití osobou s omezenou schopností pohybu. Vizuální kontrast zařizovacích předmětů vůči obkladu není v případě umyvadla dostačující.

Na oddělení se nachází koupelnová místnost o rozměrech 3250 x 4520 mm. Místnost je zpřístupněna dvěma šířky 1100 mm. Vybavení skýtá záchodovou mísu, umývatko a sprchu určenou k obsluze personálem. Pacienti jsou umýváni na sprchovací židli či lůžku. Kout se záchodovou mísou a umývatkem lze oddělit závěsem.

Návrh úprav

Návrh k tomuto oddělení vychází z totožných úprav vztažených k ortopedickému oddělení.

4 Návrh bezbariérové úpravy vybraného oddělení nemocnice

U každého z analyzovaných oddělení byly navrženy rámcové úpravy umožňující jejich bezbariérové užívání. Téměř všechna oddělení se potýkají s bariérovým prostředím, které nepodporuje samostatnost a soběstačnost osob, ať už to s omezenou schopností pohybu či orientace. Pro osoby s omezenou schopností pohybu, zejména skupinu lidí odkázaných na vozík, je problematickým příkladem nutného k řešení výškové uzpůsobení pultů u příjmů, manipulace s dveřmi a dosah ovládacích prvků, tj. zvonků, vypínačů, signalizačního systému nouzového volání a jiné. Většina lůžkových oddělení není vybavena hygienickým zařízením, které je bezbariérové dle platných předpisů. Označení symbolem osoby na vozíku není zárukou bezbariérového stavu. Zásadním problémem je nedostatečná manipulační plocha potřebná pro otočení vozíku. Druhotným problémem je absence nebo nevhodné výškové osazení či rozměrové parametry. V řadě případů jsou naměřené parametry vyvozeny z předešlé vyhlášky zaměřené na bezbariérovost, vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. Významně nevyhovující je vizuální a hmatné prostředí nejen jednotlivých oddělení, ale celkového areálu nemocnice z pohledu osob se zrakovým postižením. V málo případech je zajištěn volný průchod podél vodicí linie a vyjma některých výtahů zde nelze najít orientační značení v Braillově písmu. Případný pohyb nevidomé osoby po nemocnici, bez navigační asistence, je velmi obtížně zapamatovatelný (žádný anebo nenávazný systém vodicích linií a hmatných prvků). Nedoslýchavým osobám je u příjmových recepcí umožněn pouze zesílený poslech osoby za přepážkou.

Pro podrobnější řešení byla vybrána lůžková část Chirurgie V1, v 1.NP křídla V/D, pavilónu V. Řešení je součástí výkresů č. 45, 46, 47, 48 a 49. Vzhledem k shodnému a nevyhovujícímu stavu oddělení V1, V2 a V3 je možné návrh úprav oddělení V1 s výhodou aplikovat i na zbylá podlaží.

4.1 Stávající stav

Oddělení se nachází ve velmi bariérovém stavu. Hygienické zařízení oddělení není dostatečné a příznivé k užívání osobami s tělesným postižením, Vzhledem k zaměřené odbornosti oddělení je vysoce pravděpodobné obsazení oddělení pacienty jak s dočasným, tak trvalým handicapem spojeným se ztíženou mobilitou sebe samého. V důsledku nevyhovujícího stavu WC a sprch, zahrnuje práce ošetřovatelů a sester množství náročných úkonů s cílem zajištění

bezpečnosti pacientů. Náročnost péče (z fyzického, časového a personálního hlediska) je značnější, než by byla za předpokladu funkčních a bezbariérových hygienických místností.

Stávající stav oddělení dosahuje kapacity 16 (krajně 17) lůžek. Pokoje č. 10 – 13 jsou vybaveny 4 lůžky a pokoje č. 14 a 15 pouze 2. Na oddělení se nachází izolovaný pokoj s jedním lůžkem, avšak v současné době je využíván spíše jako skladovací místnost. V rámci pokoje je vždy řešeno umyvadlo k částečné očiště pacienta. Z komunikační chodby je zřízen vstup do místnosti se sprchami a zvláště záchodovými kabinami. Oddělení nedisponuje centrální koupelnou a veškerá očista pacientů upoutaných na lůžko se odehrává přímo na pokoji, tzv. hygienická místnost oddělení není uzpůsobena k těmto účelům.

4.2 Návrhový stav

Cílem návrhu je vyhradit 1 bezbariérový pokoj na oddělení. Pokoj bude mít zahrnovat vlastní hygienické zařízení, skýtající WC, sprchový kout a umyvadlo, přístupné přímo z pokoje. Další nezbytnou úpravou oddělení je vytvoření centrální koupelny umožňující sprchování anebo vanovou lázeň s asistencí personálu. Pro usnadnění pohybu a orientace budou navrženy úpravy komunikačního prostoru.

Prvotní úpravou, která ovlivňuje bezbariérový přístup oddělení je zřízení zvonkového tlačítka do úrovně 900 mm. Je vhodné, aby bylo tlačítko kontrastně vyznačeno vůči podkladu a odsazeno alespoň 600 mm od dveří. I přes systém vstupních posuvných dveří otevírajících se na pohybové čidlo může nastat situace, kdy je oddělení uzavřeno a zpřístupněno na základě zazvonění na personál.

4.2.1 Bezbariérový pokoj

K vytvoření bezbariérového pokoje bude použit čtyřlůžkový pokoj č. 10 umístěný nejbližší k ošetřovně – pomoci personálu. Stávající rozměry pokoje jsou 5755 x 4475 mm. Pro vestavbu hygienického zařízení, za předpokladu dodržení potřebných manipulačních ploch, je nezbytné „posunutí“ stěny se sousedním pokojem. Návrh je znázorněn ve výkresech č. 45-47. Ze sousedního pokoje bude tak zabrána šířka 1900 mm, čímž dojde k snížení možné kapacity pokoje na 2 lůžka. Stavební úpravou vznikne pokoj s rozlohou 16,4 m², hygienické zařízení o rozměrech 2250 x 3285 mm, provozní místnost a sklad materiálu a pomůcek. Pokoj č. 10 bude upraven k užívání osobou na vozíku. Vstup do pokoje bude řešen dveřmi otvíravými do chodby, v šířce 1100 mm a výšce 1970 mm. Křídlo bude označeno symbolem 1 se

stylizovanou postavou sedící na vozíku pro invalidy. Aby mohla být využívána lodžie, je potřebná výměna stávající výplně otvoru (s dostatečnou průjezdnou šířkou dveří). Výškový rozdíl lodžie a pokoje bude nejvýše 15 mm a sklon z lodžie 2 %. V rámci výhledu z lodžie je žádoucí zajistit průhled zábradelní výplně od výšky 600 mm. Ovládací prvky v pokoji musí být osazeny ve výškovém rozmezí 600 – 1200 mm (vypínače, úložná skříň, okenní klika, ...). Přilehlé hygienické zařízení je navrženo s předpokladem případného použití záchodu s pomocí asistence a dosahuje plochy 7,4 m². S přihlédnutím k variabilitě užití je ponechán volný nástup na mísu zleva i zprava, popř. čelní a diagonální, dle návyku pacienta bez asistence. Po stranách mísy jsou umístěna sklopná madla v osově vzdálenosti 600 mm. Současně se po obou stranách mísy nachází ovladače systému nouzového volání. Splachovač je umístěn za zády osoby sedící na míse. V rohu místnosti je vyhrazen prostor 1000 x 1000 mm pro sprchu. Vybavení skýtá sklopné sedátko, vodorovné a svislé madlo, ruční sprchu a ovladač systému nouzového volání. Vedle sprchy je ponechán prostor pro odstavení vozíku chráněný proti namočení závěsem. V jeho dosahu je upevněn háček na odložení oděvů. Mezi sedátkem a vozíkem je osazeno sklopné madlo. Z bezpečnostních důvodů je na kolmé stěně umístěno další sklopné madlo. Na protější stěně, u okna, se nachází umyvadlo umožňující podjetí vozíku. K umyvadlu je připevněno doplňkové vybavení (pevné zrcadlo, polička, zásobník na mýdlo a ručníky. Přístup do koupelny zajišťují otvíravé dveře světlé šířky 900 mm. Křídlo je otvíravé do pokoje a z vnitřní strany doplněné vodorovným madlem ve výšce 800 mm. Ze zbylé plochy přilehlé k místnosti byla vyčleněna tzv. provozní místnost. Hlavním významem je zpřístupnění instalační šachty technického zařízení v případě poruch a oprav (přes montážní dvířka). Místnost o rozloze přes 3 m² může být rovněž využita pro odkládání např. úklidového vozíku. Případným doplněním výlevky může být pojata jako úklidová místnost, která není v současnosti na oddělení vyhrazena. Vedle zmiňovaných místností je navržen nový sklad, jehož potřeba vychází z úprav ostatních hygienických zařízení oddělení (viz následující kapitola), kde úpravami došlo k zrušení původního skladu materiálu. Umístění nového skladu vychází rovněž z úvahy, že pokoj č. 11, ze kterého je zabrána plocha pro bezbariérový pokoj, je nadměrně velký pro 2 lůžka. Dalším přehrazením pokoje dojde k vytvoření místnosti široké 1200 mm vhodné pro jednostranné regálové skladování pomůcek a materiálu.

Popisovanou úpravou dojde k snížení kapacity oddělení o 5 lůžek.


4.2.2 *Centrální koupelna a ostatní hygienické zařízení oddělení*

Z hlediska potřeby vytvoření centrální koupelny vyvstává nutná dispoziční úprava oddělení. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu WC a sprch pacientů, je do návrhu úprav zahrnut blok místností sčítající pokoj sester, WC a sprchu sester, sklad, sprchy a WC pacientů, hygienická místnost a jednolůžkový pokoj. Dispoziční úprava vyžaduje náročné stavební práce spojené s bouráním nosných konstrukcí, náhradním podepřením konstrukcí, které nesou, novým trasováním inženýrských sítí. Rozsáhlá rekonstrukce je proveditelná za předpokladu, že totožné dispoziční úpravy budou provedeny ve shodném 2. a 3. NP, tedy v odděleních V1 a V3. Návrhem dojde k změně dispozičního uspořádání a úpravě na denní místnost sester, WC a sprchy sester, WC a sprch pacientů a centrální koupelnu. Pro pacienty bylo navrženo WC zahrnující předsíň se dvěma umyvadly, ze které se vstupuje do tří záchodových kabin navržených pro použití osobami pohybujícími se např. o holích či berlích. Kabiny jsou vybaveny postranními madly a manipulačním prostorem 900 x 900 mm před mísou. Mísa je osazena do výšky 460 mm. Přístup do kabiny zajišťují dveře otvíravé z kabiny, šířky 800 mm. Keramický obklad kabin i předsíně je řešen do výšky 1800 mm. Sousední propojená místnost skýtá tři sprchovací boxy oddělitelné závěsy a dvě umyvadla pro částečnou očistu. Sprchy jsou s ohledem na předpokládané využívání osobami s tělesným omezením vybaveny sklopnými sedátky a vodorovnými madly pro přidržení. Ve sprchách bude keramický obklad proveden do minimální výšky 2100 mm. Pro pohodlné užívání je mezi předsíněmi WC a sprch zřízen průchod šířky 900 mm. Místnosti budou přístupné z chodby skrze otvíravá křídla šířky 900 mm. Z hlediska ponechání maximálního volného prostoru v předsíních WC a sprch pacientů je zvoleno jejich otvírání do chodby. Dveře na WC a sprchy budou opatřeny štítkem v Braillově písmu, 200 mm nad klikou


Pro centrální koupelnu je vyhrazen prostor o rozměrech 3600 x 3130 mm. Koupelna je uzpůsobena pro variabilní použití. Jako vybavení koupelny je zvolena vana pro koupání s asistencí Classic Line a multifunkční hygienické křeslo Carendo společnosti ArjoHuntleigh s.r.o. Vzhledem k nedostatečné ploše místnosti pro vytvoření potřebných manipulačních ploch pro vanu a křeslo zároveň, se předpokládá osazení vany na kolejnici, které umožní její přemísťování v závislosti na upřednostněném typu hygieny. Mobilní vybavení tak umožní vytvořit požadovaný manipulační prostor k péči o pacienta buď na křesle anebo ve vaně. Zároveň je pro daný podjezdový typ vany možné použití mobilního vakového zvedáku

shodného výrobce. Pro snazší manipulaci je místnost prostupná skrze posuvné křídlo šířky 1200 mm. [20]

Jak vyplývá z návrhu, hygienické místnosti jsou upraveny a zvětšeny na úkor zrušení skladu a jednolůžkového pokoje.

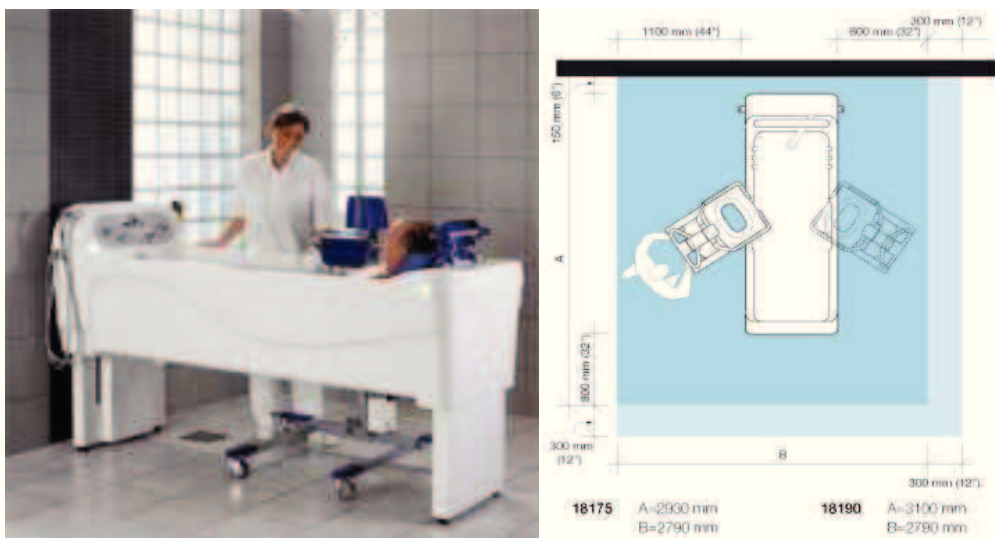

Obr. 6 Vana Classic Line; prostorové požadavky vany; zdroj: [20]

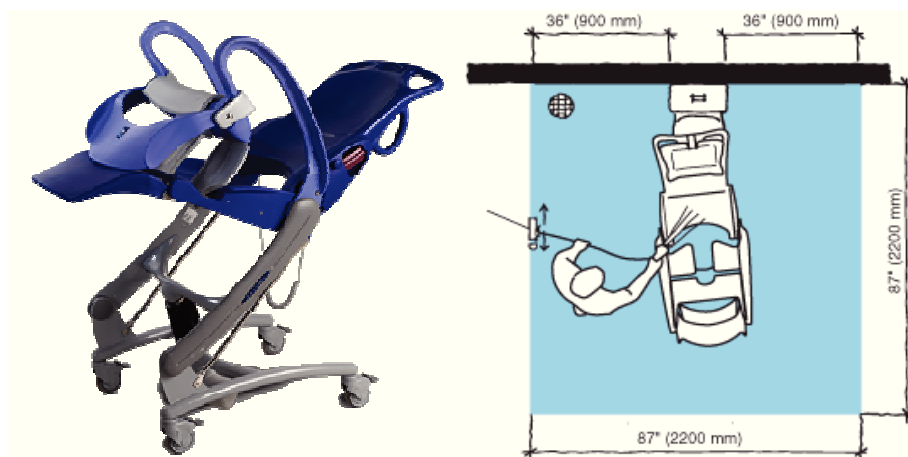


Obr. 7 Multifunkční hygienické křeslo Carendo; prostorové požadavky křesla; zdroj: [20]

4.2.3 Komunikační prostor oddělení

Pro vytvoření bezbariérového prostředí ve smyslu orientace na oddělení bude použito ochranných a pomocných prvků ACROVYN společnosti INVISTA Craft, s.r.o. Na stěnách

budou aplikovány lepením vodorovné ochranné svodidlové pásy v šířkách 100 a 200 mm. Pásy sahají do výšky 600 mm nad podlahou. Pásy mohou být dle potřeby doplněny vnějšími či vnitřními rohy. Úkolem je vytvořit ochranu proti mechanickému poškození stěn vozíky, lůžky či lehátky. V úrovni podlahy bude připevněn soklový pás šíře 100 mm. Rohy ostění budou chráněny kryty rohů 75 x 75 mm. Jako pomocný stabilizační prvek chůze, popř. vodící linie, bude do výšky 900 mm umístěno baktericidní madlo osazené na hliníkových konzolách, v dostatečném odsazení od stěny. Jakou ochranu proti předpokládanému znečištění povrchu stěn podél madla bude proveden nátěr omyvatelnou barvou. Dveřní křídla hygienických prostorů i bezbariérového pokoje budou otvíravé směrem do chodby, z důvodu ponechání maximálních volných manipulačních ploch v místnostech. Na dveřních křídlech bezbariérového pokoje, vyšetřovny, denní místnosti a dle potřeby i dalších místností budou ve výšce 800 mm připevněna, na straně opačné vůči závěsům, vodorovná madla. Pro orientaci nevidomých osob poslouží štítky s hmatným orientačním znakem s příslušným nápisem v Braillově písmu, umístěné na křídlech 200 mm nad klikou. Tvar kliky bude ergonomický a příjemný na uchopení. S ohledem na potřeby slabozrakých osob bude vytvořen barevným odlišením dveřních křídel, ochranných pásů a madel od bílého podkladu stěn dostatečný vizuální kontrast. Označení místností bude řešeno kontrastním černým nápisem na dveřích výšky 200 - 300 mm (dle rozsahu popisu). Popis bude umístěn ve výškovém rozmezí 1400 – 1700 mm. Výše popsané úpravy včetně barevného řešení jsou zobrazeny ve výkrese č. 49. [1], [4], [21]

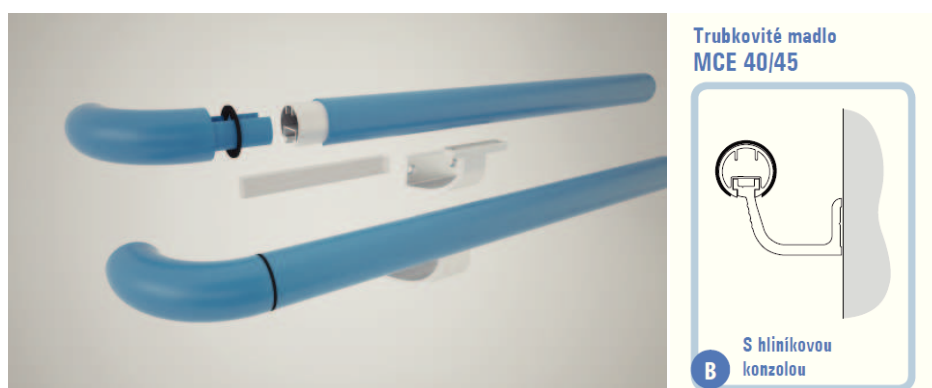

Obr. 8 Ukázka baktericidního madla MCE 40/45; řez madlem; zdroj: [21]

V závislosti na vytvořeném návrhu úprav komunikačních prostor oddělení byl sestaven přehled potřebných prvků ACROVYN. Dle návrhu bylo sestaveno přibližné, orientační množství prvků a společně ze získaných cen i peněžní hodnota návrhových prvků. Zjištěná cena dosahuje hodnoty **108 269,- Kč**. Cenová nabídka včetně zahrnutých položek za

montáž, dopravu a DPH je vždy zpracována dodavatelem na základě přesných informací projektu.

Tab. 1 *Cena za použité prvky ACROVYN*

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka (MJ)	počet MJ	cena za jednotku u /v Kč/	celkem za počet MJ /v Kč/
1	Madlo MCE 40/45 baktericidní ACROVYN	m	43	1 054	45 322
2	Ochranný pás TP 100 ACROVYN, tl. 3 mm	m	51	322	16 422
3	Ochranný pás TP 200 ACROVYN, tl. 3 mm	m	51	469	23 019
4	Sokl CB 100 ACROVYN,	m	55	322	17 710
5	Kryt rohu SO 75 ACROVYN , výška 1,5 m (nalepovací),	m	18	322	5 796
					108 269

pozn. cena za jednotku položky je uvedena bez DPH, montáže a dopravy

pozn. ceník prvků ACROVYN poskytnut INVISTA Craft s.r.o

5 Stručné ekonomické zhodnocení části návrhu

Předmětem ekonomického zhodnocení je část návrhových úprav oddělení, která se zabývá vybudováním bezbariérového pokoje s vlastním hygienickým zařízením. Součástí zhodnocení je rovněž zřízení anebo úprava místností ovlivněných změnou dispozičního uspořádání. Pro zhodnocení byla zvolena forma položkového rozpočtu. Seznam položek je vytvořen na základě předpokládaného zjednodušeného postupu stavebních prací a nelze jej považovat za přesný rozpočet. Vhodným označením pro zhodnocení je propočet. Nelze sestavit komplexní položkový rozpočet na základě pouhých měření pro analýzu bezbariérového užívání, kde není předmětem např. stavebně-technický průzkum, který prokáže mimo mnohé jiné konstrukční, materiálové řešení anebo způsob a vedení technického zařízení budovy. Rovněž výměry položek jsou sestaveny na základě hrubých výpočtů. Rámcově shrnuté stavební úpravy propočtu vycházejí z obsahu výkresu č. 46.

Položkový rozpočet, resp. propočet, byl vytvořen v rozpočtovacím programu RTS Stavitel+, který je založen na práci s cenovou soustavou RTS DATA. Propočet je zpracován bez zohlednění různých sazeb DPH u jednotlivých položek. Celková částka propočtu, skládajícího se ze tří částí – hlavní a přidružené stavební výroby a montáže, je stanovena bez DPH. Celý položkový rozpočet je součástí přílohové části práce – viz příloha č. 2.

Cena úpravy bezbariérového pokoje a přidružených místností je vyčíslena na **303 875,- Kč** bez DPH, z čehož představuje:

- HSV 154 757,- Kč,
- PSV 145 854,- Kč,
- a MON 3 264,- Kč.

6 Závěr

Práce byla vytvořena v návaznosti na požadavek Moravskoslezského krajského úřadu, jakožto zřizovatele Slezské nemocnice v Opavě. Jedním z cílů Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 je zpřístupnění zdravotnických staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jakožto opatření, které směřuje k cíli je nutné prověření stávajícího stavu nemocnice. Analýza byla zaměřena na nejvýznamnější, krajským úřadem vytipované, oddělení nemocnice. Průzkum oddělení, z hlediska bezbariérového vstupu, užívání komunikačních prostorů a hygienických zařízení, byl umožněn na základě vstřícné spolupráce s technickým oddělením nemocnice a přímými zaměstnanci oddělení. Obohacením průzkumu byla konfrontace praktických zkušeností zaměstnanců a bezbariérového užívání, které je mimochodem mnohdy chápáno mylně. V řadě případů se průzkum setkává s nepochopením daných zásad a předpokladů bezbariérového užívání ze strany zaměstnanců. Mnohdy není ze strany personálu zvláštním nárokům na prostředí přikládán význam.

Průzkumem byly shromážděny údaje, rozměry a fotografie, na jejichž základu mohlo dojít k rozboru a posouzení prostředí z pohledu osob se zvláštními potřebami umožňující volný, samostatný pohyb bez bariér tak, jak je stanoveno v klíčovém předpisu zabývajícím se bezbariérovostí, vyhlášce č. 398/2009 Sb. Výchozími podklady ke zpracování byly tabulkové formuláře pro zaznamenání získaných informací a evakuační plány poskytnuté nemocnicí. Vzhledem k charakteru použití plánků, kvalitě a stáří, mnohdy neodpovídaly skutečnosti a stěžovaly průběh zpracování analýzy. V kombinaci s fotografiemi byly vytvořeny tzv. katalogové listy, znázorňující problémy v bezbariérovém užívání, včetně kótovaných detailů zpřístupněných hygienických zařízení, doplněných slovními popisy a porovnáním se „ideálním“ stavem korespondujícím s legislativními prostředím. V této spojitosti byly vytvořeny obecné návrhy úprav, které by vedly k zpřístupnění oddělení. Katalogové listy analýzy zpracované, jakožto výstup analýzy pro krajský úřad byly transformovány do výkresů a přílohové části práce navazující na textovou část a formuláře v příloze.

Před samotným popisem analyzovaných oddělení je do textové části zahrnuto teoretické východisko problematiky, které má vést k pochopení významu a potřeby budování bezbariérového prostředí. Jsou přiblíženy závazné a doporučující dokumenty zabývajících se bezbariérovostí stejně jako zásady vybavení a uspořádání prostorů z nich vyplývající.

U vybraného oddělení byla navržena podrobnější úprava, která by umožnila pacientům bezbariérové užívání komunikací, záchodů a sprch. Úpravy jsou podmíněny významným zásahem do stavebních a technických konstrukcí. Daní za vytvoření podmínek pro bezbariérové a zároveň efektivnější pracovní prostředí je snížení celkové kapacity lůžek.

Vypracováním analýzy byl splněn hlavní cíl práce, resp. krajského plánu, z něhož vzešel. Analýza je prvotním krokem vedoucím k uvědomění se problematiky a řešení způsobu odstranění nalezených problémů v přístupnosti nemocnici, ze strany kraje i samotné nemocnice. Vzhledem k předpokládaným finančním nárokům na úpravy a způsobu financování nemocnice, je klíčovým faktorem právě přístup krajského úřadu k nepříznivým výsledkům analýzy bezbariérovosti nemocnice a snaha o nápravu nevyhovujícího stavu.

7 Seznam použitých informačních zdrojů

Tištěné publikace

- [1] ZDAŘILOVA, R. *Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb*. 1. vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT. 2011. 208 stran.
ISBN 978-80-87438-17-6
- [2] KOL. AUTORŮ. *ARJO Průvodce pro architekty a projektanty*. ARJO. 2005. 166 s.
IBSN 91-975276-0-2

Právní předpisy a technické normy

- [3] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Parlament ČR. 2006.
- [4] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2009.
- [5] Vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2009.
- [6] Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Ministerstvo zdravotnictví. 2012.
- [7] Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy. 2015.
- [8] ČSN P ISO 21542 *Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí*. Praha: ÚNMZ. 2013. 144 s. Třídící znak 93526.
- [9] ČSN 73 4108 *Hygienická zařízení a šatny*. Praha: ÚNMZ. 2013. 44 s. Třídící znak 92211.

Internetové zdroje

- [10] Vláda České Republiky. *Úmluva o právech osob se zdravotním postižením* [online]. 2010 [cit 2016-09-09]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-oprava-prekladu-ve-sbirce.pdf>.

- [11] MAKOVCOVÁ, S. *Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením*. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 2011 [cit 2016-09-09]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10775/umluva_info_160511.pdf.
- [12] Vláda České Republiky. *Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020* [online]. 2015 [cit 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf.
- [13] Moravskoslezský kraj. *Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020* [online]. 2014 [cit 2016-09-23]. Dostupné z: http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/wai_kvpv_14-20.pdf.
- [14] Slezská nemocnice v Opavě. *O nemocnici* [online]. 2012 [cit 2016-09-18]. Dostupné z: <http://www.nemocnice.opava.cz/>.
- [15] iOpavsko.cz s.r.o. *Slezská nemocnice v Opavě – zdravotní péče pro Vás* [online]. 2015 [cit 2016-09-18]. Dostupné z: http://www.firemni-akce.eu/docs/SNO_brozura_A5.pdf.
- [16] Pražská organizace vozíčkářů, z.s. *Metodika kategorizace přístupnosti objektů* [online]. 2016 [cit 2016-08-15]. Dostupné z: <http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika>.
- [17] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. *Mapování přístupnosti prostředí* [online]. 2016 [cit 2016-08-15]. Dostupné z: <http://www.mmr.cz/getmedia/8cbe5e7c-94bd-433c-99dc-e80cb222af66/Mapovani-pristupnosti-prostredi.pdf>.
- [18] Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých osob ČR. *Navigace* [online]. 2016 [cit 2016-09-30]. Dostupné z: <https://www.sons.cz/navigace>.
- [19] Český statistický úřad. *Se zdravotním postižením žije každý desátý občan ČR* [online]. 2014 [cit 2016-09-03]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/czso/se_zdravotnim_postizenim_zije_kazdy_desaty_obcan_cr_20140416.
- [20] ArjoHuntleigh s.r.o. *Vítejte v ArjoHuntleigh* [online]. 2016 [cit 2016-10-15]. Dostupné z: <http://www.arjohuntleigh.net/cz/default.asp>.
- [21] INVISTA Craft, s.r.o. – ACROVYN. *Prvky pro ochranu stěn a rohů* [online]. 2016 [cit 2016-10-18]. Dostupné z: <http://www.acrovyn.cz/>

8 Seznam obrázků

- Obr. 1 *Kategorizace přístupnosti objektu: přístupný, částečně přístupný, obtížně přístupný nebo nepřístupný, zdroj: [16]*
- Obr. 2. *Vhodné osazení: 1-požárního hlásiče, 2 – hasicího přístroje, 3 – měřiče, 4 – ovladače, 5 - zásuvky, z pohledu osoby na vozíku, zdroj: [8]*
- Obr. 3 a 4. *Hlavní vstup do nemocnice; informační tabule o areálu nemocnice, zdroj: vlastní fotografie*
- Obr. 5 *Mapa areálu s vyznačením řešených pavilonů; zdroj: vlastní nákres*
- Obr. 6 *Vana Classic Line; prostorové požadavky vany; zdroj: [20]*
- Obr. 7 *Multifunkční hygienické křeslo Carendo; prostorové požadavky křesla; zdroj: [20]*
- Obr. 8 *Ukázka baktericidního madla MCE 40/45; řez madlem; zdroj: [21]*

9 Seznam tabulek

Tab. 1 *Cena za použité prvky ACROVYN*

10 Seznam příloh

Příloha č. 1 *Fotodokumentace vstupu do jednotlivých pavilonů, vyhrazených parkovacích stání a komunikačních prostorů*

- Pavilon F
- Pavilon H
- Pavilon L
- Pavilon M
- Pavilon N
- Pavilon V

Příloha č. 2 *Položkový rozpočet – Bezbariérový pokoj s koupelnou a přidružené místnosti*

Příloha č. 3 *Formuláře analyzovaných pavilonů a oddělení*

Formuláře jednotlivých pavilonů v posloupnosti F, H, L, M, N, V jsou řazeny v následujícím sledu:

- OBJEKT,
- VÝTAH,
- PLOŠINA,
- VSTUP,
- SRPCHA,
- a WC.

11 Seznam výkresové části

číslo výkresu	Název výkresu	měřítko	formát výkresu
1	ŠIRŠÍ VZTAHY AREÁLU NEMOCNICE	1:2000	A3
2	ZASTÁVKA "NEMOCNICE" - VE SMĚRU DO CENTRA	1:2000	A3
3	ZASTÁVKA "NEMOCNICE" - VE SMĚRU Z CENTRA	1:2000	A3
4	PŘÍSTUP AREÁLU - TRASY OD ZASTÁVEK MHD	1:2000	A3
5	POHYB PO AREÁLU, 1. část	1:2600	A3
6	POHYB PO AREÁLU, 2. část	1:2600	A3
7	PAVILON F, GDO - lůžková část, 1. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A3
8	PAVILON F, GDO - lůžková část, 1. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2	1:40	A3
9	PAVILON H, Nefrologická ambulance, 1. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A4
10	PAVILON H, Nefrologická ambulance, 1. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2	1:40	A3
11	PAVILON H, Rehabilitační oddělení, 1. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A3
12	PAVILON H, Rehabilitační oddělení, 1. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1	1:40	A3
13	PAVILON H, Hemodialyzační oddělení - stanice, 2. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A3
14	PAVILON H, Hemodialyzační oddělení - stanice, 2. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1	1:40	A3
15	PAVILON L, GDO - lůžková část L3, 3. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, 1. část	1:400	A3
16	PAVILON L, GDO - lůžková část L3, 3. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, 2. část	1:400	A3
17	PAVILON L, GDO - lůžková část L3, 3. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1	1:40	A3
18	PAVILON L, GDO - lůžková část L3, 3. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 2	1:40	A3
19	PAVILON M, Dětské oddělení - ambulance, 1. NP VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, DETAIL 1	1:400/1:40	A3
20	PAVILON M, Dětské oddělení - M4 - lůžková část, 2. NP	1:400	A3


	<i>VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>		
21	<i>PAVILON M, Dětské oddělení - M4 - lůžková část, 2. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1</i>	1:40	A3
22	<i>PAVILON M, Dětské oddělení - M2 - lůžková část, 3. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
23	<i>PAVILON M, Dětské oddělení - M2 - lůžková část, 3. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
24	<i>PAVILON N, Interní oddělení - ambulance, 1. NP VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, DETAIL 1</i>	1:400/1:40	A3
25	<i>PAVILON N, Interní oddělení - N2 - lůžková část, 4. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
26	<i>PAVILON N, Interní oddělení - N2 - lůžková část, 4. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
27	<i>PAVILON N, Interní oddělení - N2 - lůžková část, 4. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 3</i>	1:40	A3
28	<i>PAVILON V/A, Ambulance, 1. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
29	<i>PAVILON V/A, Ambulance, 1. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
30	<i>PAVILON V/B, Odborné chirurgické ambulance, 2. NP VSTUP, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, DETAIL 1</i>	1:400/1:40	A3
31	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lůžková část, 1. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
32	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lůžková část, 1. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
33	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V2 - muži - lůžková část, 2. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
34	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V2 - muži - lůžková část, 2. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
35	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V3 - lůžková část, 3. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
36	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V3 - lůžková část, 3. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2</i>	1:40	A3
37	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V4 - lůžková část, 3. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3
38	<i>PAVILON V/D, Chirurgie V4 - lůžková část, 3. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1</i>	1:40	A3
39	<i>PAVILON V/C, Urologie - lůžková část, 2. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY</i>	1:400	A3

40	PAVILON V/C, Urologie - lůžková část, 2. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL A FOTODOKUMENTACE	1:40	A3
41	PAVILON V/C, Ortopedie - lůžková část, 2. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A3
42	PAVILON V/C, Ortopedie - lůžková část, 2. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2	1:40	A3
43	PAVILON V/C, Neurologie - lůžková část, 4. NP VSTUP A KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	1:400	A3
44	PAVILON V/C, Neurologie - lůžková část, 4. NP HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, DETAIL 1 A 2	1:40	A3
45	PAVILON V/D, Chirurgie VI - ženy - lůžková část, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDĚLENÍ - VYZNAČENÍ ŘEŠENÝCH DETAILŮ	1:400	A4
46	PAVILON V/D, Chirurgie VI - ženy - lůžková část, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDĚLENÍ - BEZBARIÉROVÝ POKOJ	1:50	A2
47	PAVILON V/D, Chirurgie VI - ženy - lůžková část, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDĚLENÍ - BEZBARIÉROVÝ POKOJ-2	1:50	A3
48	PAVILON V/D, Chirurgie VI - ženy - lůžková část, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDĚLENÍ - WC, SPRCHY	1:50	A2
49	PAVILON V/D, Chirurgie VI - ženy - lůžková část, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDĚLENÍ - KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	1:50	A3

Příloha č. 1

**Fotodokumentace vstupu do jednotlivých pavilonů, vyhrazených
parkovacích stání a komunikačních prostorů**


Pavilon F

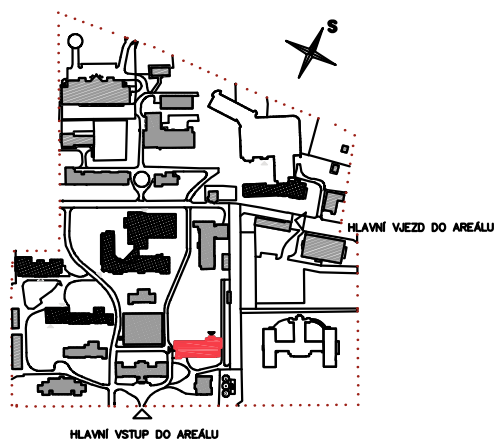

ČELNÍ PODHLED NA VSTUP




BOČNÍ PODHLED NA VSTUP

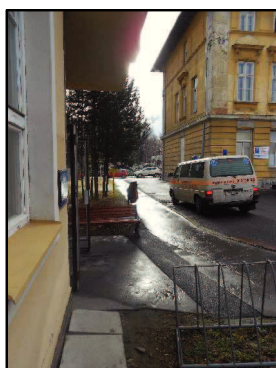

BOČNÍ PODHLED NA VSTUP



ZVONEK

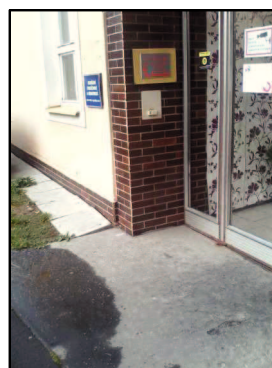


PARKOVACÍ MÍSTA PRO GDO



PARKOVACÍ MÍSTA PRO GDO



KOMUNIKAČNÍ HALA

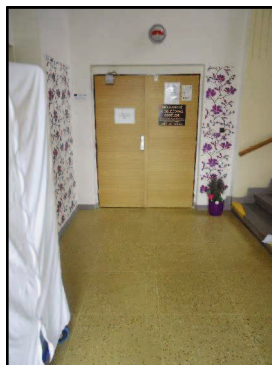


KOMUNIKAČNÍ HALA



ZVONEK GDO



Pavilon H

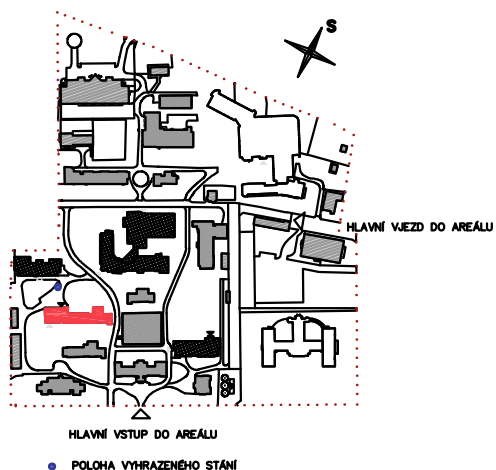

ČELNÍ PODHLED NA VSTUP



ČELNÍ PODHLED NA VSTUP




BOČNÍ PODHLED NA VSTUP



BOČNÍ PODHLED NA VSTUP



KOMUNIKAČNÍ HALA

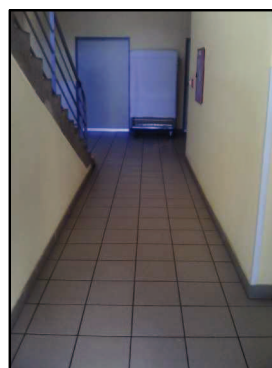

KOMUNIKAČNÍ HALA – VÝTAH



KOMUNIKAČNÍ HALA




KOMUNIKAČNÍ HALA – SCHODIŠTĚ




BARIÉROVÝ VSTUP




BARIÉROVÝ VSTUP

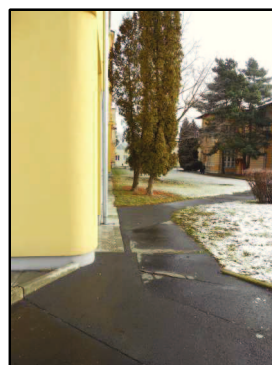


Pavilon L

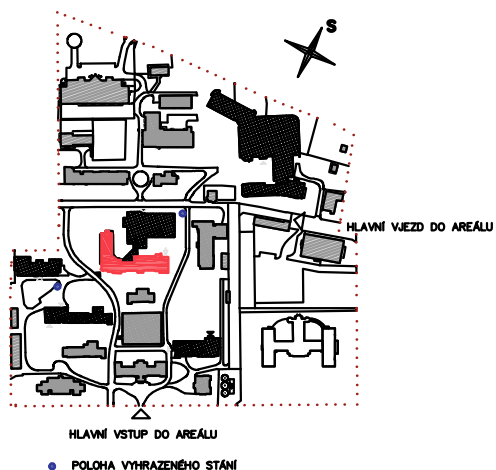

NEVEŘEJNÝ VSTUP

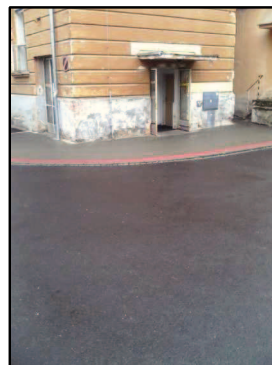

ČELNÍ POHLED NA VSTUP

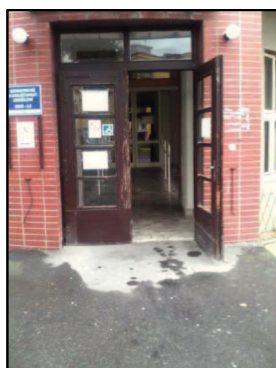


BOČNÍ POHLED NA VSTUP



POHLED DO ZÁDVEŘÍ





POHLED DO ZÁDVEŘÍ

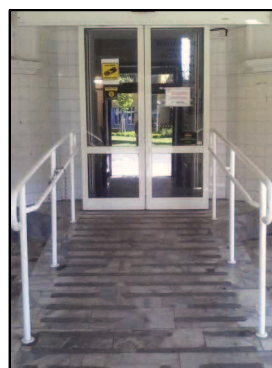


RAMPA V ZÁDVEŘÍ




POHLEDY NA KOMUNIKAČNÍ HALU PŘÍZEMÍ

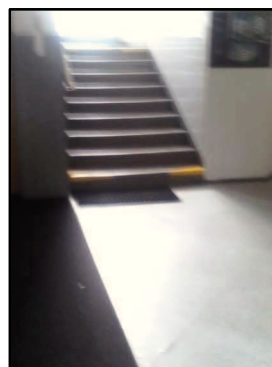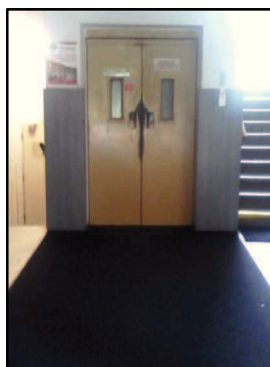


VYHRAZENÉ STÁNÍ U PAV. M •

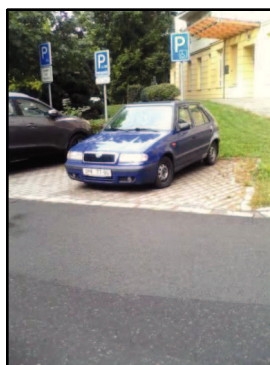


VYHRAZENÉ STÁNÍ U PAVILONU N •

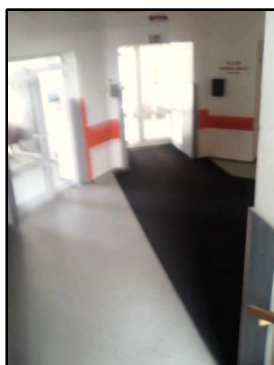

Pavilon M

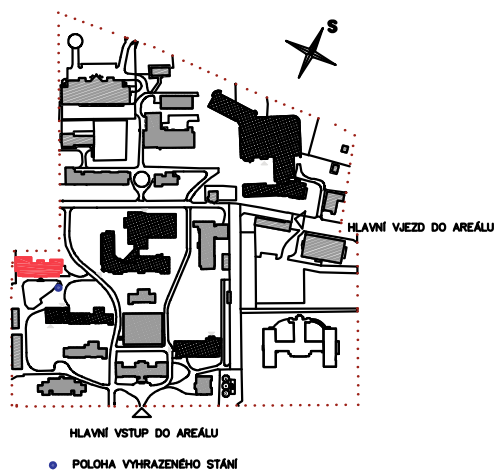

ČELNÍ PODHLED NA VSTUP

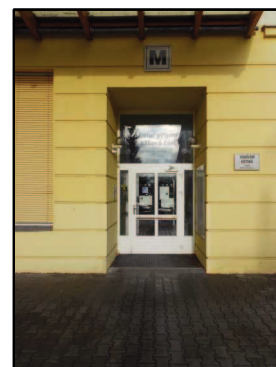

ČELNÍ PODHLED NA VSTUP



BOČNÍ PODHLED NA VSTUP



BOČNÍ PODHLED NA VSTUP




BARIÉROVÝ VSTUP – AMBULANCE




BARIÉROVÝ VSTUP




VYHRAZENÉ STÁNÍ •

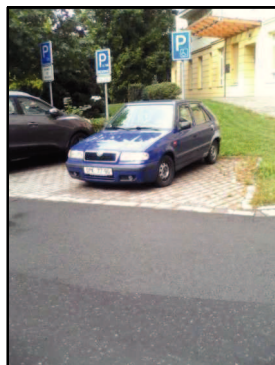

KOMUNIKAČNÍ HALA

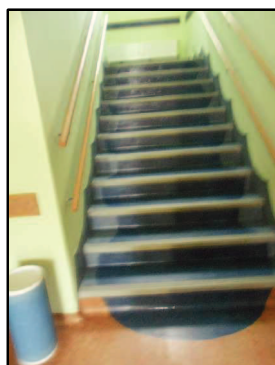

Pavilon N

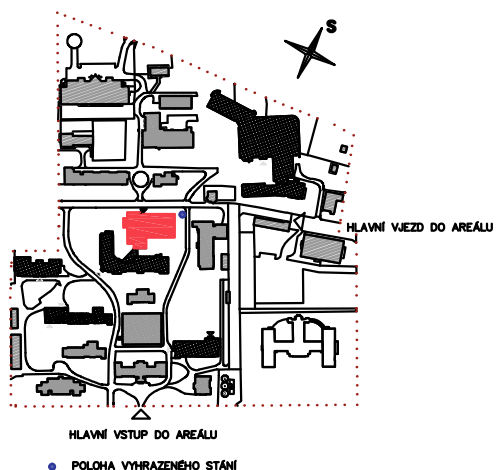

PŘÍJEZD SANITEK – VLASTNÍ VSTUP



ČELNÍ PODHLED NA VSTUP



BOČNÍ PODHLED NA VSTUP






BOČNÍ PODHLED NA VSTUP




VYHRAZENÉ STÁNÍ •



FOTODOKUMENTACE KOMUNIKAČNÍ HALY A SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU PAVILONU

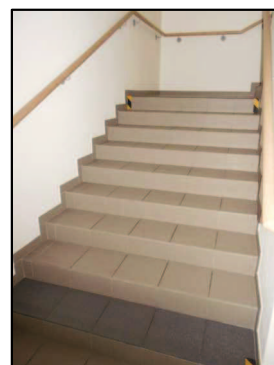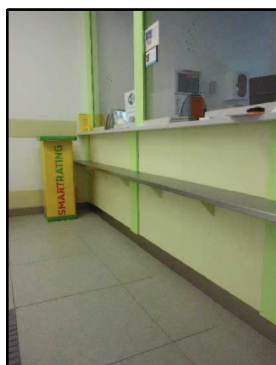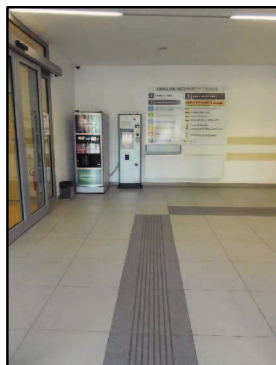

Pavilon V

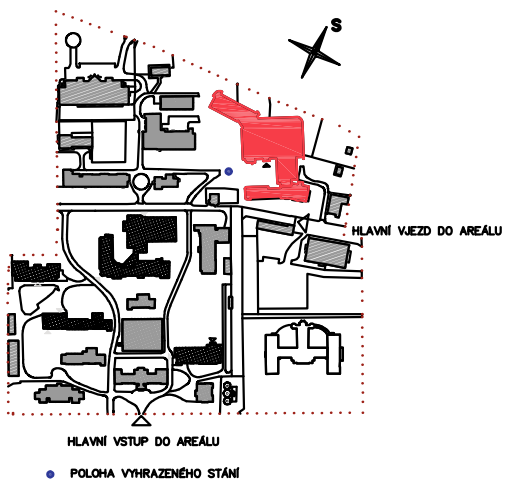

ČELNÍ PODHLED NA VSTUP



ORIENTAČNÍ MAJÁČEK



BOČNÍ PODHLED NA VSTUP




BOČNÍ PODHLED NA VSTUP




PŘÍJEZDOVÁ PLOCHA
PŘED PAVILONEM




VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

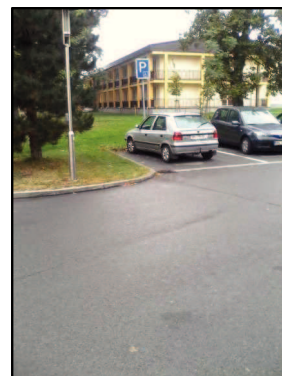

KOMUNIKAČNÍ HALA V/A

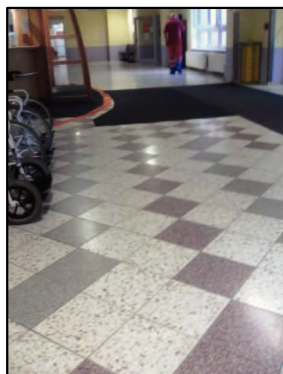


CESTA KE KOMUNIKAČNÍ HALE V/C

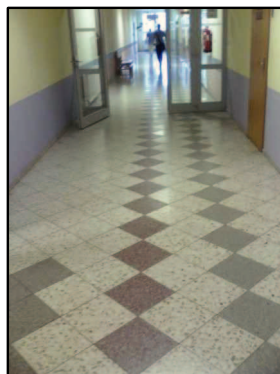


KOMUNIKAČNÍ HALA V/C



CESTA KE KOMUNIKAČNÍ HALE V/B

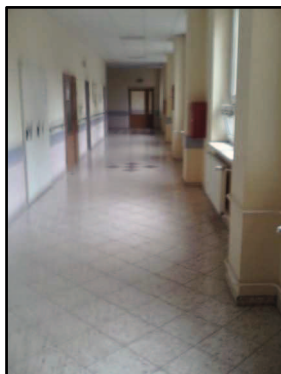

KOMUNIKAČNÍ HALA V/B (ZA V/D)

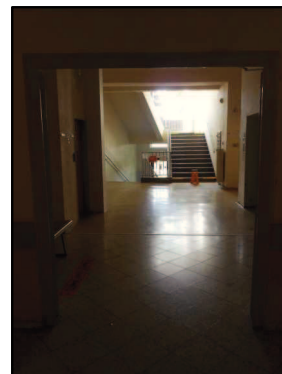

Příloha č. 2

Položkový rozpočet – Bezbariérový pokoj s koupelnou a přidružené místnosti

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Bezbariérový pokoj s koupelnou a přidružené místnosti	
Objednatel:	Slezská nemocnice v Opavě, p.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracovala: Eva Pavlíková			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	69 862,86	84 893,87	154 756,74
PSV	106 110,05	39 744,28	145 854,33
MON	720,00	2 544,00	3 264,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	176 692,91	127 182,15	303 875,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		303 875,07 CZK	
v Opavě dne 20.11.2016			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	50 268,57	22 858,88	73 127,45
4	Vodorovné konstrukce	HSV	857,43	4 822,77	5 680,20
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	16 852,40	40 687,30	57 539,70
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 077,42	11 768,77	12 846,19
97	Prorážení otvorů	HSV	807,04	4 756,15	5 563,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 320,63	3 174,87	8 495,50
722	Vnitřní vodovod	PSV	521,12	2 581,28	3 102,40
725	Zařizovací předměty	PSV	27 851,48	4 583,02	32 434,50
726	Instalační prefabrikáty	PSV	3 795,21	739,79	4 535,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	160,15	6 990,55	7 150,70
767	Konstrukce zámečnické	PSV	0,00	1 250,00	1 250,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	442,15	2 437,93	2 880,08
776	Podlahy povlakové	PSV	9 077,29	5 103,00	14 180,29
781	Obklady keramické	PSV	180,22	5 076,04	5 256,26
784	Malby	PSV	58 761,80	7 807,80	66 569,60
M21	Elektromontáže	MON	720,00	2 544,00	3 264,00
Cena celkem			176 692,91	127 182,15	303 875,07

Položkový rozpočet

S:	Bezbariérový pokoj s koupelnou a přidružené místnosti - Chirurgie V1 - lůžkové oddělení
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				73 127,45		50 268,57		22 858,88		16,04
1		Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	67,73000	659,00	44 634,07	451,79	30 599,74	207,21	14 034,33	0,17	11,83
2		Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	10,08000	424,50	4 278,96	258,47	2 605,38	166,03	1 673,58	0,09	0,93
3		Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	1,00000	258,00	258,00	162,60	162,60	95,40	95,40	0,03	0,03
4		Zdivo POROTHERM 36,5 Profi P10, tl. 365 mm	m2	5,27000	1 106,00	5 828,62	834,45	4 397,55	271,55	1 431,07	0,31	1,62
5		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	11,00000	806,00	8 866,00	692,82	7 621,02	113,18	1 244,98	0,09	0,99
6		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm, osazení	kus	11,00000	75,10	826,10	0,00	0,00	75,10	826,10	0,00	0,00
7		Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm, pro orientované uložení	kus	11,00000	258,00	2 838,00	185,10	2 036,10	72,90	801,90	0,04	0,40
8		Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5	m2	4,70000	1 191,00	5 597,70	605,57	2 846,18	585,43	2 751,52	0,05	0,24
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 680,20		857,43		4 822,77		0,14
9		Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných do 3,0 t	kus	2,00000	1 090,00	2 180,00	31,41	62,82	1 058,59	2 117,18	0,02	0,05
10		Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm	m2	7,40000	473,00	3 500,20	107,38	794,61	365,62	2 705,59	0,01	0,09
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				57 539,70		16 852,40		40 687,30		3,37
11		Omítka jádrová Salith VC ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	161,00000	155,50	25 035,50	48,06	7 737,66	107,44	17 297,84	0,02	2,58
12		Omítka stropů štuková Salith VJ ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	7,70000	140,00	1 078,00	19,76	152,15	120,24	925,85	0,00	0,02
13		Omítka zatíraná Salith MSP ručně	m2	160,00000	186,50	29 840,00	53,07	8 491,20	133,43	21 348,80	0,00	0,64
14		Omítka stropů jádrová Salith VC ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	7,70000	206,00	1 586,20	61,22	471,39	144,78	1 114,81	0,02	0,13
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 846,19		1 077,42		11 768,77		0,04
15		Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	9,47000	665,00	6 297,55	30,41	287,98	634,59	6 009,57	0,00	0,01
16		Bourání cihelných klenbových pásů	m3	2,29000	881,00	2 017,49	47,84	109,55	833,16	1 907,94	0,00	0,00
17		Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 10 kg/m	t	0,08400	11 280,00	947,52	1 806,80	151,77	9 473,20	795,75	0,08	0,01
18		Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	4,30000	128,50	552,55	0,00	0,00	128,50	552,55	0,00	0,00
19		Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	19,60	39,20	0,00	0,00	19,60	39,20	0,00	0,00
20		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,40000	196,50	864,60	23,81	104,76	172,69	759,84	0,00	0,00
21		Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	19,53000	97,50	1 904,18	19,56	382,01	77,94	1 522,17	0,00	0,02

22		Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	3,00000	34,20	102,60	9,14	27,42	25,06	75,18	0,00	0,00
23		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	120,50	120,50	13,93	13,93	106,57	106,57	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 563,20		807,04		4 756,15		0,09
24		Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,56000	902,00	1 407,12	43,38	67,67	858,62	1 339,45	0,00	0,00
25		Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	3,60000	132,50	477,00	0,00	0,00	132,50	477,00	0,00	0,00
26		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 10 %	m2	1,08000	15,20	16,42	0,00	0,00	15,20	16,42	0,00	0,00
27		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,48000	70,90	317,63	0,00	0,00	70,90	317,63	0,00	0,00
28		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,00000	320,00	960,00	0,00	0,00	320,00	960,00	0,00	0,00
29		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,00000	205,00	615,00	0,00	0,00	205,00	615,00	0,00	0,00
30		Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	5,05000	350,50	1 770,03	146,41	739,37	204,09	1 030,65	0,02	0,09
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 495,50		5 320,63		3 174,88		0,01
31		Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,50000	179,00	1 521,50	63,99	543,92	115,01	977,59	0,00	0,00
32		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	481,50	963,00	226,54	453,08	254,96	509,92	0,00	0,00
33		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	6,00000	761,00	4 566,00	495,79	2 974,74	265,21	1 591,26	0,00	0,01
34		Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. HL 300	kus	1,00000	1 445,00	1 445,00	1 348,89	1 348,89	96,11	96,11	0,00	0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 102,40		521,12		2 581,28		0,00
35		Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	16,00000	132,00	2 112,00	6,60	105,60	125,40	2 006,40	0,00	0,00
36		Izolace nápleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	16,00000	61,90	990,40	25,97	415,52	35,93	574,88	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				32 434,50		27 851,48		4 583,02		0,05
37		Klozet závěsný MIO + sedátko, bílý	soubor	1,00000	4 625,00	4 625,00	4 270,14	4 270,14	354,86	354,86	0,02	0,02
38		Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00000	2 135,00	2 135,00	1 733,59	1 733,59	401,41	401,41	0,02	0,02
39		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	560,00	560,00	79,31	79,31	480,69	480,69	0,00	0,00
40		Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00000	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
41		Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	551,00	551,00	142,80	142,80	408,20	408,20	0,00	0,00
42		Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	2,00000	590,00	1 180,00	484,28	968,56	105,72	211,44	0,00	0,00
43		Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm	soubor	1,00000	607,00	607,00	501,28	501,28	105,72	105,72	0,00	0,00
44		Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm	soubor	1,00000	607,00	607,00	501,28	501,28	105,72	105,72	0,00	0,00
45		Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	4,00000	2 045,00	8 180,00	1 923,26	7 693,04	121,74	486,96	0,00	0,01
46		Sedátko sklopné bílé Novaservis	soubor	1,00000	2 710,00	2 710,00	2 508,17	2 508,17	201,83	201,83	0,00	0,00
47		Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	1,00000	116,00	116,00	10,40	10,40	105,60	105,60	0,00	0,00
48		Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	1,00000	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		Držák toaletního papíru nerez SLZN 26	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20	kus	1,00000	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 04 2 díly 1 l	kus	1,00000	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	1,00000	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53		Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19	kus	1,00000	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, základní	kus	1,00000	1 036,00	1 036,00	880,62	880,62	155,38	155,38	0,00	0,00
55		Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00	1 459,95	1 459,95	188,05	188,05	0,00	0,00
56		Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	268,00	268,00	59,48	59,48	208,52	208,52	0,00	0,00
57		Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	237,00	237,00	84,51	84,51	152,49	152,49	0,00	0,00
58		Sífon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	1,00000	422,00	422,00	343,19	343,19	78,81	78,81	0,00	0,00
59		Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000	254,00	254,00	175,19	175,19	78,81	78,81	0,00	0,00
60		Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00000	253,50	253,50	134,97	134,97	118,53	118,53	0,00	0,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				4 535,00		3 795,21		739,79		0,02
61		Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	1,00000	4 535,00	4 535,00	3 795,21	3 795,21	739,79	739,79	0,02	0,02
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 150,70		160,15		6 990,55		0,00
62		Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00
63		Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	4,00000	417,50	1 670,00	0,00	0,00	417,50	1 670,00	0,00	0,00
64		Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	248,50	1 242,50	0,00	0,00	248,50	1 242,50	0,00	0,00
65		Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním	m	16,80000	159,00	2 671,20	9,26	155,57	149,74	2 515,63	0,00	0,00
66		Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	1,00000	651,00	651,00	4,58	4,58	646,42	646,42	0,00	0,00
67		Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00000	128,00	512,00	0,00	0,00	128,00	512,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 250,00		0,00		1 250,00		0,00
68		Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	5,00000	250,00	1 250,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 880,08		442,15		2 437,93		0,02
69		Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	7,40000	37,70	278,98	21,68	160,43	16,02	118,55	0,00	0,00
70		Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	7,40000	351,50	2 601,10	38,07	281,72	313,43	2 319,38	0,00	0,02
Díl:	776	Podlahy povlakové				14 180,29		9 077,29		5 103,00		0,09
71		Provedení penetrace podkladu	m2	25,20000	15,20	383,04	0,00	0,00	15,20	383,04	0,00	0,00
72		Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	25,20000	486,00	12 247,20	360,21	9 077,29	125,79	3 169,91	0,00	0,09
73		Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2	m2	49,55000	24,80	1 228,84	0,00	0,00	24,80	1 228,84	0,00	0,00
74		Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	38,70000	8,30	321,21	0,00	0,00	8,30	321,21	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				5 256,26		180,22		5 076,04		0,00
75		Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	11,07000	32,30	357,56	16,28	180,22	16,02	177,34	0,00	0,00
76		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	11,70000	407,00	4 761,90	0,00	0,00	407,00	4 761,90	0,00	0,00
77		Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	0,80000	171,00	136,80	0,00	0,00	171,00	136,80	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				66 569,60		58 761,80		7 807,80		1,72
78		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	182,00000	12,90	2 347,80	3,01	547,82	9,89	1 799,98	0,00	0,01

79		Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	182,00000	38,40	6 988,80	5,39	980,98	33,01	6 007,82	0,00	0,03
80		Tyč průřezu HEB 300, hrubé, jakost oceli 11 375	t	1,46000	22 400,00	32 704,00	22 400,00	32 704,00	0,00	0,00	1,00	1,46
81		Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	630,00	1 260,00	630,00	1 260,00	0,00	0,00	0,01	0,02
82		Zárubeň ocelová H 95 1100x1970x95 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	673,00	1 346,00	673,00	1 346,00	0,00	0,00	0,01	0,02
83		Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 110x197 lak	kus	2,00000	1 711,00	3 422,00	1 711,00	3 422,00	0,00	0,00	0,03	0,06
84		Okno plastové 2 křídlové ROPLASTO 2100x2100 O+OS	kus	1,00000	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,04	0,04
85		Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	1,00000	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,02	0,02
86		Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	2,00000	840,00	1 680,00	840,00	1 680,00	0,00	0,00	0,02	0,03
87		Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	1,00000	616,00	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,01	0,01
88		Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm OS	kus	1,00000	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,01	0,01
89		Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm O, S	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Díl:	M21	Elektromontáže				3 264,00		720,00		2 544,00		0,00
90		Vodič CYY 2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	120,00000	21,20	2 544,00	0,00	0,00	21,20	2 544,00	0,00	0,00
91		Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2	m	120,00000	6,00	720,00	6,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 3

Formuláře analyzovaných pavilonů a oddělení

Formuláře jednotlivých pavilonů v posloupnosti F, H, L, M, N, V jsou řazeny v následujícím sledu:

OBJEKT,

VÝTAH,

PLOŠINA,

VSTUP,

SRPCHA,

a WC.

Název objektu: **Pavilon F – geriatrické a doléčovací oddělení**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

Parkování	ano / <u>ne</u>		popis: <i>před objektem není vyhrazeno bezbariérové stání</i>									
Obtížný povrch	<u>ano</u> / ne		popis: <i>nerovný živičný povrch</i>									
Sklon	<u>ano</u> / ne		popis: <i>mírný sklon ke vstupu, vyhovuje požadavku max. 1:50 v jednom směru</i>									
Vstup hlavní	počet schodů:		<i>bez schodů</i>									
	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm				
	převýšení (práh):		<u>ano</u> / ne		výška:		10 mm					
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí									
			výška:		1180 mm		odsazení od rohu:		370 mm			
			umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>							
	nika:		ano / <u>ne</u>									
	dveře:		šířka:		- mm	hloubka:		- mm				
			jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové									
			otevírání <u>mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)									
			otevírání <u>ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany									
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1480 mm					
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm					
	madlo:		ano / <u>ne</u>		vně / uvnitř		výška:		- mm			
	zádveří:	<u>ano</u> / ne	šířka:		2740 mm		hloubka:		1900 mm			
dveře zádveří:		jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové										
		otevírání <u>mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)										
		otevírání ze zádveří / <u>do zádveří</u> / do stran/ do strany										
		průjezdová šířka hlavního křídla:				1250 mm						
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm						
		madlo:		ano / <u>ne</u>		vně / uvnitř		výška:		- mm		
Vstup vedlejší	vyznačen:		ano / <u>ne</u> <i>není vyznačen další bezbariérový vstup do objektu</i>									
	počet schodů:		<i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>									
	rozměry 1. schodu:		šířka:		mm		hloubka:		mm	výška:		mm
	rozměry 2. schodu:		šířka:		mm		hloubka:		mm	výška:		mm
	rozměry 3. schodu:		šířka:		mm		hloubka:		mm	výška:		mm
	převýšení (práh):		ano / ne			výška:			mm			
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí									
			výška:		mm		odsazení od rohu:		mm			
			umístění:		vpravo/ vlevo							
	dveře		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové									
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)									
			otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany									
			průjezdová šířka hlavního křídla:				mm					
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm					
			madlo:		ano / ne		vně / uvnitř		výška:		mm	
zádveří:	ano / ne	šířka:		mm		hloubka:		mm				
dveře zádveří:		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové										

		otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		otevírání ze zádveří / do zádveří / do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm
		madlo:	<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška: mm

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	plocha pod rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	podesty:					ano /ne
	povrch:	kluzký / drsný	popis:			
	šířka min.:	mm	délka šikmá:	mm	sklon:	%
	madlo (zábradlí):		ano / ne	výška:	mm	
	zarážka proti vyjetí:		ano / ne			
	umístění rampy:					
Schody v interiéru	ano / <u>ne</u> (neslouží oddělení)			přímé / točité		
	popis:					
Zúžený průchod	ano / <u>ne</u> (méně než 800 mm)			kde:		
	Popis:					
Poznámky						

Název oddělení: **Lůžkové geriatrické a doléčovací odd.**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis:		
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:		
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí			
		výška:	1240* mm	odsazení od rohu:	220** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			750 mm
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			750 mm		
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí</i> <i>**zvonek umístěn nalevo od vypínače, výškové umístění není vhodné pro osobu na vozíku, tlačítko není zvýrazněno vůči podkladu</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, lesklý,</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý s lesklým nátěrem, nedostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	2420 mm			
	madlo***:	ano / ne	výška:	1100 mm	odsazení: 95 mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka</i> <i>*** po stranách chodby se nachází vizuálně kontrastní madla, které slouží mimo podporu také jako vodící linie</i> <i>v průchodu podél linie brání oboustranně rozmístěný mobiliář a cvičná rampa</i> <i>vedlejší chodba vedoucí ke koupelně a WC pacientů má šířku 1720 mm</i> <i>podlahová krytina není výrazně kontrastní vůči stěnám</i> <i>při kombinaci přirozeného a umělého osvětlení dochází k nepříjemným odleskům podlahy a stěn, které mohou slabozraké osoby mást</i>				

Název objektu: **Geriatrické a doléčovací oddělení F**
Datum a jméno mapovače: 23.3 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 1 ¹⁾						
	umístěna samostatně / <u>společně s WC</u> (1 sprchovací místo+ WC)						
Dveře	šířka:		1100 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:		1770 mm		hloubka:	3520 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená ²⁾ :	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm	
		box:	šířka:				- mm
	hloubka:					- mm	
	šířka vstupu:					- mm	
	zvýšená obruba:					- mm	
	sokl / schod		výška:				- mm
			šířka:				- mm
		hloubka:				- mm	
	přístup:		<u>volný</u> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
	Sprcha	typ:				ruční / pevná	
baterie:		typ:		<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:		1160* mm			
		vzdálenost od rohu:		320-> (k ose baterie) mm			
		umístění:		z boku / za zády			
		v dosahu sedátka:		ano / ne			
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>		délka:	300 mm	výška:	1060 mm
		umístění:		z boku / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné		délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:		z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:		šířka:		- mm		
			hloubka:		- mm		
			výška:		- mm		
	sklopné:				ano / ne		
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm		
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany:				- mm		
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne		
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	umístění madel:				z boku / za zády		
Doplňky	lehátko:				<u>ano</u> / ne		
	věšák:				<u>ano</u> / ne		
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> / <u>ne</u>		
	možnost zapůjčení:		<u>sprchovacího vozíku</u> / židle		<u>ano</u> / ne		
Poznámky	¹⁾ společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení, použití sprchy osobami na vozíku je omezené prostorovým uspořádáním; místnost je řešena z hlediska nezbytné asistence zdravotnického personálu při očištění pacienta						

²⁾pevné sedátko není součástí sprchy
*měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)

Název objektu: **Geriatrické a doléčovací odd. – (F)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1 ¹⁾					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>					
Dveře kabiny WC	šířka:			700 mm		
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>			
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince			
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1240* mm	
Kabina	šířka:			770 mm		
	hloubka:			1050 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			220 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			170 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			570 mm		
	výška sedátka:		410 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		1280 mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / <u>mechanické</u>		v pořádku / <u>obtížné</u>			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm
	osová vzdálenost madel:					- mm
Umyvadlo	výška umístění umyvadla ²⁾ :			760 mm		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla			610 mm		
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:		1170** mm	
	madlo:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:	<u>ano</u> / chybí		výška:	950 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí		výška:	980 mm	
Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	- mm
	koš:		<u>ano</u> / chybí (<i>koš s nášlapem</i>)			
	zrcadlo:	<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm	
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany		1400 mm	
	přebalovací pult:		<u>ano</u> / <u>ne</u>			
	překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní	
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:	1120 mm
	Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:			<u>ano</u> / <u>ne</u>	
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ umyvadlo je umístěno v Předsíni 1, společně pro 2 záchodové kabiny <i>*měřeno ke střední výšce tlačítka</i> <i>**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)</i>					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	(1030 v místě zúžení) 1240 mm
		hloubka:	3550 mm
	vstupní dveře:	šířka:	900 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně za dveřmi „WC PACIENTI“ jsou zpřístupněny 2 kabiny s WC		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
	pozn.		

Název objektu: **Pavilon H - rehabilitace**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

Parkování	ano / ne	popis: před objektem H a M je zřízeno 1 kolmé bezbariérové stání, splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm i sklon v příčném a podélném směru; opatřeno svislým (IP12+O1) i vodorovným (V10f) značením; v těsné blízkosti vstupu jsou vyhrazena pouze parkovací stání pro pacienty hemodialyzačního oddělení						
Obtížný povrch	ano / ne	popis: nerovný živičný povrch						
Sklon	ano / ne	popis: mírný směrem ke vstupu, vyhovuje požadavku max. 1:50 v jednom směru						
Vstup hlavní	počet schodů:		bez schodů					
	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm
	převýšení (práh):		ano / <u>ne</u>	výška:		mm		
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>					
			výška:	- mm	odsazení od rohu:	- mm		
			umístění:		vpravo/ vlevo			
	nika:		ano / <u>ne</u>					
			šířka:	- mm	hloubka:	- mm		
	dveře:		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové					
			otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)					
			otevírání ven / dovnitř / <u>do stran/</u> do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:		1380 mm			
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:		- mm			
			madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm	
	zádveří:		ano / <u>ne</u>	šířka:	- mm	hloubka:	- mm	
	(pozn. přímý vstup do komunikačního prostoru – výtah, schodiště)	dveře zádveří:		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové				
				otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)				
				otevírání ze zádveří / do zádveří / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:		mm				
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:		mm				
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm		
Vstup vedlejší	vyznačen:		ano / ne					
	počet schodů:		(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)					
	rozměry 1. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 2. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	převýšení (práh):		ano / ne	výška:		mm		
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>					
			výška:	mm	odsazení od rohu:	mm		
			umístění:		vpravo/ vlevo			
	dveře		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové					
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany					

		průjezdová šířka hlavního křídla:				mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm
	zádveří:	ano / ne	šířka:	mm	hloubka:	mm
	dveře zádveří:	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové				
		otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)				
		otevírání ze zádveří / do zádveří / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:				mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	plocha pod rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	podesty:					ano /ne
	povrch:	kluzký / drsný	popis:			
	šířka min.:	mm	délka šikmá:	mm	sklon:	%
	madlo (zábradlí):		ano / ne	výška:	mm	
	zarážka proti vyjetí:		ano / ne			
	umístění rampy:					
	Schody v interiéru	ano / ne		přímé / točité		
Zúžený průchod		ano / ne (méně než 800 mm)		kde:		
		Popis:				
Poznámky	vstup do rehabilitačního oddělení není řádně označen, hlavní označení na dveřích uvádí vstup do hemodialyzačního oddělení, na postranním zasklení je nepřehledně vyvěšena informace „REHABILITACE“					

Název objektu: **Pavilon H**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:	-	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra:	1.NP – 3. NP	
	dojezd na hlavních podezdávkách/dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano/ne		
		délka min. 1500 mm	ano/ne		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm	
Dveře	šířka:	šachetní :	1080 mm		
		klec:	- mm		
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
			jednokřídlé/dvoukřídlé		
			klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř	
		jednokřídlé / dvoukřídlé			
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1090* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1250 mm		
		hloubka:	2620 mm		
	průchozí:	ano / ne			
	druhé dveře na čelní stěně / boční stěně				
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			320 mm	
	výška horního tlačítka:			1270* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / chybí		
		fonetické (hlas):	ano / chybí		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška:	920 mm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		110 mm	
	zrcadlo:	ano / ne	naproti dveřím / na boční stěně		
	sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách	ano / ne	
		výška:	510 mm		
		šířka:	400 mm		
		hloubka:	400 mm		
		ovladač v dosahu:		ano / ne	
	Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka na rámu výtahu je umístěno digitální zobrazení polohy (patra) výtahu (bez fonetického doprovodu)			

Název oddělení: **Nefrologická ambulance**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí			
		výška:	1450* mm	odsazení od rohu:	220 mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1000 mm
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			600 mm		
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí (nevýrazné označení zvonku označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: rovný, celistvý, s mírným leskem			
	povrch stěn:	popis: omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří			
	šířka:	2500 mm			
	madlo:	ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	<i>Podél jedné z přirozených vodících linií je ponechán volný průchod</i>				

Název objektu: **Nefrologická ambulance (H) - ženy**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1							
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:					
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (pro ženy)							
Dveře kabiny WC	šířka			900 mm				
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné					
	madlo:		uvnitř / vně / chybí					
	označení na dveřích:		ano / chybí					
	vnější zámek:		západka / klíč / mince					
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince					
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1180* mm			
Kabina	šířka:			1710 mm				
	hloubka:			2260 mm				
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			1040 mm				
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			320 mm				
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm				
	výška sedátka:		530 mm					
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne					
Splachování WC	vzadu:	výška:		- mm				
	z boku:	výška:		1000* mm				
		vzdálenost od rohu:		550 mm				
	automatické / <u>mechanické</u>		v pořádku / obtížné					
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	830 mm	výška:	800 mm		
	2. madlo:	<u>sklopné</u> / pevné	délka:	840 mm	výška:	800 mm		
	osová vzdálenost madel:				620 mm			
	výška umístění umyvadla:				810 mm			
Umyvadlo	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				680 mm			
	baterie:		typ:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:		1300** mm			
	madlo:	ano / chybí	typ:		svislé / <u>vodorovné</u>			
			výška:		820 mm	délka:	400 mm	
	mýdelník:		ano / chybí		výška:		1000 mm	
	ručník:		ano / chybí		výška:		1150 mm	
	Doplňky	věšák:		ano / chybí (1 ks)		výška:		1480 mm
		koš:		ano / chybí (koš bez uzávěru)				
		zrcadlo:	ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			1490 mm	
pevné – výška spodní hrany				- mm				
přebalovací pult:		ano / <u>ne</u>						
překáží při obsluze WC:		ano / <u>ne</u>		sklopný / mobilní				
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:		1020* mm		
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				ano / <u>ne</u>			
Poznámky	koš zasahuje do manipulační plochy pro osoby na vozíku *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)							

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název objektu: **Nefrologická ambulance (H) - muži**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná (pro muže)					
Dveře kabiny WC	šířka			900 mm		
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / chybí			
	označení na dveřích:		ano / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince			
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1150* mm	
Kabina	šířka:			1750 mm		
	hloubka:			2380 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			260 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			1140 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm		
	výška sedátka:		520 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne			
Splachování WC	vzadu:	výška:		- mm		
	z boku:	výška:		970* mm		
		vzdálenost od rohu:		550 mm		
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	830 mm	výška:	820 mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	840 mm	výška:	820 mm
	osová vzdálenost madel:				610 mm	
	výška umístění umyvadla:				810 mm	
Umyvadlo	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				680 mm	
	baterie:		typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:			1270** mm
	madlo:	ano / chybí	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:		ano / chybí		výška:	950 mm
	ručník:		ano / chybí		výška:	1250 mm
	věšák:		ano / chybí		výška:	- mm
	koš:		ano / chybí (koš bez uzávěru)			
	zrcadlo:	ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			1500 mm
pevné – výška spodní hrany			- mm			
přebalovací pult:			ano / ne			
překáží při obsluze WC:			ano / ne	sklopný / mobilní		
signalizační nouzové tlačítko:			ano / ne	výška:	1000* mm	
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				ano / ne	
Poznámky	kabině je zřízena ruční sprcha - nevyhovuje požadavkům na bezbariérové užívání, baterie ve výšce 1170**mm, odsazená 420 mm od pravého rohu (k ose) *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Rehabilitační oddělení**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / interkom / chybí			
		výška:	1400* mm	odsazení od rohu:	210 mm
		umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
průjezdová šířka hlavního křídla:			1200 mm		
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			400 mm		
Poznámky	madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
	*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí (nevýrazné označení zvonku (bílý zvonek x bílá stěna)				
	označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu				
	dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem				
	v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor				

Chodba	povrch podlahy:	popis: <u>rovný, celistvý</u>			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý bez obkladu, nedostatečný kontrast dveří</u>			
	šířka:	2350 mm			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1000 mm	odsazení: 85 mm
Poznámky	<p><i>podél přirozené vodící linie jsou rozmístěny překážky –obuv před jednotlivými vstupy</i></p> <p><i>vedlejší chodba vedoucí k WC pacientů dosahuje šířky 1700 mm</i></p>				

Název objektu: **Rehabilitační oddělení (H)**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1 ¹⁾					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (společně pro Ž a M)					
Dveře kabiny WC	šířka		800 mm			
	směr otevírání:	<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:	západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:	západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat	výška:	1520* mm			
Kabina	šířka:		920 mm			
	hloubka:		1520 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		250 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		340 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		700 mm			
	výška sedátka:		420 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne			
Splachování WC	vzadu:	výška:	- mm			
	<u>z boku</u> :	výška:	1100 mm			
		vzdálenost od rohu:	1070 mm			
	automatické / <u>mechanické</u>		v pořádku / <u>obtížné</u>			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u> ²⁾	délka:	400 mm	výška:	- mm
	2. madlo:	sklopné / <u>pevné</u> ²⁾	délka:	400 mm	výška:	- mm
	osová vzdálenost madel:		- mm			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:		(umístěno v Předsíni 1) 800 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla		640 mm			
	baterie:	typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
		výška od podlahy:	1120** mm			
	madlo:	ano / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné		
		výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:	<u>ano</u> / chybí		výška:	1120 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí		výška:	1250 mm	
Doplňky	věšák:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	- mm	
	koš:	<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)				
	zrcadlo:	ano / <u>chybí</u>	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm	
			pevné – výška spodní hrany		- mm	
	přebalovací pult:	ano / <u>ne</u>				
	překáží při obsluze WC:	ano / <u>ne</u>		sklopný / mobilní		
	signalizační nouzové tlačítko:	<u>ano</u> / ne		výška:	1250* mm	
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: <u>ano</u> / ne					
Poznámky	¹⁾ WC kabiny pro pacienty oddělení nejsou řešeny z hlediska bezbariérového užívání, pacientům rehabilitace jsou k tomuto účelu vyhrazeny 2 BB kabiny (ženy a muži) nacházející se ve stejném podlaží sousedního hemodialyzačního oddělení, na které jsou oprávněni vstupovat zadním vchodem (uzamčen ->					

zvonek) ²⁾ šikmé madlo délky 400 mm po obou stranách kabiny *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)	
--	--

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	2930 mm
		hloubka:	1920 mm
	vstupní dveře:	šířka:	900 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně jsou zřízeny vstupy do 2 WC kabin pro pacienty		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Hemodialyzační stanice**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm	
	zvoněk:	pouze zvonění / interkom / chybí				
		výška:	1350* mm	odsazení od rohu:		190 mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo		
	nika:	ano / <u>ne</u>				
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové				
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)				
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:				1000 mm
průjezdová šířka vedlejšího křídla:				600 mm		
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm	
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí (nevýrazné označení zvonku</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i> <i>dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem</i> <i>v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>					

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, s mírným leskem</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	2500 mm			
	madlo:	ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	<p><i>na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky a značky před vstupy do pokojů, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám</i></p> <p><i>podél přirozených vodicích linií jsou rozmístěny překážky – mobiliář</i></p>				

Název objektu: **Hemodialyzační stanice (H)**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 2							
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:					
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná							
Dveře kabiny WC	šířka			800 mm				
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné					
	madlo:		uvnitř / vně / chybí					
	označení na dveřích:		ano / chybí					
	vnější zámek:		západka / klíč / mince					
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince					
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1150* mm			
Kabina	šířka:			1450 mm				
	hloubka:			2160 mm				
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			260 mm				
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			810 mm				
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm				
	výška sedátka:		510 mm					
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne					
Splachování WC	vzadu:	výška:		- mm				
	z boku:	výška:		950* mm				
		vzdálenost od rohu:		480 mm				
		automatické / mechanické		v pořádku / obtížné				
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	830 mm	výška:	800 mm		
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	840 mm	výška:	800 mm		
	osová vzdálenost madel:					610 mm		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:					800 mm		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla					670 mm		
	baterie:		typ:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:		1270** mm			
	madlo:	ano / chybí	typ:		svislé / vodorovné			
			výška:		850 mm	délka:	400 mm	
	mýdelník:		ano / chybí		výška:		960 mm	
	ručník:		ano / chybí		výška:		1200 mm	
	Doplňky	věšák:		ano / chybí (2 ks)		výška:		1400 mm
		koš:		ano / chybí (koš bez uzávěru)				
zrcadlo:		ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			1350 mm		
			pevné – výška spodní hrany			- mm		
přebalovací pult:		ano / ne						
překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní				
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:		580* mm		
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					ano / ne (v 2.NP)		
Poznámky	*měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)							

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	800 mm
		směr otevírání:	<u>dovnitř</u> / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
	pozn.		

Název objektu: **Pavilon I – geriatrické a doléčovací oddělení**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

		otevírání ze zádveří / do zádveří / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:				mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm

V rámci zádveří je řešena rampa

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	plocha pod rampou:		šířka:	min. 1500 mm	hloubka:	min. 1500 mm
	podesty:					ano / <u>ne</u>
	povrch:	kluzký / <u>drsňý</u>	popis: <i>povrch opatřen protiskluzovými pásky</i>			
	šířka min.:	1500 mm	délka:	3115 mm	sklon:	11 %
	madlo (zábradlí):		<u>ano</u> / ne	výška:	890, 1070 mm	
	zarážka proti vyjetí:		<u>ano</u> / <u>ne</u>			
umístění rampy: <i>na střed zádveří</i>						
Schody v interiéru	<u>ano</u> / ne		<u>přímé</u> / točité <i>tříramenné, 2 mezipodesty</i>			
	popis:					
Zúžený průchod	ano / <u>ne</u> (méně než 800 mm)		kde:			
	Popis:					
Poznámky						

Parkování	ano / <u>ne</u>		popis: <i>před objektem není vyhrazeno bezbariérové stání</i>						
Obtížný povrch	<u>ano</u> / ne		popis: <i>rovný živičný povrch</i>						
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:						
Vstup hlavní	počet schodů:		<i>bez schodů</i>						
	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm	
	převýšení (práh):		ano / <u>ne</u>		výška:		10 mm		
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>						
			výška:		- mm	odsazení od rohu:		- mm	
			umístění:		vpravo/ vlevo				
	nika:		ano / <u>ne</u>						
	dveře:		šířka:		- mm	hloubka:		- mm	
			jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
			otevírání <u>mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)						
			otevírání <u>ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany						
			průjezdová šířka hlavního křídla:				620 mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				620mm		
	madlo:		ano / <u>ne</u>		vně / uvnitř	výška:	- mm		
	zádveří:	<u>ano</u> / ne	šířka:		- mm	hloubka:		- mm	
	dveře zádveří:		jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
			otevírání <u>mechanické</u> / <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)						
			otevírání ze zádveří / do zádveří / <u>do stran</u> / do strany						
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1350 mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm		
			madlo:		ano / <u>ne</u>		vně / uvnitř	výška:	- mm
Vstup vedlejší	vyznačen:		ano / <u>ne</u>		<i>není vyznačen další bezbariérový vstup do objektu</i>				
	počet schodů:		<i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>						
	rozměry 1. schodu:		šířka:	mm	hloubka:		mm	výška:	mm
	rozměry 2. schodu:		šířka:	mm	hloubka:		mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:		šířka:	mm	hloubka:		mm	výška:	mm
	převýšení (práh):		ano / ne		výška:		mm		
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>						
			výška:		mm	odsazení od rohu:		mm	
			umístění:		vpravo/ vlevo				
	dveře		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové						
			otevírání <u>mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)						
			otevírání <u>ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany						
			průjezdová šířka hlavního křídla:				mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm		
			madlo:		ano / ne		vně / uvnitř	výška:	mm
	zádveří:	ano / ne	šířka:		mm	hloubka:		mm	
	dveře zádveří:		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové						
			otevírání <u>mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)						

Název objektu: **Pavilon L3**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:		
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 1.NP – 3. NP		
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm		ano/ne	
		délka min. 1500 mm		ano/ne	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm	
Dveře	šířka:	šachetní :		1150 mm	
		klec:		- mm	
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé / dvoukřídlé		
			klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé / dvoukřídlé	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1370* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1400 mm		
		hloubka:	2115 mm		
	průchozí:	ano / ne			
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			250 mm	
	výška horního tlačítka:			1600* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / chybí		
		fonetické (hlas):	ano / chybí		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška:	- mm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		- mm	
	zrcadlo:	ano / ne	naproti dveřím / na boční stěně		
	sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách	ano / ne	
		výška:	- mm		
		šířka:	- mm		
		hloubka:	- mm		
		ovladač v dosahu:		ano / ne	
	Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka výtah umožňuje přímý přístup na podestu, z níž je potřeba vystoupat vyrovnávacím schodištěm na úroveň oddělení -> bariérový přístup			

Název objektu: **Pavilon L3,neveřejný výtah**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / <u>uzamčený</u>		přístup do výtahu zajišťil: <i>personál oddělení</i>		
	<u>osobní</u> / nákladní		výtah spojuje patra: 1.NP – 3. NP		
	<u>dojezd na hlavních podestách</u> /dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm		<u>ano</u> /ne	
		délka min. 1500 mm		<u>ano</u> /ne	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):				- mm
Dveře	šířka:	šachetní :		1150 mm	
		klec:		- mm	
	otevírání:	šachetní:	automatické / <u>mechanické ven</u> / mechanické dovnitř		
			<u>jednokřídlé</u> / <u>dvoukřídlé</u>		
		klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
<u>jednokřídlé</u> / <u>dvoukřídlé</u>					
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1370* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / <u>chybí</u>		
		Braille:	ano / <u>chybí</u>		
Klec	rozměry:	šířka:		1400 mm	
		hloubka:		2115 mm	
	průchozí:	<u>ano</u> / ne			
		<u>druhé dveře na čelní stěně</u> / boční stěně			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / <u>horizontální</u> / smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			230 mm	
	výška horního tlačítka:			1600* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / <u>chybí</u>		
		Braille:	ano / <u>chybí</u>		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / <u>chybí</u>		
		fonetické (hlas):	ano / <u>chybí</u>		
Vybavení klece	madlo:	ano / <u>ne</u>		výška:	- mm
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla):			- mm
	zrcadlo:	ano / <u>ne</u>		naproti dveřím / na boční stěně	
	sedátko:	ano / <u>ne</u>		funkční ve všech polohách	ano / ne
		výška:		mm	
		šířka:		mm	
		hloubka:		mm	
		ovladač v dosahu:			ano / ne
	Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka výtah umožňuje přímý přístup na podlaží oddělení, nachází ze zadní části objektu – na hlavním vstupu není uveden odkaz na „bezbariérový“ přístup k oddělení			

Název oddělení: **Lůžkové geriatrické a doléčovací odd.**

Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí			
		výška:	1600* mm	odsazení od rohu:	160** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
	dveře:	<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		otevírání ven / <u>dovnitř</u> / do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1150 mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			- mm
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí</i> <i>** výškové umístění tlačítka není vhodné pro osobu na vozíku, tlačítko není zvýrazněno vůči podkladu</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: <u>rovný, celistvý, lesklý,</u>			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý s lesklým nátěrem, nedostatečný kontrast dveří</u>			
	šířka:	2350 mm			
	madlo***:	ano / ne	výška:	950 mm	odsazení: 55 mm
Poznámky	<p><i>*měřeno ke středu tlačítka</i></p> <p><i>**vedlejší chodba k WC pacientů dosahuje šířky 1670 mm, průchod je v důsledku umístěných skříní snížen na 1080 mm, po průchodné straně je umístěno ve výšce 920 mm</i></p> <p><i>***po stranách chodby se nachází vizuálně kontrastní madla, které slouží mimo podporu také jako vodící linie</i></p> <p><i>v průchodu podél linie brání oboustranně rozmístěný mobiliář</i></p> <p><i>podlahová krytina není výrazně kontrastní vůči stěnám</i></p> <p><i>při kombinaci přirozeného a umělého osvětlení dochází k nepříjemným odleskům podlahy a stěn, které mohou slabozraké osoby mást</i></p>				

Název objektu: **Geriatrické a doléčovací oddělení L3**
Datum a jméno mapovače: 23.3 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA


Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 3 ¹⁾						
	umístěna samostatně / společně s WC (4 sprchovací místa+2 umyvadla)						
Dveře	šířka:		1100 mm		směr otevírání: dovnitř / <u>ven</u>		
Rozměr místnosti	šířka:		5030 mm		hloubka: 2700 mm		
Sprchovací plocha	typ	Otevřená ²⁾ :	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm	
		box:	šířka:		1800 mm		
	hloubka:		1200 mm				
	šířka vstupu:		1800 mm				
	zvýšená obruba:		- mm				
	sokl / schod		výška:		- mm		
			šířka:		- mm		
			hloubka:		- mm		
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / <u>závěs</u>				
	Sprcha	typ:		<u>ruční</u> / pevná			
baterie:		typ:		<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:		1270* mm			
		vzdálenost od rohu:		<-380 (k ose baterie) mm			
		umístění:		z boku / za zády			
v dosahu sedátka:		ano / ne					
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>		délka:	600 mm	výška:	1100 mm
		umístění:		z boku / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné		délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:		z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:		šířka:		- mm		
			hloubka:		- mm		
			výška:		- mm		
	sklopné:				ano / ne		
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm		
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany:				- mm		
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne		
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	umístění madel:				z boku / za zády		
Doplňky	lehátko:				<u>ano</u> / ne		
	věšák:				<u>ano</u> / ne		
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne		
	možnost zapůjčení:		<u>sprchovacího vozíku</u> / <u>židle</u>			<u>ano</u> / ne	
Poznámky	¹⁾ společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení ²⁾ osoby na vozíku mohou použít dvě (pravé) ze tří sprchovacích míst, pevné sedátko není součástí sprch						

*měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)
**tlačítko umístěno ve výšce 1250 mm nad podlahou (pouze šňůra bez ukončení)

Název objektu: **Geriatrické a doléčovací odd. – (L3)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 3 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>						
Dveře kabiny WC	šířka:			600 mm			
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		(v kabině) 1350* mm		
Kabina	šířka:			1000 mm			
	hloubka:			870 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			270 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			280 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			640 mm			
	výška sedátka:		400 mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne				
Splachování WC	vzadu:		výška:		1100 mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>			v pořádku / <u>obtížné</u>			
Madla WC	1. madlo:	<u>sklopné / pevné</u> ²⁾	délka:	360 mm	výška:	- mm	
	2. madlo:	<u>sklopné / pevné</u>	délka:	- mm	výška:	- mm	
	osová vzdálenost madel:					- mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla ³⁾ :					790 mm	
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla					640 mm	
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:				1200** mm
	madlo:	<u>ano / chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné			
			výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:	<u>ano</u> / chybí			výška:	950 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí			výška:	1500 mm	
Doplňky	věšák:	<u>ano / chybí</u>			výška:	- mm	
	koš:	<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)					
	zrcadlo:	<u>ano / chybí</u>	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm	
			pevné – výška spodní hrany			- mm	
	přebalovací pult:		<u>ano / ne</u>				
	překáží při obsluze WC:		<u>ano / ne</u>		sklopný / mobilní		
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:	1020 mm	
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					<u>ano / ne</u>	
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ šikmé madlo délky 360 mm						



³⁾umyvadlo je umístěno v Předsíni 2, společně pro 2 záchodové kabiny
*měřeno ke střední výšce tlačítka
**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	1330 mm
		hloubka:	2750 mm
	vstupní dveře:	šířka:	1100 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně za dveřmi „WC PACIENTI“ jsou zpřístupněny hygienické kabiny pro zaměstnance a Předsín 2		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	1490 mm
		hloubka:	2230 mm
	vstupní dveře:	šířka:	*mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
pozn. *Předsín 2 není oddělena dveřním křídlem, vstup šířky 720 mm			

Název objektu: **Pavilon M**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

	zádveří: <u>ano</u> / ne	šířka:	2020 mm	hloubka:	2190 mm
	dveře zádveří:	<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání do zádveří</u> / ze zádveří/ do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1100 mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			- mm
	madlo:	<u>ano</u> / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	4800 mm	hloubka:	- mm
	plocha pod rampou:		šířka:	4500 mm	hloubka:	- mm
	podesty:					ano / <u>ne</u>
	povrch:	kluzký / <u>drsňý</u>	popis: <i>zámková dlažba</i>			
	šířka min.:	4580 mm	délka šikmá:	mm	sklon:	7 %
	madlo (zábradlí):		ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	
	zarážka proti vyjetí:		ano / <u>ne</u>			
	umístění rampy: <i>podél fasády objektu</i>					
	Schody v interiéru	ano / ne		přímé / točitě		
popis: <i>dvouramenné schodiště, v zrcadle umístěn výtah</i>						
Zúžený průchod	ano / <u>ne</u> (méně než 800 mm)		kde:			
	Popis:					
Poznámky	<i>přístup k bezbariérovému vstupu je zajištěn komunikací ve sklonu 7 % - nejedná se o rampu, přístup vzhledem ke svým šířkovým parametrům slouží rovněž pro příjezd ambulantních vozidel</i>					

Parkování	<u>ano</u> / ne		popis: <u>před objektem je zřízeno 1 kolmé bezbariérové stání, splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm i sklony v příčném a podélném směru; opatřeno svislým (IP12+O1) i vodorovným (V10f) značením</u>					
Obtížný povrch	<u>ano</u> / <u>ne</u>		popis: <u>rovinný povrch dlážděný betonovou zámkovou dlažbou</u>					
Sklon	<u>ano</u> / ne		popis: <u>mírný, vyhovuje požadavku max. 1:50 v jednom směru</u>					
Vstup hlavní	počet schodů:		<u>bez schodů</u>					
Bezbariérový	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm
	převýšení (práh):		<u>ano</u> / <u>ne</u>		výška:		mm	
K ambulancím	zvonek:		pouze zvonění / <u>interkom</u> / <u>chybí</u>					
			výška:	1500 mm	odsazení od rohu:		280 mm	
K lůžkovým oddělením			umístění:		<u>vpravo</u> / <u>vlevo</u>			
	nika:		<u>ano</u> / ne					
			šířka:	1800 mm	hloubka:	1500 mm		
	dveře:		<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové <u>pravé</u>					
			<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1100 mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm	
			madlo:	<u>ano</u> / ne	<u>vně</u> / <u>uvnitř</u>	výška:	880 mm	
	zádveří:	<u>ano</u> / ne	šířka:	1920 mm	hloubka:	2560 mm		
	dveře zádveří:		<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové					
			<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			<u>otevírání do zádveří</u> / ze zádveří / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1100 mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm		
		madlo:	<u>ano</u> / <u>ne</u>	<u>vně</u> / <u>uvnitř</u>	výška:	mm		
Vstup vedlejší	vyznačen:		<u>ano</u> / <u>ne</u> <u>není vyznačen další bezbariérový vstup do objektu</u>					
Bariérový	počet schodů:		7					
	rozměry 1. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
K ambulancím	rozměry 2. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	převýšení (práh):		<u>ano</u> / ne		výška:		15 mm	
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>					
			výška:	- mm	odsazení od rohu:		- mm	
			umístění:		<u>vpravo</u> / <u>vlevo</u>			
dveře			<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové <u>levé</u>					
			<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1100 mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm	
			madlo:	<u>ano</u> / ne	<u>vně</u> / <u>uvnitř</u>	výška:	880 mm	

Název objektu: **Pavilon M**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:	-		
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra:	1.NP – 3. NP		
	dojezd na hlavních podestách/dojezd v mezipatrech					
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm		ano/ne		
		délka min. 1500 mm		ano/ne		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm		
Dveře	šířka:	šachetní :		1280 mm		
		klec:		- mm		
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé/dvoukřídlé			
			klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé / dvoukřídlé		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1100 mm		
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí			
		Braille:	ano / chybí			
Klec	rozměry:	šířka:		1400 mm		
		hloubka:		2400 mm		
	průchozí:	ano / <u>ne</u>				
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně						
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:					
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené			
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			mm		
	výška horního tlačítka:			1070* mm		
	označení:	reliéf:	ryté / <u>vystouplé</u> / chybí			
		Braille:	<u>ano</u> / chybí			
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / <u>chybí</u>			
		fonetické (hlas):	ano / <u>chybí</u>			
	Vybavení klece	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1050 mm	
			čelní stěna / <u>boční stěna</u> / boční stěny			
odsazení madla od stěny (včetně madla):			50 mm			
zrcadlo:		ano / <u>ne</u>	naproti dveřím / na boční stěně			
sedátko:		<u>ano</u> / ne	funkční ve všech polohách		<u>ano</u> / ne	
		výška:		500 mm		
		šířka:		390 mm		
		hloubka:		420 mm		
		ovladač v dosahu:			<u>ano</u> **/ ne	
Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka ** ovládací panel je osazen 130 mm od sedátka					

Název objektu: **Ambulance dětského oddělení (M)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1								
Typ kabiny	volně přístupná / <u>uzamčená</u>		klíče k dispozici: <i>na sesterně u ambulancí</i>						
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>								
Dveře kabiny WC	šířka:			800 mm					
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné						
	madlo: (š. 700 mm, v. 900 mm)		<u>uvnitř</u> / <u>vně</u> / chybí						
	označení na dveřích:		ano / <u>chybí</u>						
	vnější zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince						
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince						
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1270* mm				
Kabina	šířka:			2380 mm					
	hloubka:			1820(1960) mm					
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			360 mm					
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			1670 mm					
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			560 mm					
	výška sedátka:			480 mm					
	toaletní papír v dosahu mísy:			<u>ano</u> / ne					
Splachování WC	<u>vzadu</u> :		výška:		1050* mm				
	z boku:		výška:		- mm				
	automatické / <u>mechanické</u>			<u>v pořádku</u> / obtížné					
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	830 mm	výška:	760 mm			
	2. madlo:	<u>sklopné</u> / pevné	délka:	850 mm	výška:	760 mm			
	osová vzdálenost madel:					600 mm			
	Umyvadlo								
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:					810 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla					680 mm			
	baterie:		typ:		<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)				
			výška od podlahy:		950 mm				
	madlo:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		typ:		svislé / vodorovné		
					výška:		- mm		
	mýdelník:		<u>ano</u> / chybí		výška:		930**mm		
	ručník:		<u>ano</u> / chybí (<i>papírové utěrky</i>)		výška:		1010 mm		
	Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:		mm	
		koš:		<u>ano</u> / chybí (<i>koš s nášlapem</i>)					
zrcadlo:		<u>ano</u> / chybí		sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm			
				<u>pevné</u> – výška spodní hrany		1360 mm			
přebalovací pult:			<u>ano</u> / <u>ne</u>						
překáží při obsluze WC:			<u>ano</u> / ne		sklopný / mobilní				
signalizační nouzové tlačítko:			<u>ano</u> / <u>ne</u>		výška:		- mm		
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					<u>ano</u> / ne			
Poznámky	obtížná manipulace se sklopným madlem *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k spodní hraně								

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Lůžkové dětské oddělení M4**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí			
		výška:	1490* mm	odsazení od rohu:	200** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:			870 mm
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			870 mm		
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: rovný, celistvý, s mírným leskem,			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý bez obkladu</u> , dostatečný kontrast dveří			
	šířka:	min.2200 (u vstupu-středová část) mm			
	madlo***:	ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	*měřeno ke středu tlačítka **odsazení od rámu vstupu ***po stranách chodby se nachází ve výšce 920 mm dřevěné zábrany proti mechanickému poškození stěn, popř. sloužící jako vodící linie maximální šířka chodby je 2500 mm na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky podél stěn, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám podél přirozených vodících linií jsou rozmístěny překážky – sedací mobiliář				

Název objektu: **Lůžkové dětské oddělení M4**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 2 ¹⁾					
	umístěna samostatně / společně s WC (2 sprchovací boxy + umyvadlo)					
Dveře	šířka:	800 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:	1160 mm		hloubka:	3390 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm
		box:	šířka:			800 mm
			hloubka:			740 mm
			šířka vstupu:			500 mm
			zvýšená obruba:			- mm
			sokl / schod	výška:		200 mm
				šířka:		800 mm
			hloubka:		80 mm	
přístup:		volný / <u>posuvné dveře</u> / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ:			<u>ruční</u> / pevná		
	baterie:	typ:		páka / tlačítko / <u>ventil</u> (kohoutek)		
		výška:		1100* mm		
		vzdálenost od rohu:		<- 510 (k ose baterie)mm		
		umístění:		z boku / za zády		
	v dosahu sedátka:		ano / ne			
	madlo:	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:		z boku / za zády		
	madlo:	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
umístění:		z boku / za zády				
Sedátko	rozměry:		šířka:		- mm	
			hloubka:		- mm	
			výška:		- mm	
	sklopné:				ano / ne	
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm	
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:				- mm	
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	mm	výška:	- mm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	mm	výška:	- mm
	umístění madel:				z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>	
	věšák:				<u>ano</u> / ne	
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne	
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / židle		ano / <u>ne</u>	
Poznámky	1) společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení *měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu) **tlačítko umístěno ve výšce 1200 mm nad podlahou					

Název oddělení: **Lůžkové dětské oddělení M2**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí			
		výška:	1470* mm	odsazení od rohu:	200** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
průjezdová šířka hlavního křídla:			870 mm		
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			870 mm		
Poznámky	madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: rovný, celistvý, s mírným leskem,			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	min.2200 (u vstupu-středová část) mm			
	madlo***:	ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	<p>*měřeno ke středu tlačítka</p> <p>**odsazení od rámu vstupu</p> <p>***po stranách chodby se nachází ve výšce 920 mm dřevěné zábrany proti mechanickému poškození stěn, popř. sloužící jako vodící linie</p> <p>šířka vedlejší chodby - před vyhrazenou sprchou je 1000 mm</p> <p>na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky podél stěn, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám</p> <p>podél přirozených vodících linií jsou rozmístěny překážky – sedací mobiliář</p>				

Název objektu: **Lůžkové dětské oddělení M4**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 3 ¹⁾					
	umístěna samostatně / společně s WC (1 sprchovací box+umyvadlo)					
Dveře	šířka:	800 mm	směr otevírání:	dovnitř / ven		
Rozměr místnosti	šířka:	1720 mm	hloubka:	1760 mm		
Sprchovací plocha	typ	otevřená ²⁾ : box:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:		- mm	
			šířka:		1720 mm	
		hloubka:		1760 mm		
		šířka vstupu:		730 mm		
		zvýšená obruba:		- mm		
		sokl / schod	výška:	10 mm		
			šířka:	- mm		
			hloubka:	- mm		
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs			
	Sprcha	typ:		ruční / pevná		
baterie vlevo:		typ:	páka / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:	800* mm			
		vzdálenost od rohu:	<- 430 (k ose baterie) mm			
		umístění:	z boku / za zády			
		v dosahu sedátka:	ano / ne			
baterie vpravo:		typ:	páka / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:	1100* mm			
		vzdálenost od rohu:	420 mm			
		umístění:	z boku / za zády			
		v dosahu sedátka:	ano / ne			
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	450 mm	výška:	740 mm
		umístění:	z boku / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	750 mm	výška:	740 mm
		umístění:	z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:	šířka:			430 mm	
		hloubka:			350 mm	
		výška:			510 mm	
	sklopné:	ano / ne				
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:		310 mm			
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:				- mm	
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
umístění madel:					z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / ne	
	věšák:				ano / ne	
	signalizační nouzové tlačítko:				ano** / ne	

	možnost zapůjčení:	sprchovacího vozíku / židle	ano / ne
Poznámky	¹⁾ společná sprcha pro pacienty oddělení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání (vstup do boxu) ²⁾ sprše předchází předsíní s umyvadlem (1640 x 1760 mm), ze které se vstupuje do sprchovacího boxu s vyvýšenou podlahou o 10 mm * měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu) ** tlačítko umístěno ve výšce 550 mm nad podlahou, není v dosahu sedátka		

Název objektu: **Pavilon N**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm	
	zádveří:	ano / ne	šířka:	mm	hloubka:		mm	
	dveře zádveří:		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové					
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:					mm
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:					mm
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm		

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	plocha pod rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	podesty:					ano /ne
	povrch:	kluzký / drsný	popis:			
	šířka min.:	mm	délka šikmá:	mm	sklon:	%
	madlo (zábradlí):		ano / ne	výška:	mm	
	zarážka proti vyjetí:		ano / ne			
	umístění rampy:					
Schody v interiéru	ano / ne		přímé / točité			
	popis:					
Zúžený průchod	ano / ne (méně než 800 mm)		kde:			
	Popis:					
Poznámky						

Parkování	<u>ano</u> / ne		popis: před objektem jsou zřízena 2 kolmá bezbariérová stání, splňují min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm i sklon v příčném a podélném směru; opatřena svislým (IP12+O1) i vodorovným (V10f) značením						
Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis: povrch dlážděný velkoformátovou betonovou dlažbou						
Sklon	<u>ano</u> / ne		popis: mírný, vyhovuje požadavku max. 1:50 v jednom směru						
Vstup hlavní	počet schodů:		bez schodů						
	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm	
	převýšení (práh):		<u>ano</u> / <u>ne</u>			výška:		- mm	
	zvonek:		<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí <i>umístěn v zádveří</i>						
			výška:		1180 mm	odsazení od rohu:		500 mm	
			umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo				
	nika:		<u>ano</u> / ne						
			šířka:		4800 mm	hloubka:		1000-2000mm	
	dveře:		jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
			otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)						
			otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany						
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1620 mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm		
			madlo:	<u>ano</u> / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:		- mm	
	zádveří:	<u>ano</u> / ne	šířka:		4800-3900 mm	hloubka:		3200 mm	
	dveře zádveří:		jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
			otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)						
			otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany						
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1620 mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm		
			madlo:	<u>ano</u> / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:		- mm	
	Vstup vedlejší	vyznačen:		<u>ano</u> / <u>ne</u> <i>není vyznačen další možný bezbariérový vstup</i>					
		počet schodů:		<i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>					
rozměry 1. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm		
rozměry 2. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm		
rozměry 3. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm		
převýšení (práh):		<u>ano</u> / ne			výška:		mm		
zvonek:		<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí							
		výška:		mm	odsazení od rohu:		mm		
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo					
dveře		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové							
		otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)							
		otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany							
		průjezdová šířka hlavního křídla:				mm			
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm			

Název objektu: **Pavilon N**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil: -			
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 1.PP – 6. NP			
	dojezd na hlavních podestách/dojezd v mezipatrech					
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm		ano/ne		
		délka min. 1500 mm		ano/ne		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupišťem):			- mm		
Dveře	šířka:	šachetní :		900 mm		
		klec:		- mm		
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé/dvoukřídlé			
			klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř jednokřídlé / dvoukřídlé		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1100* mm		
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí			
		Braille:	ano / chybí			
Klec	rozměry:	šířka:		1060 mm		
		hloubka:		1380 mm		
	průchozí:	ano / ne				
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně						
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1		
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené			
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			300 mm		
	výška horního tlačítka:			1200* mm		
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí			
		Braille:	ano / chybí			
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / chybí			
		fonetické (hlas):	ano / chybí			
Vybavení klece	madlo:	ano / ne		výška:	900 mm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny				
		odsazení madla od stěny (včetně madla):			80 mm	
	zrcadlo:	ano / ne		naproti dveřím / na boční stěně		
	sedátko:	ano / ne		funkční ve všech polohách		ano / ne
		výška:		500 mm		
		šířka:		400 mm		
		hloubka:		335 mm		
		ovladač v dosahu:			ano / ne	
Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka, tlačítko doplněno o digitální zobrazení polohy (patra) výtahu					

Název objektu: **Ambulance interního oddělení (N)**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná					
Dveře kabiny WC	šířka			800 mm		
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / chybí			
	označení na dveřích:		ano / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince			
Vypínač	ano / chybí / automat			výška: 1250* mm		
Kabina	šířka:			1750 mm		
	hloubka:			2150 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			270 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			1120 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm		
	výška sedátka:		460 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		1000* mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	800 mm	výška:	800 mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	800 mm	výška:	800 mm
	osová vzdálenost madel:					620 mm
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:				870 mm	
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				740 mm	
	baterie:		typ:		páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)	
			výška od podlahy:		1020** mm	
	madlo:	ano / chybí		typ:		svislé / vodorovné
				výška:	840 mm	délka:
	mýdelník:		ano / chybí		výška:	980 mm
	ručník:		ano / chybí		výška:	1350 mm
	Doplňky	věšák:		ano / chybí		výška:
koš:		ano / chybí (koš s nášlapem)				
zrcadlo:		ano / chybí		sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm
				pevné – výška spodní hrany		1330 mm
přebalovací pult:		ano / ne				
překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní		
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:	920* mm	
Běžné WC		v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				ano / ne (v 1.NP)
Poznámky	není umožněno polohování zrcadla osobami na vozíku *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Lůžkové interní oddělení N2**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm	
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí				
		výška:	1350* mm	odsazení od rohu:		* * mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo		
	nika:	ano / <u>ne</u>				
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	
	dveře:	<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové				
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)				
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1150 mm	
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			- mm			
madlo:		ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm	
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí</i> <i>**zvonek umístěn na levé straně dveří – na jejich rámu</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i> <i>dveře (šedé barvy v šedém rámu) nejsou dostatečně vizuálně kontrastní – není jednoznačně patrné, že jsou vstupem na oddělení</i> <i>v prostoru před vstupními dveřmi není dostatečný manipulační prostor (otevření dveří osobou na vozíku) – bariérou je sedací mobiliář</i>					

Chodba	povrch podlahy:	popis: <u>rovný, celistvý, lesklý,</u>			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří</u>			
	šířka:	min.2950 (dveřní průchody2400) mm			
	madlo***:	ano / <u>ne</u>	výška:	910 mm	odsazení: 90 mm
Poznámky	<p><i>*měřeno ke středu tlačítka</i> <i>***po stranách chodby se nachází ve dvou výškách (u podlahy a madla) dřevěné zábrany proti mechanickému poškození stěn, popř. sloužící jako vodící linie</i> <i>vedlejší chodba vedoucí k lázni a BB WC má šířku 1550 mm</i> <i>na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky podél stěn, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám</i> <i>při nevhodné kombinaci přirozeného a umělého osvětlení dochází k nepříjemným odleskům</i></p>				

Název objektu: **Lůžková část interního oddělení N2**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

****tlačítko umístěno ve výšce 150 mm nad podlahou**

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 4 ¹⁾					
	umístěna samostatně / <u>společně s WC</u> (sprchovací box + umyvadlo+WC)					
Dveře	šířka:	800 mm	směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>		
Rozměr místnosti	šířka:	2050 mm	hloubka:	1900 mm		
Sprchovací plocha	typ	otevřená: box:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:		- mm	
			šířka:		1000 mm	
			hloubka:		970 mm	
			šířka vstupu:		525 mm	
			zvýšená obruba:		- mm	
			sokl / schod	výška:	50 mm	
				šířka:	35 mm	
	hloubka:		- mm			
	přístup:		volný / <u>posuvné dveře</u> / skládací dveře / závěs			
Sprcha	typ:		<u>ruční</u> / pevná			
	baterie:	typ:	<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:	1200* mm			
		vzdálenost od rohu:	450 (k ose baterie) mm			
		umístění:	<u>z boku</u> / za zády			
	v dosahu sedátka:		<u>ano</u> / ne			
	madlo:	<u>svislé</u> / vodorovné	délka:	500 mm	výška:	800 mm
		umístění:		z boku / za zády		
	madlo:	<u>svislé</u> / vodorovné	délka:	mm	výška:	mm
		umístění:		z boku / za zády		
Sedátko	rozměry:	šířka:	430 mm			
		hloubka:	450 mm			
		výška:	470 mm			
	sklopné:		<u>ano</u> / ne			
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:		400 mm			
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy			
	výška horní hrany vany:		- mm			
	umístění baterie na podélné straně:		ano / ne			
Madla	1. madlo	<u>svislé</u> / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo	<u>svislé</u> / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	umístění madel:				z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>	
	věšák:				<u>ano</u> / ne	
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne	
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / židle		ano / <u>ne</u>	
Poznámky	¹⁾ sprcha u pokojů pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání, společná sprcha pro oddělení umožňuje bezbariérový přístup pro osoby na vozíku <i>*měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)</i>					

Název objektu: **Interní oddělení (N2) – pokoj**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 4 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>						
Dveře kabiny WC	šířka:			800 mm			
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		<u>západka</u> / klíč / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1250* mm		
Kabina	šířka:			1880 mm			
	hloubka:			1800 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			230 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			300 (k boxu) mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			530 mm			
	výška sedátka:		430 mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / <u>ne</u> (není řešen držák)				
Splachování WC	vzadu:		výška:		950* mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>			<u>v pořádku</u> / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u> ²⁾	délka:	400 mm	výška:	- mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	osová vzdálenost madel:					- mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:			840 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla			740 mm			
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:		1070** mm		
	madlo:	<u>ano</u> / chybí	typ:	<u>svislé</u> / vodorovné			
			výška:	840 mm	délka:	800 mm	
	mýdelník:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:		1000 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí		výška:		1330 mm	
	Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	
koš:		<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)					
zrcadlo:		<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm	
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany			1260 mm	
přebalovací pult:		<u>ano</u> / <u>ne</u>					
překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní			
signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:		830* mm	
Běžné WC		v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					<u>ano</u> / ne
Poznámky		¹⁾ WC kabiny se sprchovým koutem u pokojů pacientů nejsou řešeny z hlediska bezbariérového užívání, k tomuto účelu je vyhrazena 1 BB kabina pro oddělení ²⁾ šikmé madlo délky 400 mm					

700 mm

900 mm



	*měřeno ke střední výšce vypínače
	**měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název objektu: **Interní oddělení (N2)**
Datum a jméno mapovače: 26.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 4					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (pro muže i ženy)					
Dveře kabiny WC	šířka:		800 mm			
	směr otevírání:	<u>z kabinky</u> / do kabinky / _posuvné				
	madlo:	uvnitř / <u>vně</u> / chybí				
	označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:	západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:	<u>západka</u> / klíč / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat	výška:		1260* mm		
Kabina	šířka:		1750 mm			
	hloubka:		1880 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		280 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		1120 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		700 mm			
	výška sedátka:		450 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / <u>ne</u> (nad 1200 mm)			
Splachování WC	<u>vzadu</u> :	výška:		1000* mm		
	z boku:	výška:		- mm		
	<u>automatické</u> / <u>mechanické</u>		<u>v pořádku</u> / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	<u>sklopné</u> / pevné	délka:	800 mm	výška:	780 mm
	2. madlo:	<u>sklopné</u> / <u>pevné</u> ¹⁾	délka:	500 mm	výška:	- mm
	osová vzdálenost madel:				620 mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:				840 mm	
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				700 mm	
	baterie:	typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
	výška od podlahy:		960** mm			
	madlo:	<u>ano</u> / chybí	typ:	<u>svislé</u> / vodorovné (50 mm od umyvadla)		
			výška:	1000 mm	délka:	500 mm
	mýdelník:	<u>ano</u> / chybí	výška:		970 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí	výška:		1320 mm	
Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>	výška:		- mm
	koš:		<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)			
	zrcadlo:	<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm	
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany		1330 mm	
	přebalovací pult:		<u>ano</u> / <u>ne</u>			
	překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>	sklopný / mobilní		
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne	výška:		900* mm
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC: <u>ano</u> / ne (v 4.NP)					
Poznámky	1)šířkmé mádlo délky 500 mm není umožněno polohování zrcadla osobami na vozíku *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)					



V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
	označení na dveřích:	ano /chybí	
pozn.			

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
	označení na dveřích:	ano /chybí	
pozn.			

Název objektu: **Pavilon V**
Datum a jméno mapovače: 4.2 2016, Eva Pavlíková

OBJEKT

	zádveří:	ano / ne	šířka:	mm	hloubka:	mm
	dveře zádveří:	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové				
		otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)				
		otevírání do zádveří/ ze zádveří / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:				mm
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm
	madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm	

Rampa	přímá / zalomená / točitá					
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	plocha pod rampou:		šířka:	mm	hloubka:	mm
	podesty:					ano /ne
	povrch:	kluzký / drsný	popis:			
	šířka min.:	mm	délka šikmá:	mm	sklon:	%
	madlo (zábradlí):		ano / ne	výška:	mm	
	zarážka proti vyjetí:		ano / ne			
	umístění rampy:					
Schody v interiéru	ano / ne		přímé / točité			
	popis:					
Zúžený průchod	ano / ne (méně než 800 mm)		kde:			
	Popis:					
Poznámky						

Parkování	ano / ne		popis: před objektem je zřízeno 1 kolmé bezbariérové stání, splňuje min. požadovaný šířkový rozměr 3500 mm i sklony v příčném a podélném směru; opatřeno svislým (IP12+O1) i vodorovným (V10f) značením					
Obtížný povrch	ano / ne		popis: rovinný povrch dlážděný betonovou zámkovou dlažbou					
Sklon	ano / ne		popis: mírný, vyhovuje požadavku max. 1:50 v jednom směru					
Vstup hlavní	počet schodů:		bez schodů					
	rozměry schodu:		šířka:	- mm	hloubka:	- mm	výška:	- mm
	převýšení (práh):		ano / ne			výška:		10 mm
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí					
			výška:		1200 mm	odsazení od rohu:		mm
			umístění:		vpravo/ vlevo středový rám dveří			
	nika:		ano / ne					
			šířka:		- mm	hloubka:		- mm
	dveře:		jednokřídlé / dvoukřídlé 2x/ karuselové					
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:				1480 mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm	
			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:		- mm
	zádveří:	ano / ne	šířka:		6500 mm	hloubka:		2150 mm
	dveře zádveří:		jednokřídlé / dvoukřídlé 2x/ karuselové					
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran/ do strany								
průjezdová šířka hlavního křídla:				1480 mm				
průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm				
madlo:			ano / ne	vně / uvnitř	výška:		- mm	
Vstup vedlejší	vyznačen:		ano / ne není vyznačen další bezbariérový vstup do objektu					
	počet schodů:		(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)					
	rozměry 1. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 2. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:		šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	převýšení (práh):		ano / ne			výška:		mm
	zvonek:		pouze zvonění / interkom / chybí					
			výška:		mm	odsazení od rohu:		mm
			umístění:		vpravo/ vlevo			
	dveře		jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové					
			otevírání mechanické/ automatické / posuvné / kyvné (lítací)					
			otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany					
			průjezdová šířka hlavního křídla:				mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm	
			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:		mm

Název objektu: **Pavilon V, výtah B1**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:	-	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra:	1.PP – 3. NP	
	dojezd na hlavních podestách/dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano/ne		
		délka min. 1500 mm	ano/ne		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm	
Dveře	šířka:	šachetní :	1300 mm		
		klec:	- mm		
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
			jednokřídlé/dvoukřídlé		
		klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
			jednokřídlé / dvoukřídlé		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1130 mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1300 mm		
		hloubka:	2500 mm		
	průchozí:	ano / <u>ne</u>			
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / <u>smíšené</u>		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			300 mm	
	výška horního tlačítka:			1100* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / <u>vystouplé</u> / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / chybí		
		fonetické (hlas):	ano / <u>chybí</u>		
	Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška:	1100 mm
čelní stěna / boční stěna / boční stěny					
odsazení madla od stěny (včetně madla):			55 mm		
zrcadlo:		ano / ne	naproti dveřím / <u>na boční stěně</u>		
sedátko:		ano / ne	funkční ve všech polohách	ano** / ne	
		výška:			460 mm
		šířka:			305 mm
		hloubka:			355 mm
		ovladač v dosahu:			ano / <u>ne</u>
Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka **obtížné mechanické odjištění zapuštěného sklopného sedátka umístění sedátka neumožňuje přímé ovládání výtahu ze sedu				

Název objektu: **Pavilon V, výtah C1**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:	-	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra:	1.PP – 4. NP	
	dojezd na hlavních podestách/dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm		ano/ne	
		délka min. 1500 mm		ano/ne	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm	
Dveře	šířka:	šachetní :		800 mm	
		klec:		- mm	
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
			jednokřídlé/dvoukřídlé		
		klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
jednokřídlé / dvoukřídlé					
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1180* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1100 mm		
		hloubka:	1400 mm		
	průchozí:	ano / ne			
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			145 mm	
	výška horního tlačítka:			1200* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
	hlášení:	akustické (zvuk):		ano / chybí	
		fonetické (hlas):		ano / chybí	
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška:	1100 mm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		55 mm	
	zrcadlo:	ano / ne	naproti dveřím / na boční stěně		
	sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách	ano **/ ne	
		výška:	460 mm		
		šířka:	305 mm		
		hloubka:	355 mm		
		ovladač v dosahu:		ano*** / ne	
	Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka **obtížné mechanické odjištění zapuštěného sklopného sedátka ***ovládací panel je osazen 500 mm od sedátka			

Název objektu: **Pavilon V, výtah C2**
Datum a jméno mapovače: 4.2. 2016, Eva Pavlíková

VÝTAH

Typ výtahu	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistil:	-	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra:	1.PP – 4. NP	
	dojezd na hlavních podezdávkách/dojezd v mezipatrech				
Nástupní plocha	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano/ne		
		délka min. 1500 mm	ano/ne		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):			- mm	
Dveře	šířka:	šachetní :	1300 mm		
		klec:	- mm		
	otevírání:	šachetní:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
			jednokřídlé/dvoukřídlé		
		klec:	automatické /mechanické ven / mechanické dovnitř		
	jednokřídlé / dvoukřídlé				
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:			1180* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1300 mm		
		hloubka:	2420 mm		
	průchozí:	ano / ne			
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně					
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:			1	
	uspořádání tlačítek na panelu		vertikální / horizontální / smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:			270 mm	
	výška horního tlačítka:			1100* mm	
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí		
		Braille:	ano / chybí		
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / chybí		
		fonetické (hlas):	ano / chybí		
Vybavení klece	madlo:	ano / ne	výška:	1100 mm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny			
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		55 mm	
	zrcadlo:	ano / ne	naproti dveřím / na boční stěně		
	sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách	ano** / ne	
		výška:	460 mm		
		šířka:	305 mm		
		hloubka:	355 mm		
		ovladač v dosahu:		ano / ne	
	Poznámky	*rozměr vyměřen ke středu tlačítka **obtížné mechanické odjištění zapuštěného sklopného sedátka umístění sedátka neumožňuje přímé ovládání výtahu ze sedu			

Název objektu: **Pavilon V, křídlo V/D, přístup k V4**
Datum a jméno mapovače: 4. 2. 2016, Eva Pavlíková

PLOŠINA

Přístup k plošině:	bezproblémový / komplikovaný		
	popis:	nástup z širokého komunikačního prostoru s výtahy	
Typ plošiny:	svislá:	ano / ne	otevřená / uzavřená
	šikmá:	ano / ne	na pravé straně schodiště / na levé straně schodiště (z pohledu zdola)
	volně přístupná / uzamčená		
	přístup zajistí:		
	výrobce a číslo:	ZPI 5/10, číslo 0303 - 035	
Nosnost plošiny	500 kg		
Rozměry plošiny	šířka (ze strany nástupu):	1200 mm	
	hloubka:	2500 mm	
	průchozí:	ano / ne	
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu):	ano / ne
		hloubka min. 1500 mm	ano / ne
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana):	ano / ne
		šířka vstupu:	1200 mm
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupišťem):	ano / ne	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupišťem:	- mm	
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup z boku / nástup čelní		
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu):	ano / ne
		hloubka min. 1500 mm	ano / ne
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana):	ano / ne
		šířka vstupu:	1200 mm
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupišťem):	ano / ne	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupišťem:	- mm	
Umístění ovladačů	vně plošiny / uvnitř plošiny / ruční ovladač		
	výška:	970* mm	
Převýšení	počet schodů:	6	
	počet podlaží:	převýšení do 1000 mm	
Dráha	přímá / zalomená		
Poznámka	*měřeno po střed nejvýše položeného tlačítka		

Název objektu: **Chirurgické ambulance (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná						
Dveře kabiny WC	šířka:			900 mm			
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / chybí				
	označení na dveřích:		ano / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince				
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1220* mm		
Kabina	šířka:			2100 mm			
	hloubka:			1870 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:				1420 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:				320 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:				720 mm		
	výška sedátka:			520 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:			ano / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		1200* mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / mechanické			v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	870 mm	výška:	800 mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	850 mm	výška:	660 mm	
	osová vzdálenost madel:					600 mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:				860 mm		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				720 mm		
	baterie:		typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:				1230** mm
	madlo:	ano / chybí	typ:		svislé / vodorovné		
			výška:		- mm		
	mýdelník:		ano / chybí		výška:		- mm
	ručník:		ano / chybí		výška:		1200 mm
	Doplňky	věšák:		ano / chybí		výška:	
koš:		ano / chybí (koš s nášlapem)					
zrcadlo:		ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm	
			pevné – výška spodní hrany			- mm	
přebalovací pult:		ano / ne					
překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní			
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:		900* mm	
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				ano / ne (v 1.NP)		
Poznámky	není umožněno přimknutí kabiny z vnitřní strany pevné madlo instalováno “opačně” koš umístěn mimo dosah umyvadla či záchodové mísy *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)						

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název objektu: **Ambulance (V) – u recepcce**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	V oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná					
Dveře kabiny WC	šířka:			900 mm		
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / chybí			
	označení na dveřích:		ano / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince			
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1240* mm	
Kabina	šířka:			1830 mm		
	hloubka:			2040 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			320 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			1140 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			680 mm		
	výška sedátka:		510 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		1100* mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	850 mm	výška:	800 mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm
	osová vzdálenost madel:					- mm
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:			870 mm		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla			740 mm		
	baterie:		typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:		1120** mm	
	madlo:	ano / chybí	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:		ano / chybí		výška:	1100 mm
	ručník:		ano / chybí		výška:	1070 mm
	Doplňky	věšák:		ano / chybí		výška:
koš:		ano / chybí (koš s nášlapem)				
zrcadlo:		ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm
		pevné – výška spodní hrany			- mm	
přebalovací pult:		ano / ne				
překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní		
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:	900* mm	
Běžné WC		v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:			ano / ne (v 1.NP)	
Poznámky	není umožněno přimknutí kabiny z vnitřní strany *měřeno ke střední výšce vypínače **měřeno k nejvyššímu bodu páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Odborné chirurgické ambulance**

Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:				
Sklon	<u>ano</u> / ne	popis: <i>k oddělení je vedena rampa, sklon < 6,25 %, šířka > 1500 mm, nevhodně umístěné madlo (délka, přesah,...)</i>				
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm	
	zvonek:	pouze zvonění / interkom / <u>chybí</u>				
		výška:		- mm	odsazení od rohu:	- mm
		umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>		
	nika:	ano / <u>ne</u>				
		šířka:		- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové				
		otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)				
otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany						
průjezdová šířka hlavního křídla:			1180 mm			
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			- mm			
	madlo**:	<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška:	920 mm	
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, panel s tlačítkem umístěn mimo dosah osoby na vozíku i osoby menšího vzrůstu, není dodržen odstup min. 500 mm</i> <i>**jedná se o atypické madlo/úchop pro případné mechanické otevření dveří</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i> <i>dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (do výšky 400 mm)</i> <i>v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>					

Chodba	povrch podlahy:	popis: <u>rovný, celistvý, lesklý</u>			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý bez obkladu, nedostatečný kontrast dveří</u>			
	šířka:	<i>min. 2420 mm</i>			
	madlo** *:	ano / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	<p><i>***po stranách chodby jsou řešeny zábrany proti mechanickému poškození zdí (eventuálně použitelné jako vodící linie)-horní hrana ve výšce 950 mm</i></p> <p><i>po stranách chodby je rozmístěn mobiliář – brání ve volném průchodu podél vodících linií</i></p>				

Název objektu: **Odborné chirurgické ambulance – (V)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 2 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená klíče k dispozici u: v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>						
Dveře kabiny WC	šířka:			600 mm			
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1250* mm		
Kabina	šířka:			980 mm			
	hloubka:			1200 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			280 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			320 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			620 mm			
	výška sedátka:		420 mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne				
Splachování WC	vzadu:		výška:		760 mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>		<u>v pořádku</u> / obtížné				
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u> ²⁾	délka:	300 mm	výška:	- mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	osová vzdálenost madel:				- mm		
Umyvadlo	výška umístění umyvadla ³⁾ :			790 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla			640 mm			
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:		1130** mm		
	madlo:	ano / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné			
			výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:	<u>ano</u> / chybí		výška:		900 mm	
	ručník:	<u>ano</u> / chybí		výška:		1380 mm	
	Doplňky	věšák:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:		- mm
		koš:	<u>ano</u> / chybí		(koš s nášlapem)		
zrcadlo:		<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze		- mm		
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany		1420 mm		
přebalovací pult:		ano / <u>ne</u>					
překáží při obsluze WC:		ano / <u>ne</u>	sklopný / mobilní				
signalizační nouzové tlačítko:		ano / <u>ne</u>	výška:		- mm		
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:			ano / <u>ne</u>			
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ šikmé madlo délky 300 mm						

850 mm

720 mm



³⁾umyvadlo je umístěno v Předsíni 1, společně pro 2 záchodové kabiny
*měřeno ke střední výšce tlačítka
**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	2020 mm
		hloubka:	1280 mm
	vstupní dveře:	šířka:	900 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně za dveřmi „WC PACIENTI“ jsou zpřístupněny 2 kabiny s WC		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Chirurgie V1 – lůžkové oddělení**

Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:						
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:						
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>		výška:		- mm		
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí						
		výška:		1400* mm		odsazení od rohu:		140 mm
		umístění:			vpravo/ <u>vlevo</u>			
	nika:	<u>ano</u> / ne						
		šířka:		2170 mm		hloubka:		770 mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
		otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)						
		otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany						
		průjezdová šířka hlavního křídla:					1180 mm	
průjezdová šířka vedlejšího křídla:					- mm			
madlo**:		<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška:	920 mm			
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, panel s tlačítkem umístěn mimo dosah osoby na vozíku</i> <i>**jedná se o atypické madlo/úchop pro případné mechanické otevření dveří</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i> <i>dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (do výšky 400 mm)</i> <i>v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>							

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, s mírným leskem</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, nedostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	<i>min. 2200 mm</i>			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	830 mm	odsazení: 65** *mm
Poznámky	<p><i>***měřeno včetně madla</i></p> <p><i>přípevněné madlo vytváří vizuální kontrast vůči výmalbě - vodicí linie</i></p> <p><i>mobiliář a odkládání lůžek či vozíku v rozšířené části chodby nezavází podél vodicí linie</i></p>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení chirurgie V1 - ženy**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 1 ¹⁾						
	umístěna samostatně / společně s WC (3 sprchovací místa + umyvadlo)						
Dveře	šířka:	1100 mm	směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>			
Rozměr místnosti	šířka:	2310 mm	hloubka:	3130 mm			
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			900* mm	
		box:	šířka:				- mm
	hloubka:					900 mm	
	šířka vstupu:					- mm	
	zvýšená obruba:					- mm	
	sokl / schod		výška:				- mm
			šířka:				- mm
	hloubka:				- mm		
	přístup:	volný / posuvné dveře / skládací dveře / <u>závěs</u>					
	Sprcha	typ:				<u>ruční</u> / pevná	
baterie:		typ:				páka / tlačítko / ventil (kohoutek)	
		výška:				1060**mm	
		vzdálenost od rohu:				440 (k ose baterie) mm	
		umístění:	z boku / <u>za zády</u>				
v dosahu sedátka:		ano / ne (sedátko není součástí)					
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>	délka:	300 mm	výška:	1120 mm	
		umístění:		<u>z boku</u> / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
		umístění:		z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:	šířka:				- mm	
		hloubka:				- mm	
		výška:				- mm	
	sklopné:					ano / ne	
vzdálenost od boku sedátka ke stěně:						- mm	
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany:				- mm		
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne		
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	umístění madel:				z boku / za zády		
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>		
	věšák:				ano / <u>ne</u>		
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne		
	možnost zapůjčení:		<u>sprchovacího vozíku / židle</u>				
Poznámky	<u>ano</u> ** / ne						
	1) ¹⁾ společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení						
	* prostor pro vozík je vyhrazen u dvou (pravých) ze tří sprchovacích ploch,						
	** měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)						
***tlačítko umístěno ve výšce 200 mm nad podlahou							

Název objektu: **Lůžkové oddělení chirurgie - ŽENY (V)**
Datum a jméno mapovače: 17. 1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 1 ¹⁾					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná					
Dveře kabiny WC	šířka			1100 mm		
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>			
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince			
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1400* mm	
Kabina	šířka:			1380 mm		
	hloubka:			1620 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			440 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			570 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			680 mm		
	výška sedátka:		510 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		820 mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / <u>mechanické</u>			v pořádku / obtížné		
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm
	2. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm
	osová vzdálenost madel:				720 mm	
	výška umístění umyvadla ²⁾ :				800 mm	
Umyvadlo	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				650 mm	
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:		1120** mm	
	madlo:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1160 mm
	ručník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1200 mm
	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	- mm
	koš:		<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)			
	zrcadlo:	<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm
<u>pevné</u> – výška spodní hrany			1480 mm			
Doplňky	přebalovací pult:		<u>ano</u> / <u>ne</u>			
	překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní	
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:	970* mm
	Běžné WC					v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ umyvadlo je umístěno v Předsíni 1, společně pro 2 záchodové kabiny *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	1400 mm
		hloubka:	3080 mm
	vstupní dveře:	šířka:	1100 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně za dveřmi „KOUPELNA“ jsou zpřístupněny 2 kabiny s WC, z čehož jedna je speciálně upravena		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Chirurgie V2 – lůžkové oddělení**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm	
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí				
		výška:	1400* mm	odsazení od rohu:		160 mm
		umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>		
	nika:	<u>ano</u> / ne				
		šířka:	2170 mm	hloubka:	770 mm	
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové				
		otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)				
		otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1180 mm	
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			- mm			
madlo**:		<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška:	920 mm	
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, panel s tlačítkem umístěn mimo dosah osoby na vozíku **jedná se o atypické madlo/úchop pro případné mechanické otevření dveří označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (do výšky 400 mm) v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>					

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, s mírným leskem</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, nedostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	<i>min. 2200 mm</i>			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	830 mm	odsazení: 45** *mm
Poznámky	<i>***měřeno včetně madla přípevněné madlo vytváří vizuální kontrast vůči výmalbě - vodicí linie mobiliář a odkládání lůžek či vozíku v rozšířené části chodby nezavází podél vodicí linie</i>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení chirurgie V2 -muži**
Datum a jméno mapovače: 23.3 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 2 ¹⁾						
	umístěna samostatně / společně s WC (3 sprchovací místa + umyvadlo)						
Dveře	šířka:		1100 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:		2300 mm		hloubka:	3180 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			900* mm	
		box:	šířka:				- mm
	hloubka:					900 mm	
	šířka vstupu:					- mm	
	zvýšená obruba:					- mm	
	sokl / schod		výška:				- mm
			šířka:				- mm
	hloubka:				- mm		
	přístup:		<u>volný</u> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ:		<u>ruční</u> / pevná				
	baterie:	typ:	<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)				
		výška:	1140**mm				
		vzdálenost od rohu:	1170 (k ose baterie) mm				
		umístění:	z boku / <u>za zády</u>				
	v dosahu sedátka:		ano / ne (sedátko není součástí)				
	madlo:	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
		umístění:	z boku / za zády				
	madlo:	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
umístění:		z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:	šířka:				- mm	
		hloubka:				- mm	
		výška:				- mm	
	sklopné:				ano / ne		
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm		
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany:				- mm		
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne		
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	umístění madel:				z boku / za zády		
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>		
	věšák:				ano / <u>ne</u>		
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> *** / ne		
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / <u>židle</u>		<u>ano</u> / ne		
Poznámky	¹⁾ společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení * prostor pro vozík je vyhrazen u dvou (pravých) ze tří sprchovacích ploch						

**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)
***tlačítko umístěno ve výšce 100 mm nad podlahou (pouze šňůra bez ukončení)

Název objektu: **Lůžkové oddělení chirurgie – MUŽI (V)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 2 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná						
Dveře kabiny WC	šířka:			1100 mm			
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1450* mm		
Kabina	šířka:			1440 mm			
	hloubka:			1680 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			530 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			540 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm			
	výška sedátka:		510 mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne				
Splachování WC	vzadu:		výška:		800 mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>			v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm	
	2. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm	
	osová vzdálenost madel:				780 mm		
	výška umístění umyvadla ²⁾ :				800 mm		
Umyvadlo	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				640 mm		
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:				1130** mm
	madlo:	ano / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné			
			výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1080 mm	
	ručník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1000 mm	
	Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	- mm
		koš:		<u>ano</u> / chybí (koš s nášlapem)			
		zrcadlo:	ano / <u>chybí</u>	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm
pevné – výška spodní hrany				- mm			
přebalovací pult:			<u>ano</u> / <u>ne</u>				
Běžné WC	překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní		
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:	1020* mm	
	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					<u>ano</u> / <u>ne</u>	
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ umyvadlo je umístěno v Předsíni 1, společné pro 2 záchodové kabiny *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)						

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	1360 mm
		hloubka:	3120 mm
	vstupní dveře:	šířka:	1100 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
	pozn. z předsíně za dveřmi „KOUPELNA“ jsou zpřístupněny 2 kabiny s WC, z čehož jedna je speciálně upravena		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Chirurgie V3 – lůžkové oddělení**

Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:						
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:						
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>		výška:		- mm		
	zvonek:	pouze zvonění / <u>interkom</u> / chybí						
		výška:		1400* mm		odsazení od rohu:		140 mm
		umístění:			vpravo/ <u>vlevo</u>			
	nika:	<u>ano</u> / ne						
		šířka:		2170 mm		hloubka:		770 mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové						
		otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)						
		otevírání ven / dovnitř / <u>do stran</u> / do strany						
		průjezdová šířka hlavního křídla:					1180 mm	
průjezdová šířka vedlejšího křídla:					- mm			
madlo**:		<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška:	920 mm			
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, panel s tlačítkem umístěn mimo dosah osoby na vozíku</i> <i>**jedná se o atypické madlo/úchop pro případné mechanické otevření dveří</i> <i>označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu</i> <i>dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (do výšky 400 mm)</i> <i>v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>							

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, s mírným leskem</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, nedostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	<i>min. 2200 mm</i>			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1010 mm	odsazení: 80** *mm
Poznámky	<p><i>***měřeno včetně madla</i></p> <p><i>přípevněné madlo vytváří vizuální kontrast vůči výmalbě - vodicí linie</i></p> <p><i>mobiliář a odkládání lůžek či vozíku v rozšířené části chodby nezavází podél vodicí linie</i></p>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení chirurgie V3**
Datum a jméno mapovače: 23.3 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 3 ¹⁾						
	umístěna samostatně / společně s WC (3 sprchovací místa + umyvadlo)						
Dveře	šířka:		1100 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:		2300 mm		hloubka:	3200 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			900* mm	
		box:	šířka:				- mm
	hloubka:					900 mm	
	šířka vstupu:					- mm	
	zvýšená obruba:					- mm	
	sokl / schod		výška:				- mm
			šířka:				- mm
			hloubka:				- mm
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / <u>závěs</u>				
	Sprcha	typ:				<u>ruční</u> / pevná	
baterie:		typ:		<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:		1200**mm			
		vzdálenost od rohu:		890 (k ose baterie) mm			
		umístění:		z boku / <u>za zády</u>			
v dosahu sedátka:		ano / ne (sedátko není součástí)					
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>		délka:	400 mm	výška:	1080 mm
		umístění:		<u>z boku</u> / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné		délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:		z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:	šířka:				- mm	
		hloubka:				- mm	
		výška:				- mm	
	sklopné:					ano / ne	
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:					- mm	
Vana	přístupnost:					zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:					- mm	
	umístění baterie na podélné straně:					ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
umístění madel:						z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:					ano / <u>ne</u>	
	věšák:					ano / <u>ne</u>	
signalizační nouzové tlačítko:						<u>ano</u> ***/ ne	
možnost zapůjčení:				sprchovacího vozíku / <u>židle</u>		<u>ano</u> / ne	
Poznámky	1) společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové řešení * prostor pro vozík je vyhrazen u dvou (pravých) ze tří sprchovacích ploch						

**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)
***tlačítko umístěno ve výšce 140 mm nad podlahou (pouze šňůra bez ukončení)

Název objektu: **Lůžkové oddělení traumatologie (V)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 3 ¹⁾					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u>					
Dveře kabiny WC	šířka			1100 mm		
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>			
	označení na dveřích:		<u>ano</u> / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince			
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1500* mm	
Kabina	šířka:			1480 mm		
	hloubka:			1580 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			500 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			640 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm		
	výška sedátka:		520 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		820 mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / <u>mechanické</u>			<u>v pořádku</u> / obtížné		
Madla WC	1. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm
	2. madlo:	sklopné / <u>pevné</u>	délka:	1000 mm	výška:	770 mm
	osová vzdálenost madel:				770 mm	
	výška umístění umyvadla ²⁾ :				800 mm	
Umyvadlo	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				640 mm	
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:		1110** mm	
	madlo:	ano / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1130 mm
	ručník:		<u>ano</u> / chybí		výška:	1200 mm
	věšák:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:	- mm
	koš:		<u>ano</u> / chybí		(koš s nášlapem)	
	zrcadlo:	<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm
<u>pevné</u> – výška spodní hrany			1420 mm			
Doplňky	přebalovací pult:		<u>ano</u> / <u>ne</u>			
	překáží při obsluze WC:		<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní	
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne		výška:	950* mm
	Běžné WC					v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina ²⁾ umyvadlo je umístěno v Předsíni 1, společně pro 2 záchodové kabiny *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíň, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	1480 mm
		hloubka:	3260 mm
	vstupní dveře:	šířka:	1100 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> / chybí
		pozn. z předsíně za dveřmi „KOUPELNA“ jsou zpřístupněny 2 kabiny s WC, z čehož jedna je speciálně upravena	

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Chirurgie V4 – lůžkové oddělení**

Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>		popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>		popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>		výška:		- mm
	zvonek:	<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí				
		výška:		1750* mm		odsazení od rohu: 40 mm
		umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>		
	nika:	<u>ano</u> / ne				
		šířka:		2450 mm	hloubka:	1600 mm
	dveře:	<u>jednokřídlé</u> / dvoukřídlé / karuselové				
		otevírání mechanické/ <u>automatické</u> / posuvné / kyvné (lítací)				
		otevírání ven / dovnitř / do stran/ do strany				
		průjezdová šířka hlavního křídla:				1100 mm
průjezdová šířka vedlejšího křídla:				- mm		
madlo**:		<u>ano</u> / ne	vně / uvnitř	výška:	920 mm	
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, panel s tlačítkem umístěn mimo dosah osoby na vozíku i osoby menšího vzrůstu, není dodržen odstup min. 500 mm</i> <i>**jedná se o atypické madlo/úchop pro případné mechanické otevření dveří označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře nejsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (do výšky 400 mm)</i> <i>v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>					

Chodba	povrch podlahy:	popis: <u>rovný, celistvý, lesklý</u>			
	povrch stěn:	popis: <u>omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří</u>			
	šířka:	min. 2420 mm			
	madlo** *:	<u>ano</u> / <u>ne</u>	výška:	- mm	odsazení: - mm
Poznámky	<p><i>***po stranách chodby jsou řešeny zábrany proti mechanickému poškození zdi (eventuálně použitelné jako vodící linie)-horní hrana ve výšce 910 mm</i></p> <p><i>po stranách chodby je rozmístěn mobiliář – brání ve volném průchodu podél vodících linií, vyčnívající prvky nábytku mohou vést ke zranění</i></p>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení dětské chirurgie V4**
Datum a jméno mapovače: 23.3 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 3 ¹⁾						
	umístěna samostatně / společně s WC (2 sprchovací boxy + umyvadlo)						
Dveře	šířka:		900 mm		směr otevírání:	dovnitř / ven *	
Rozměr místnosti	šířka:		2950 mm		hloubka:	2070 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm	
		box:	šířka:		920 mm		
	hloubka:		830 mm				
	šířka vstupu:		650 mm				
	zvýšená obruba:		- mm				
	sokl / schod		výška:		260 mm		
			šířka:		920 mm		
			hloubka:		80 mm		
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
	Sprcha	typ:			ruční / pevná		
baterie:		typ:		páka / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:		1020**mm			
		vzdálenost od rohu:		<-360 (k ose baterie) 370-> mm			
		umístění:		z boku / za zády			
v dosahu sedátka:		ano / ne (sedátko není součástí)					
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	400 mm	výška:	890 mm	
		umístění:		z boku / za zády			
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
		umístění:		z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:		šířka:		- mm		
			hloubka:		- mm		
			výška:		- mm		
	sklopné:				ano / ne		
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm		
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany:				- mm		
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne		
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm	
		umístění madel:				z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>		
	věšák:				ano / <u>ne</u>		
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ***/ ne		
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / židle		<u>ano</u> / ne		
	Poznámky	1)společná sprcha pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové					

řešení
*posuvné dveřní křídlo, otvor šíře 900 mm
**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)
***tlačítko umístěno ve výšce 160 mm nad podlahou

Název objektu: **Lůžkové oddělení dětské chirurgie (V)**
Datum a jméno mapovače: 23. 3. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 3 ¹⁾										
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená					klíče k dispozici u:					
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (pro děti/rodiče)										
Dveře kabiny WC	šířka					900 mm					
	směr otevírání:					<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné					
	madlo:					uvnitř / vně / <u>chybí</u>					
	označení na dveřích:					<u>ano</u> / chybí					
	vnější zámek:					západka / klíč / mince					
	vnitřní zámek:					západka / <u>klíč</u> / mince					
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat					výška:		1460* mm			
Kabina	šířka:					1350 mm					
	hloubka:					1500 mm					
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:					420 mm					
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:					560 mm					
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:					760 mm					
	výška sedátka:					510 mm					
	toaletní papír v dosahu mísy:					<u>ano</u> / ne					
Splachování WC	vzadu:		výška:			820 mm					
	z boku:		výška:			- mm					
	automatické / <u>mechanické</u>					<u>v pořádku</u> / obtížné					
Madla WC	1. madlo:	<u>sklopné / pevné</u> ²⁾			délka:	300 mm	výška:	- mm			
	2. madlo:	<u>sklopné / pevné</u>			délka:	- mm	výška:	- mm			
	osová vzdálenost madel:					- mm					
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:					820 mm					
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla					670 mm					
	baterie:		typ:		<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)						
			výška od podlahy:			1140** mm					
	madlo:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>	typ:		svislé / vodorovné						
			výška:		- mm		délka:	- mm			
	mýdelník:		<u>ano</u> / chybí			výška:		1040 mm			
	ručník:		<u>ano</u> / chybí			výška:		1350 mm			
	Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / chybí			výška:		1820 mm		
		koš:		<u>ano</u> / chybí			(koš s nášlapem)				
zrcadlo:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze					- mm			
			pevné – výška spodní hrany					- mm			
přebalovací pult:			<u>ano</u> / <u>ne</u>								
překáží při obsluze WC:			<u>ano</u> / <u>ne</u>		sklopný / mobilní						
signalizační nouzové tlačítko:			<u>ano</u> / ne		výška:		950* mm				
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:							<u>ano</u> / <u>ne</u>			
Poznámky	¹⁾ místnost se záchodovou mísou nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina										
	²⁾ šikmé madlo délky 300										

720 mm

820 mm



	*měřeno ke střední výšce tlačítka
	**měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsíň 1	rozměry:	šířka:	1850 mm
		hloubka:	4330 mm
	vstupní dveře:	šířka:	1100 mm
		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u> / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / <u>chybí</u>
		označení na dveřích:	<u>ano</u> /chybí
	pozn. z dílčí chodby za dveřmi „KOUPELNA“ je zpřístupněna kabina s WC a místnost s 2 sprchami		

Předsíň 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Urologie – lůžkové oddělení**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí			
		výška:	760* mm	odsazení od rohu:	220** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
průjezdová šířka hlavního křídla:			1100 mm		
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			500 mm		
Poznámky	madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí chybí přímá vodicí linie mezi schodištěm/výtahem ke vstupu na oddělení označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: rovný, celistvý, s mírným leskem			
	povrch stěn:	popis: omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří			
	šířka:	2750 (u „výklenku“ ošetřovny zúženo na 2250) mm			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1000 mm	odsazení: 100** mm
Poznámky	*měřeno ke středu tlačítka **odsazení od rámu vstupu ***měřeno včetně madla na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky a značky před vstupy do pokojů, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám podél přirozených vodicích linií jsou rozmístěny překážky – mobiliář				

Název objektu: **Lůžkové oddělení urologie (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 2 ¹⁾					
	umístěna samostatně / společně s WC (sprchovací box + umyvadlo+WC)					
Dveře	šířka:	800 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:	2030 mm		hloubka:	1970 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená: box:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			800 mm
			šířka:			900 mm
			hloubka:			900 mm
			šířka vstupu:			- mm
			zvýšená obruba:			- mm
			sokl / schod	výška:	- mm	
				šířka:	- mm	
			hloubka:	- mm		
		přístup:	<u>volný</u> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs			
Sprcha	typ:			<u>ruční</u> / pevná		
	baterie:	typ:	<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:	1080 mm			
		vzdálenost od rohu:	420 mm			
		umístění:	<u>z boku</u> / za zády			
		v dosahu sedátka:	<u>ano</u> / ne			
	madlo:	svislé / <u>vodorovné</u>	délka:	800 mm	výška:	1020 mm
		umístění:	<u>z boku</u> / za zády			
	madlo:	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:	<u>z boku</u> / za zády			
Sedátko	rozměry:		šířka:	430 mm		
			hloubka:	370 mm		
			výška:	480 mm		
	sklopné:				<u>ano</u> / ne	
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				300 mm	
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:				- mm	
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	umístění madel:				<u>z boku</u> / za zády	
Doplňky	lehátko:				<u>ano</u> / <u>ne</u>	
	věšák:				<u>ano</u> / <u>ne</u>	
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano*</u> / ne	
	možnost zapůjčení:		<u>sprchovacího vozíku / židle</u>			<u>ano</u> / ne
Poznámky	¹⁾ sprcha u pokojů pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání; zaměřená sprcha je jako jediná na oddělení řešená bez zvýšené obruby či soklu; na oddělení urologie není společná koupelna (místnost adaptována na technickou místnost) – hygienická očista pacientů je dle potřeby vykonávána na					

lůžku

*tlačítko umístěno ve výšce 230 mm nad podlahou

Název objektu: **Lůžkové oddělení urologie (V)**
Datum a jméno mapovače:

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 2 ¹⁾					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná (součást pokoje)					
Dveře kabiny WC	šířka			700 mm		
	směr otevírání:		z kabinky / do kabinky / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / chybí			
	označení na dveřích:		ano / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince			
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		1250* mm	
Kabina	šířka:			2030 mm		
	hloubka:			1970 mm		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			1430 mm		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			250 mm		
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm		
	výška sedátka:		460 mm			
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / ne			
Splachování WC	vzadu:		výška:		740 mm	
	z boku:		výška:		- mm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	830 mm	výška:	800 mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	820 mm	výška:	800 mm
	osová vzdálenost madel:					580 mm
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:				840 mm	
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla				710 mm	
	baterie:		typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)		
			výška od podlahy:		1150** mm	
	madlo:	ano / chybí	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm
	mýdelník:		ano / chybí		výška:	- mm
	ručník:		ano / chybí		výška:	- mm
Doplňky	věšák:		ano / chybí		výška:	- mm
	koš:		ano / chybí			
	zrcadlo:	ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm
			pevné – výška spodní hrany			1330 mm
	přebalovací pult:		ano / ne			
	překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní	
	signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška:	680 mm
	Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				ano / ne
Poznámky	1)místnost s WC a sprchovým koutem u jednotlivých pokojů oddělení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)					

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
	označení na dveřích:		ano /chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
	označení na dveřích:		ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Ortopedie – lůžkové oddělení**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	<u>pouze zvonění</u> / interkom / chybí			
		výška:	740* mm	odsazení od rohu:	110** mm
		umístění:		vpravo/ <u>vlevo</u>	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
průjezdová šířka hlavního křídla:			1100 mm		
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			500 mm		
Poznámky	madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí chybí přímá vodicí linie mezi schodištěm/výtahem ke vstupu na oddělení označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: <i>rovný, celistvý, s mírným leskem</i>			
	povrch stěn:	popis: <i>omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří</i>			
	šířka:	2750 (u „výklenku“ ošetřovny zúženo na 2250) mm			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1100 mm	odsazení: 100** mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka **odsazení od rámu vstupu ***měřeno včetně madla na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky a značky před vstupy do pokojů, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám podél přirozených vodicích linií jsou rozmístěny překážky – mobiliář</i>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení ortopedie (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 2 ¹⁾					
	umístěna samostatně / <u>společně s WC</u> (sprchovací box + umyvadlo+WC)					
Dveře	šířka:	800 mm	směr otevírání:		dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:	2190 mm	hloubka:		2130 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm
		box:	šířka:			900 mm
			hloubka:			890 mm
			šířka vstupu:			890 (od WC)mm
			zvýšená obruba:			- mm
			sokl / schod	výška:	85 mm	
		šířka:		890 mm		
		hloubka:	90 mm			
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / <u>závěs</u>			
	Sprcha	typ:		ruční / pevná		
baterie:		typ:	páka / tlačítko / ventil (kohoutek)			
		výška:		1070 mm		
		vzdálenost od rohu:		410 mm		
		umístění:		z boku / za zády *		
v dosahu sedátka:		ano / ne				
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>	délka:	400 mm	výška:	1010 mm
		umístění:		z boku / za zády *		
madlo:		<u>svislé</u> / vodorovné	délka:	300 mm	výška:	920 mm
		umístění:		z boku / za zády *		
Sedátko	rozměry:	šířka:	- mm			
		hloubka:	- mm			
		výška:	- mm			
	sklopné:		ano / ne			
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:		mm			
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:				- mm	
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	umístění madel:				z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>	
	věšák:				<u>ano</u> / ne	
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne	
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / <u>židle</u>		<u>ano</u> / ne	
Poznámky	¹⁾ sprcha u pokojů pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání, společná sprcha pro oddělení umožňuje bezbariérový přístup pro osoby na vozíku <i>*ve sprchovacím boxu není umístěno pevné sedátko, mobilním pacientům slouží</i>					

k tomuto účelu přenosná židle
** tlačítko umístěno ve výšce 180 mm nad podlahou

Název objektu: **Lůžkové oddělení ortopedie (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 2 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (součást pokoje)						
Dveře kabiny WC	šířka		800 mm				
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		ano / <u>chybí</u>				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1250* mm		
Kabina	šířka:		2200 mm				
	hloubka:		1950 mm				
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		530**mm				
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		220 mm				
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		720 mm				
	výška sedátka:		400 (bez nástavce) mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		ano / <u>ne</u> (není řešen držák)				
Splachování WC	vzadu:		výška:		700 mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>		<u>v pořádku</u> / obtížné				
Madla WC	1. madlo:	<u>sklopné</u> / pevné	délka:	820 mm	výška:	800 mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	osová vzdálenost madel:					- mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:		820 mm				
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla		670 mm				
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:		1150*** mm		
	madlo:	ano / <u>chybí</u>	typ:	svislé / vodorovné			
			výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:		ano / <u>chybí</u>	výška:			- mm
	ručník:		ano / <u>chybí</u>	výška:			- mm
Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / chybí (4ks)	výška:			1820 mm
	koš:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>				
	zrcadlo:	<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm	
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany			1360 mm	
	přebalovací pult:		ano / <u>ne</u>				
	překáží při obsluze WC:		ano / <u>ne</u>	sklopný / mobilní			
	signalizační nouzové tlačítko:		<u>ano</u> / ne	výška:			660 mm
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				<u>ano</u> / ne		
Poznámky	¹⁾ místnost s WC a sprchovým koutem u jednotlivých pokojů oddělení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po pevnou překážku – sokl sprchy ***měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)						

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Název oddělení: **Neurologie – lůžkové oddělení**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

VSTUP

Obtížný povrch	ano / <u>ne</u>	popis:			
Sklon	ano / <u>ne</u>	popis:			
Vstup	převýšení (práh):	ano / <u>ne</u>	výška:		- mm
	zvonek:	pouze zvonění / interkom / chybí			
		výška:	740* mm	odsazení od rohu:	220** mm
		umístění:		<u>vpravo</u> / vlevo	
	nika:	ano / <u>ne</u>			
		šířka:	- mm	hloubka:	- mm
	dveře:	jednokřídlé / <u>dvoukřídlé</u> / karuselové			
		<u>otevírání mechanické</u> / automatické / posuvné / kyvné (lítací)			
		<u>otevírání ven</u> / dovnitř / do stran/ do strany			
průjezdová šířka hlavního křídla:			1100 mm		
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			500 mm		
	madlo:	ano / <u>ne</u>	vně / uvnitř	výška:	- mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka, tlačítko je nedostatečně kontrastní vůči pozadí chybí přímá vodicí linie mezi schodištěm/výtahem ke vstupu na oddělení označení vstupu na oddělení není doplněno o informaci v Braillově písmu dveře jsou ve spodní části chráněny proti mechanickému poškození vozíkem v prostoru před a za vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor</i>				

Chodba	povrch podlahy:	popis: rovný, celistvý, s mírným leskem,			
	povrch stěn:	popis: omítnutý bez obkladu, dostatečný kontrast dveří			
	šířka:	2750 (u „výklenku“ ošetřovny zúženo na 2250) mm			
	madlo:	<u>ano</u> / ne	výška:	1020 mm	odsazení: 100** mm
Poznámky	<i>*měřeno ke středu tlačítka **odsazení od rámu vstupu ***měřeno včetně madla na podlahové krytině, která není výrazně kontrastní vůči stěnám, jsou zřízeny kontrastní proužky a značky před vstupy do pokojů, které mohou usnadnit orientaci slabozrakým osobám podél přirozených vodicích linií jsou rozmístěny překážky – mobiliář</i>				

Název objektu: **Lůžkové oddělení neurologie (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavlíková

SPRCHA

Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 4 ¹⁾					
	umístěna samostatně / <u>společně s WC</u> (sprchovací box + umyvadlo+WC)					
Dveře	šířka:	800 mm		směr otevírání:	dovnitř / <u>ven</u>	
Rozměr místnosti	šířka:	2140 mm		hloubka:	2020 mm	
Sprchovací plocha	typ	otevřená:	šířka místa vedle sedátka pro vozík:			- mm
		box:	šířka:	880 mm		
			hloubka:	900 mm		
			šířka vstupu:	900 (od WC) mm		
			zvýšená obruba:	- mm		
			sokl / schod	výška:	40 mm	
				šířka:	800 mm	
		hloubka:	100 mm			
	přístup:		volný / posuvné dveře / skládací dveře / <u>závěs</u>			
	Sprcha	typ:			ruční / pevná	
baterie:		typ:		<u>páka</u> / tlačítko / ventil (kohoutek)		
		výška:		1100 mm		
		vzdálenost od rohu:		440 (k ose baterie) mm		
		umístění:		z boku / za zády *		
v dosahu sedátka:		ano / ne				
madlo:		svislé / <u>vodorovné</u>	délka:	400 mm	výška:	980 mm
		umístění:		z boku / za zády *		
madlo:		svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
		umístění:		z boku / za zády		
Sedátko	rozměry:		šířka:		- mm	
			hloubka:		- mm	
			výška:		- mm	
	sklopné:				ano / ne	
	vzdálenost od boku sedátka ke stěně:				- mm	
Vana	přístupnost:				zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany:				mm	
	umístění baterie na podélné straně:				ano / ne	
Madla	1. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka:	- mm	výška:	- mm
	umístění madel:				z boku / za zády	
Doplňky	lehátko:				ano / <u>ne</u>	
	věšák:				<u>ano</u> / ne	
	signalizační nouzové tlačítko:				<u>ano</u> ** / ne	
	možnost zapůjčení:		sprchovacího vozíku / <u>židle</u>		<u>ano</u> / ne	
Poznámky	¹⁾ sprcha u pokojů pro pacienty oddělení neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání, společná sprcha pro oddělení umožňuje bezbariérový přístup pro osoby na vozíku <i>*ve sprchovacím boxu není umístěno pevné sedátko, mobilním pacientům slouží</i>					

k tomuto účelu přenosná židle
**tlačítko umístěno ve výšce 200 mm nad podlahou

Název objektu: **Lůžkové oddělení neurologie (V)**
Datum a jméno mapovače: 17.1. 2016, Eva Pavíková

WC

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č. 4 ¹⁾						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / <u>samostatná</u> (součást pokoje)						
Dveře kabiny WC	šířka:			800 mm			
	směr otevírání:		<u>z kabinky</u> / do kabinky / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / <u>chybí</u>				
	označení na dveřích:		ano / <u>chybí</u>				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / <u>klíč</u> / mince				
Vypínač	<u>ano</u> / chybí / automat		výška:		1250* mm		
Kabina	šířka:			2140 mm			
	hloubka:			2020 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:			620**mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:			230 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:			700 mm			
	výška sedátka:		400 mm				
	toaletní papír v dosahu mísy:		<u>ano</u> / ne				
Splachování WC	vzadu:		výška:		760 mm		
	z boku:		výška:		- mm		
	automatické / <u>mechanické</u>			<u>v pořádku</u> / obtížné			
Madla WC	1. madlo:	<u>sklopné</u> / pevné	délka:	830 mm	výška:	800 mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	- mm	výška:	- mm	
	osová vzdálenost madel:					- mm	
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:			800 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 0,2 m od hrany umyvadla			640 mm			
	baterie:		typ:	<u>páková</u> / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:				1130*** mm
	madlo:	<u>ano</u> / <u>chybí</u>	typ:		svislé / vodorovné		
			výška:	- mm	délka:	- mm	
	mýdelník:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:		- mm
	ručník:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>		výška:		- mm
	Doplňky	věšák:		<u>ano</u> / chybí		výška:	
koš:		<u>ano</u> / <u>chybí</u>					
zrcadlo:		<u>ano</u> / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze			- mm	
			<u>pevné</u> – výška spodní hrany			1370 mm	
přebalovací pult:			<u>ano</u> / <u>ne</u>				
překáží při obsluze WC:			<u>ano</u> / <u>ne</u>	sklopný / mobilní			
signalizační nouzové tlačítko:			<u>ano</u> / ne	výška:		700 mm	
Běžné WC		v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:				<u>ano</u> / ne	
Poznámky	¹⁾ místnost s WC a sprchovým koutem u jednotlivých pokojů oddělení nesplňuje požadavky na bezbariérové užívání, na oddělení není vyhrazena BB kabina *měřeno ke střední výšce tlačítka **měřeno po pevnou překážku – sokl sprchy ***měřeno po nejvyšší bod páky (v uzavřeném stavu)						

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	- mm
		hloubka:	- mm
	vstupní dveře:	šířka:	- mm
		směr otevírání:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano /chybí
	pozn.		